

Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o.

Semenić, Jurica

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University North / Sveučilište Sjever**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:247005>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-11**



Repository / Repozitorij:

[University North Digital Repository](#)



Sveučilište Sjever

Završni rad br. 186/PS/2016

**Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju
kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV
Čakovec d.o.o.**

Jurica Semenić, 5621/601

Varaždin, srpanj 2016. godine



Sveučilište Sjever

Odjel za Proizvodno strojarstvo

Završni rad br. 186/PS/2016

Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o.

Student

Jurica Semenić, 5621/601

Mentor

Živko Kondić, prof. dr. sc.

Varaždin, srpanj 2016. godine

Prijava završnog rada

Definiranje teme završnog rada i povjerenstva

ODJEL	Odjel za proizvodno strojarstvo		
PRISTUPNIK	Jurica Semenić	MATIČNI BROJ	5621/601
DATUM	07.05.2016.	KOLEGI	Kontrola kvalitete
NASLOV RADA	Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o		
NASLOV RADA NA ENGL. JEZIKU	Place and role of european standard HRN EN 1090 in quality assurance of mechanical constructions on example of the firm RŽV Čakovec Ltd.		
MENTOR	dr.sc. Živko Kondić	ZVANJE	izv.profesor
ČLANOVI PÖVJERENSTVA	Prof. dr.sc. Ivan Samrdžić 1. Izv.prof dr.sc. Živko Kondić 2. Marko Horvat, dipl.ing, predavač 3. Veljko Kondić, mag.ing mech, predavač 4. 5.		

Zadatak završnog rada

BROJ	186/PS/2016
OPIS	U radu je potrebno:

• U uvodnom dijelu završnog rada potrebno je opisati mjesto i ulogu osiguranja kvalitete proizvoda i norme HRN EN 1090
• Detaljnije opisati zahtjeve norme HRN EN 1090-1 kroz: sastavljanje proizvoda, dopuštena odstupanja, zavarljivost, formna žilavost, konstrukcijske značajke, ponašanje konstrukcija u požaru, opasne tvari, otpornost na udar i trajnost.
• Opisati metode ocjenjivanja navedenih karakteristika konstrukcijskih proizvoda, te ukratko opisati ocjenu sukladnosti kroz početno ispitivanje tipa i tvorničku kontrolu proizvodnje.
• Opisati zahtjeve norme HRN EN 1090-2 a detaljnije se zadržati na opisu zahtjeva koji se odnose na pripremu, montažu, zavarivanje i mehaničko spajanje.
• U radu opisati vezu između HRN EN 1090 i CE oznake.
• Prikazati korelaciju između norme HRN EN 1090 i EN ISO 3834.
• U eksperimentalnom dijelu završnog rada potrebno je obraditi zavarivanje konstrukcije krova vagona koristeći zahtjeve norme ISO 1090, te opisati kontrolu izvedenih zavara.
• U zaključku se kritički osvrnuti na izrađeni završni rad u smislu mogućih ograničenja i prijedloga.

ZADATAR ISRUČEN 20.02.2016.



Predgovor

Ovaj završni rad na temu „Mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija na primjeru firme RŽV (Radionica željezničkih vozila) Čakovec d.o.o.“ izradio sam samostalno uz upotrebu navedene literature, znanja stečenog tijekom studija, i dobivenih informacija i dokumenata od firme RŽV Čakovec d.o.o.

Prvenstveno se zahvaljujem mentoru dr. sc. Živku Kondiću na pomoći, savjetima i vremenu utrošenom na konzultacije pri izradi rada.

Zahvaljujem se firmi RŽV Čakovec d.o.o. na dokumentaciji i pomoći pri izradi eksperimentalnog dijela rada, a posebno koordinatoru zavarivanja bacc. ing. mech. Draganu Zorkoviću, IWE/EWE. Također, se zahvaljujem i firmi MIDI d.o.o. na savjetima i pomoći vezanim za eksperimentalni dio. Zahvaljujem i kolegi Davidu Bogdanu na suradnji pri izradi jednog dijela priloga.

I na kraju, se zahvaljujem obitelji i djevojcima na strpljenju i potpori prilikom izrade završnog rada, kao i za čitavo vrijeme tijekom studiranja.

Sažetak

U ovom završnom radu razlikujemo dva dijela, teorijski i eksperimentalni dio, kroz koje je prikazano osiguranje kvalitete strojarskih konstrukcija primjenom europske norme HRN EN 1090.

U teorijskom dijelu pojašnjeno je nekoliko važnih stvari kao što su kvaliteta i osiguranje kvalitete, ujedno su prikazani zahtjevi prvog i drugog dijela norme HRN EN 1090, kao i povezanost CE oznake i ove europske norme. Korelacija između normi ISO 9001, EN ISO 3834 i HRN EN 1090 je također objašnjena u teorijskom dijelu, a u cilju boljeg razumijevanja prikazana je na primjerima iz firme RŽV (Radionica Željezničkih Vozila) Čakovec d.o.o.

U eksperimentalnom dijelu rada prikazani su i pojašnjeni dijelovi poglavljia Zavarivanje, točnije Priprema spojeva i izvedba kutnih i sučeonih zavara na primjeru konstrukcije krova vagona iz firme RŽV Čakovec d.o.o.

KLJUČNE RIJEČI: Kvaliteta, Osiguranje kvalitete, Zahtjev, CE oznaka, Korelacija, Zavarivanje

In this final work we can distinguish two parts, theoretical and experimental part, through which is shown quality assurance of mechanical constructions by applying EU standard HRN EN 1090.

In theoretical part are explained a few important things like quality and quality assurance, also are shown requirements of first and second part of EU standard HRN EN 1090, as well as connection between CE mark and this EU standard. Correlation between standards ISO 9001, EN ISO 3834 and HRN EN 1090 is also explained in theoretical part, in order to understand better it is shown on examples from firm RŽV (Radionica Željezničkih vozila) Čakovec d.o.o.

In experimental part of work are shown and explained parts of chapter Welding, precisely Joint preparations and execution of corner welds and butt welds on example of roof construction of wagon from firm RŽV Čakovec d.o.o.

KEYWORDS: Quality, Quality assurance, Requirement, CE mark, Correlation, Welding

Popis korištenih kratica

ISO	Međunarodna organizacija za standardizaciju (engl. International Organization for Standardization)
EN	Europska norma (engl. European Standard)
HRN	Hrvatska norma
FPC	Tvornička kontrola proizvodnje (engl. Factory Production Control)
ITC	Izračun početnog tipa (engl. Initial Type Calculation)
R	Otpornost na vatru u minutama pod određenim nizom radnji na dijelovima
E	Integritet (održavanje integriteta kao pregradnog elementa)
I	Izolacija (sposobnost pregradnog elementa da zadrži rast temperature na postraničnim dijelovima koji nisu izloženi vatri ispod postavljene granice)
M	Mehanička radnja (otpornost na podnošenje dinamičkog udara ispitivanjem – nakon izvedenog grijanja vatrom)
CPD	Direktiva konstruiranja proizvoda (engl. Construction Products Directive)
PPCS	Specifikacija komponenti koju pruža kupac (engl. Purchaser Provided Component Specification)
MPCS	Specifikacija komponenti koju pruža proizvođač (engl. Manufacturer Provided Component Specification)
WPQR	Kvalifikacijski zapis postupaka zavarivanja (engl. Welding Procedure Qualification Record)
EXC	Klasa izvedbe (engl. execution class)
WPS	Specifikacija postupka zavarivanja (engl. Welding Procedure Specification)
CE	Europska sukladnost (engl. European Conformity)
EEA	Europski gospodarski prostor (engl. European Economic Area)
NPD	Karakteristična vrijednost nije utvrđena, termin koji se koristi ako stvarno svojstvo nije ispitano
RŽV	Radionica željezničkih radova
MAG	Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom aktivnog plina (engl. Metal Active Gas)
MIG	Elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina (engl. Metal Inert Gas)
REL	Ručno elektrolučno zavarivanje
TIG	Elektrolučno zavarivanje metaljivom elektrodom pod zaštitom inertnog plina (engl. Tungsten Inert Gas)

PF Položaj zavarivanja – vertikalno prema gore

PA Položaj zavarivanja – vodoravni

Popis oznaka

Oznaka	Jedinica	Opis
L		duljina
d		promjer
D		razlika između sastavnih dijelova
T		temperatura
I		električna struja
U		napon
		brzina žice
		brzina zavarivanja
		unos topline pri zavarivanju
		vlačna čvrstoća
		masa
		visina zavara

Sadržaj

1.	Uvod.....	1
1.1.	Osiguranje kvalitete.....	1
1.2.	Opis norme HRN EN 1090	1
2.	Norma HRN EN 1090-1	3
2.1.	Opseg.....	3
2.2.	Normativne reference	5
2.3.	Nazivi, definicije i kratice	5
2.4.	Zahtjevi.....	5
2.4.1.	<i>Sastavni proizvodi</i>	6
2.4.2.	<i>Dopuštena odstupanja za dimenzije i oblike</i>	6
2.4.3.	<i>Zavarljivost</i>	6
2.4.4.	<i>Lomna žilavost</i>	6
2.4.5.	<i>Konstrukcijske značajke</i>	7
2.4.6.	<i>Ponašanje u požaru</i>	8
2.4.7.	<i>Opasne tvari</i>	8
2.4.8.	<i>Otpornost na udar</i>	8
2.4.9.	<i>Trajnost</i>	9
2.5.	Metode ocjenjivanja	9
2.5.1.	<i>Sastavni proizvodi</i>	9
2.5.2.	<i>Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika</i>	10
2.5.3.	<i>Zavarljivost</i>	10
2.5.4.	<i>Lomna žilavost</i>	10
2.5.5.	<i>Karakteristike konstrukcije</i>	10
2.5.6.	<i>Otpornost na vatru</i>	11
2.5.7.	<i>Reakcija na vatru</i>	12
2.5.8.	<i>Opasne tvari</i>	12
2.5.9.	<i>Otpornost na udar</i>	12
2.5.10.	<i>Trajnost</i>	12
2.6.	Ocjena sukladnosti	12
2.6.1.	<i>Početno ispitivanje tipa</i>	13
2.6.2.	<i>Tvornička kontrola proizvodnje</i>	15
2.7.	Razredba i označavanje	16
2.8.	Obilježavanje.....	16
2.9.	Dodatci normi:.....	16
2.9.1.	<i>Aneks A – Smjernice za pripremu specifikacije komponente</i>	16
2.9.2.	<i>Aneks B – Procjena tvorničke kontrole proizvodnje</i>	17
2.9.3.	<i>Aneks ZA</i>	20
3.	Norma HRN EN 1090-2	21
3.1.	Područje.....	22
3.2.	Normativne reference	23
3.3.	Pojmovi i definicije	23
3.4.	Specifikacija i dokumentacija	24

3.4.1. <i>Specifikacija izvedbe</i>	24
3.4.2. <i>Dokumentacija graditelja</i>	24
3.5. Sastavni proizvodi	25
3.6. Priprema i montaža.....	26
3.6.1. <i>Identifikacija</i>	27
3.6.2. <i>Rukovanje i skladištenje</i>	27
3.6.3. <i>Rezanje</i>	27
3.6.4. <i>Oblikovanje</i>	27
3.6.5. <i>Bušenje</i>	28
3.6.6. <i>Izrezi</i>	28
3.6.7. <i>Nosive površine s punim kontaktom</i>	29
3.6.8. <i>Montaža</i>	29
3.6.9. <i>Provjera montaže</i>	29
3.7. Zavarivanje	29
3.7.1. <i>Plan zavarivanja</i>	30
3.7.2. <i>Postupci zavarivanja</i>	30
3.7.3. <i>Kvalifikacija postupaka zavarivanja i osoblja za zavarivanje</i>	31
3.7.4. <i>Priprema i izvedba zavarivanja</i>	32
3.7.5. <i>Kriteriji prihvaćanja</i>	32
3.7.6. <i>Zavarivanje nehrđajućeg čelika</i>	32
3.8. Mehaničko spajanje.....	33
3.9. Montaža	34
3.9.1. <i>Uvjeti na lokaciji</i>	34
3.9.2. <i>Metoda montaže</i>	35
3.9.3. <i>Geodetske izmjere</i>	36
3.9.4. <i>Oslonci, sidra i nosači</i>	36
3.9.5. <i>Montaža i rad na licu mjesta (terenu)</i>	36
3.10. Obrada površine	37
3.11. Geometrijske tolerancije	37
3.12. Pregled, kontrola i popravak	38
3.12.1. <i>Sastavni proizvodi i dijelovi</i>	38
3.12.2. <i>Proizvodnja: geometrijske dimenzije proizvedenih komponenti</i>	38
3.12.3. <i>Zavarivanje</i>	38
3.12.4. <i>Mehaničko pričvršćivanje</i>	39
3.12.5. <i>Obrada površina i zaštita od korozije</i>	39
3.12.6. <i>Montaža</i>	39
3.13. Dodatci normi	39
4. Veza između HRN EN 1090 i CE oznake	42
4.1. Općenito o CE oznaci.....	42
4.2. HRN EN 1090 i CE oznaka.....	42
4.2.1. <i>Izjava o sukladnosti</i>	42
4.2.2. <i>Označavanje CE oznakama i obilježavanje</i>	43
5. Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001	49

5.1.	Općenito	49
5.1.1.	<i>EN ISO 3834</i>	49
5.1.2.	<i>ISO 9001</i>	49
5.2.	Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834, ISO 9001	49
5.3.	Korelacija normi na primjeru tvrtke RŽV Čakovec d.o.o.....	52
5.3.1.	<i>Specifikacije i dokumentacija</i>	53
5.3.2.	<i>Zavarivanje</i>	54
5.3.3.	<i>Ostala poglavља</i>	54
6.	Eksperimentalni dio – Zavarivanje konstrukcije krova vagona u poduzeću RŽV Čakovec d.o.o.	56
6.1.	Nacrt	59
6.2.	Priprema spoja.....	60
6.2.1.	<i>Općenito</i>	60
6.2.2.	<i>Priprema spoja za konstrukciju krova</i>	62
6.3.	Izvedba zavarivanja.....	68
6.3.1.	<i>MAG postupak zavarivanja</i>	68
6.3.2.	<i>Uređaji za zavarivanje u firmi RŽV Čakovec d.o.o.</i>	69
6.3.3.	<i>Dodatni materijal</i>	70
6.3.4.	<i>Zaštitni plin</i>	71
6.3.5.	<i>Atesti zavarivača</i>	72
6.4.	Kutni zavari	75
6.4.1.	<i>Općenito</i>	75
6.4.2.	<i>Kutni zavari za tanke komponente</i>	75
6.4.3.	<i>Izvođenje kutnih zavara na primjeru konstrukcije krova vagona</i>	76
6.5.	Sučeoni zavari	76
6.5.1.	<i>Općenito</i>	76
6.5.2.	<i>Jednostrani zavari</i>	77
6.5.3.	<i>Žlijebljjenje korijena</i>	77
6.5.4.	<i>Izvođenje sučeonih zavara na primjeru konstrukcije krova vagona</i>	77
6.6.	Kontrola izvedenih zavara.....	79
6.7.	Konstrukcija krova nakon zavarivanja	80
6.8.	Konstrukcija krova nakon primjene AKZ	80
6.9.	Konačni proizvod	81
6.10.	Primjena izrađene konstrukcije vagona.....	82
7.	Zaključak.....	83
8.	Suglasnost	84
9.	Literatura	85

1. Uvod

1.1. Osiguranje kvalitete

Kvalitetu je često teško definirati, ali ju je lako prepoznati. Kvaliteta ima svoju cijenu, uvijek je bila i biti će u modi.

Općeprihvaćena definicija kvalitete je sljedeća: Kvaliteta je zadovoljstvo kupca. Norma ISO 9000 definira kvalitetu na sljedeći način: Kvaliteta je stupanj do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtjeve. [1]

Osiguranje kvalitete je dio sustava upravljanja kvalitetom čiji je cilj ispunjavanje osnovnih zahtjeva za kvalitetu, a ima vrlo važno ulogu u postizanju kvalitete. Osiguranje kvalitete strojarskih konstrukcija omogućuje se provedbom europske norme HR EN 1090 u praksi, odnosno ispunjavanjem zahtjeva te norme.

1.2. Opis norme HRN EN 1090

Grupa normi HRN EN 1090, koje se odnose na čelične i aluminijске konstrukcije, sastoji se od tri dijela, a to su:

1. HRN EN 1090-1: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata
2. HRN EN 1090-2: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije
3. HRN EN 1090-3: Tehnički zahtjevi za aluminijске konstrukcije

Norma HRN EN 1090-1 se odnosi na definiranje zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata od čelika (i aluminija). Drugi dio norme, odnosno norma HRN EN 1090-2 određuje klase izvođenja i dopuštena odstupanja konstrukcijskih komponenata od čelika. Treći dio, norma HRN EN 1090-3 određuje klase izvođenja i dopuštena odstupanja konstrukcijskih komponenata od aluminija.

Norma HRN EN 1090-3 neće biti obrađena u ovom završnom radu zbog opširnosti.

Za izvođenje konstrukcija nisu dovoljne samo ove konstrukcijske euronorme, pa se koriste i tzv. prateće norme: [3]

- norme vezane za čelične proizvode (Product Standards)

- norme za ispitivanje kako bi se utvrdilo ponašanje (Testing standards)
- norme vezane za izradu/konstruiranje i građenje konstrukcija (Execution Standards) koje su sukladne s pravilima norma iz niza EN 1993

Druge se važne norme za čelične konstrukcije mogu grubo grupirati na sljedeći način: [3]

- norme za materijal (čelik, čelični lijev, potrošni materijal za zavarivanje, mehanička spajala, visokočvrsta čelična užad i ležajne naprave)
- norme za izradu/konstruiranje
- norme za zavarivanje
- norme za ispitivanje
- norme za montažu
- norme za antikorozivnu zaštitu
- norme za zaštitu od požara

2. Norma HRN EN 1090-1

Ova norma određuje zahtjeve za ocjenjivanje sukladnosti svojstava karakterističnih za čelične i aluminijске komponente konstrukcija, a ujedno i sklopove stavljene u prodaju kao konstrukcijske proizvode. Norma HRN EN 1090-1 sadrži osam poglavlja te dodatke normi (tri aneksa), a to su:

1. Opseg
2. Normativne reference
3. Nazivi, definicije i kratice
4. Zahtjevi
5. Metode ocjenjivanja
6. Ocjena sukladnosti
7. Razredba i označavanje
8. Obilježavanje
9. Dodaci norma:
 - a. Aneks A (informativno) - smjernice za pripremu specifikacije komponente
 - b. Aneks B (normativni) - procjena tvorničke kontrole proizvodnje
 - c. Aneks ZA (informativno) - članci ove europske norme odnose se na odredbe EU Direktiva konstruiranja proizvoda (CPD)

2.1. Opseg

Prvo poglavlje Opseg prikazuje što sve norma HRN EN 1090-1 obuhvaća i što ne obuhvaća. Norma HRN EN 1090-1 govori o zahtjevima za ocjenjivanje sukladnosti, kod ocjenjivanja sukladnosti obuhvaćene su proizvodne karakteristike i obilježja projektiranja konstrukcije.

Ova norma obuhvaća:

- ocjenu sukladnosti čeličnih komponenti koje se koriste u kompozitnim građevinama od čelika i betona
- seriju i ne-seriju konstrukcijskih komponenti, uključujući komplete (sklopove)
- konstrukcijske hladno oblikovane profile i limove kao što je definirano u EN 1993-1-3 i EN 1999-1-4

Ova norma ne obuhvaća:

- ocjenjivanje sukladnosti komponenata za spuštene stropove, tračnice ili nosače za primjenu u željezničkim sustavima

2.2. Normativne reference

Drugo poglavlje Normativne reference sadrži popis svih dokumenta (normi) koji su potrebni za primjenu ovog dijela norme HRN EN 1090-1.

2.3. Nazivi, definicije i kratice

Treće poglavlje Nazivi, definicije i kratice sastoji se od dva dijela, prvi dio Uvjeti i definicije te drugi dio Kratice. U prvom dijelu prikazani su uvjeti koje je potrebno ispuniti za normu, ujedno je i objašnjen svaki od tih uvjeta. Uvjeti su sljedeći: [2]

- specifikacija komponente
- sastavni proizvodi
- projektni zadatak
- Europske tehničke specifikacije
- metoda procjene
- nosivost
- proizvodnja
- konstrukcijska obilježja
- konstrukcijske komponente
- konstrukcijski komplet (sklop)
- zavarljivost

U drugom dijelu nalazi se popis kratica i njihovo značenje. Neke od kratica su:

- FPC tvornička kontrola proizvodnje
- ITC izračun početnog tipa, itd.

2.4. Zahtjevi

Četvrto poglavlje Zahtjevi jedno je od najbitnijih poglavlja norme HRN EN 1090-1 pa ga je potrebno detaljnije razraditi. Sadrži devet potpoglavlja koja određuju zahtjeve za ocjenjivanje sukladnosti svojstava karakterističnih za čelične i aluminijске komponente konstrukcija, i sklopove. Potpoglavlja koja određuje norma su sljedeća:

- Sastavni proizvodi
- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika

- Zavarljivost
- Lomna žilavost
- Konstrukcijske značajke
- Ponašanje u požaru
- Opasne tvari
- Otpornost na udar
- Trajnost

2.4.1. Sastavni proizvodi

Sastavni proizvodi za čelične i aluminijске konstrukcije moraju biti u skladu s europskim normama na koje upućuju odgovarajući stavci norme HRN EN 1090-2 za čelične konstrukcije, odnosno HRN EN 1090-3 za aluminijске konstrukcije.

2.4.2. Dopuštena odstupanja za dimenzije i oblike

Dopuštena geometrijska odstupanja koja su određena u normama HRN EN 1090-2 ili HRN EN 1090-3 primjenjuju se na sve komponente. Ako postoje neki posebni zahtjevi potrebno ih je navesti u specifikacijama određene komponente.

2.4.3. Zavarljivost

Čelične komponente koje su navedene kao zavarljive, moraju biti izrađene od zavarljivih osnovnih komponenata prema normi HRN EN 1090.

2.4.4. Lomna žilavost

Čelični sklopovi moraju biti proizvedeni od sastavnih dijelova koji zadovoljavaju potrebna svojstva lomne žilavosti. Svojstva lomne žilavosti koje je potrebno zadovoljiti dana su u odnosu na Charpy-evo udarno ispitivanje korištenjem referentne temperature i debljine materijala.

2.4.5. Konstrukcijske značajke

Konstrukcijske značajke komponenti se odnose na njihovu nosivost, deformaciju u graničnom stanju uporabe, otpornost zamoru i otpornost na vatru.

Tražene konstrukcijske karakteristike treba postići:

- odgovarajućim proračunom, ako se traži i na koji način se traži
- izradom komponente u skladu sa specifikacijama izrađenim prema HRN EN 1090-2 ili HRN EN 1090-3

□ Nosivost

Izjava (deklaracija) o kapacitetu nosivosti može se odnositi na otpor poprečnih presjeka komponente, izražena kao karakteristična vrijednost ili kao projektirana vrijednost. Alternativno, nosivost može biti izražena u obliku opterećenja koje ta komponenta može nositi u skladu s primjenjenim proračunskim odredbama (karakteristična ili proračunska vrijednost). [2]

□ Otpornost na zamor

Izjava (deklaracija) otpornosti na zamor konstrukcijske komponente može se odrediti kao opterećenje zamora na koje je komponenta otporna.

Otpornost na zamor u ovoj normi se odnosi na situacije za koje su opterećenja takva da utjecaj ponavljajućih opterećenja treba uzeti u obzir da se procijene konstrukcijske karakteristike komponente. [2]

Zahtjevi za otpornost na zamor su potrebni za određene sastavne primjene gdje posebni zahtjevi trebaju biti navedeni u projektnom zadatku u smislu raspona napetosti, broja ciklusa, itd., i gdje su formulirani zahtjevi u skladu s odredbama u odgovarajućem Eurokodu. [2]

□ Otpornost na vatru

Izjava o otpornosti na vatru konstrukcijske komponente može se odnositi na izloženost vatri predstavljenu po standardnom odnosu temperatura-vrijeme koji se koristi za procjenu karakteristika performansi R, E, I i M u klasifikaciji prema normi EN 13501-2. Ovim slovnim oznakama treba dodati brojčanu vrijednost koja označava broj minuta najbliže klase u kojima su uporabni zahtjevi komponente zadovoljeni, u cilju klasifikacije svojstava.

Pri dodavanju brojčane vrijednosti gore navedenim slovnim oznakama, potrebno je koristiti sljedeća razredbena razdoblja izražena u minutama: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, ili 360. [3]

Alternativno, izjava o otpornosti na požar pod određenim nizom radnji na komponenti tijekom izlaganja vatri može upućivati na druge navedene izloženosti vatrom osim standardnog odnosa temperatura-vrijeme prema Aneksu EN 1991 - 1-2. [2]

Zahtjevi za otpornost na vatru su u odgovornosti pojedine države, a općenito ovise o vrsti građevine/zgrade, njezinom položaju te namjeni.

□ Deformacija u graničnom stanju uporabe

Potrebno je da deformacije u graničnom stanju uporabe, koje su određene korištenjem odgovarajućih kombinacija radnji budu unutar zahtjevanih granica za vertikalne i horizontalne deformacije. Zahtjevane granice moraju biti navedene u pretpostavkama za vrijeme konstruiranja i/ili europskim normama.

2.4.6. Ponašanje u požaru

Izjava o reakciji na požar mora biti u skladu sa zahtjevima klase i ispitivanjem danim u EN 13501-1. [2]

2.4.7. Opasne tvari

Opasne tvari odnose se na svojstva materijala s obzirom na radioaktivno zračenje ili otpuštanje kadmija. Dozvoljena je uporaba komponenata kod kojih radioaktivnog zračenja ili otpuštanja kadmija nema ili je unutar dozvoljenih granica na području ugradnje komponente.

2.4.8. Otpornost na udar

Otpornost na udar je svojstvo materijala koje opisuje ista svojstva čelika kao lomna žilavost, te nema dodatnih uvjeta.

2.4.9. Trajnost

Sve uvjete za zaštitu od korozije mora odrediti specifikacija komponente. Za ugljični čelik vidjeti normu HRN EN 1090-2, za nehrđajući čelik normu EN 1993-1 i za aluminij normu EN 1991-1-1. Trajnost komponente ovisi o načinu izloženosti i uporabe, te o primjenjenoj zaštiti.

HRN EN 1090-2 i HRN EN 1090-3 daje smjernice za primjenu sustava zaštite od korozije i daje uvjete za pripremu površina od čelika i aluminija, odnosno kao predobradu prije bilo kakve naknadne primjene sustava zaštite, ovisno o uvjetima izloženosti. [2]

2.5. Metode ocjenjivanja

Peto poglavlje europske norme HRN EN 1090-1 sadrži jedanaest potpoglavlja kroz koje su prikazane sve vrste metoda za prikaz sukladnosti s zahtjevima. To mogu biti fizikalna ispitivanja, mjerjenje dimenzijske točnosti, mjerjenje geometrijskih oblika i strukturni izračuni bez obzira na popraćenost mehaničkim ispitivanjem. U prvom potpoglavlju opisano je općenito o Metodama ocjenjivanja pa je u daljnjoj razradi to potpoglavlje zanemareno.

Potpoglavlja su sljedeća:

- Općenito
- Sastavni proizvodi
- Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika
- Zavarljivost
- Lomna žilavost
- Karakteristike konstrukcije
- Otpornost na vatru
- Reakcija na vatru
- Opasne tvari
- Otpornost na udar
- Trajnost

2.5.1. Sastavni proizvodi

Sastavni proizvodi se moraju ocjenjivati provjerom da li su korišteni odgovarajući inspekcijski dokumenti za proizvode u skladu sa zahtjevima specifikacije. Kod provjere potrebno je provjeriti geometriju proizvoda.

2.5.2. Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika

Geometrijske tolerancije mjere se korištenjem metode i instrumenata odabranih između onih koji su navedeni u ISO 7976-1 i ISO 7976-2, a u skladu s odredbama navedenim u HRN EN 1090-2 i HRN EN 1090-3. Točnost mjerena ocjenjuje se u skladu s normom ISO 17123-1. [2]

2.5.3. Zavarljivost

Kod metode ocjenjivanja zavarljivosti potrebno se osloniti na svojstva sastavnih dijelova i komponenata. Svojstva moraju biti u skladu s europskim tehničkim specifikacijama i kontrolnim dokumentima. Informacije o zavarljivosti čeličnih materijala dane su u normi HRN EN 1090-2, a informacije o zavarljivosti aluminijskih materijala dane su u normama EN 1999-1-1 i EN 1011-4.

Ako su određena i svojstva homogenosti (engl. through-tickness) za čelične dijelove, tada ona moraju biti procijenjena u skladu s kvalitetnim razredima danima u normi EN 10164. [3]

2.5.4. Lomna žilavost

Lomna žilavost temelji se na svojstvima materijala i komponenata koji se koriste kao sastavni dijelovi. Potrebno je osigurati da su svojstva određena prema tehničkim specifikacijama i kontrolnim dokumentima. Ukoliko podaci za sastavne proizvode nisu dostupni, lomna žilavost se može odrediti upotrebljavajući Charpy-evo udarno ispitivanje koje mora biti provedeno u skladu s normom EN 10045-1. Odredbe za vrednovanje rezultata ispitivanja čeličnih komponenata dane su u EN 1993-1-10.

Ispitivanje lomne žilavosti aluminijskih proizvoda nije potrebno. [2]

2.5.5. Karakteristike konstrukcije

Procjena konstrukcijskih obilježja mora se temeljiti na: [2]

- a) projektiranju konstrukcije i
- b) proizvodnim svojstvima komponente

Projektiranje konstrukcije

Projektiranje konstrukcije treba biti dokazano:

- a) odgovarajućim proračunima
- b) provedbom eksperimentalnog ispitivanja podržanog odgovarajućim proračunima

Izračuni u projektiranju konstrukcije moraju biti u skladu s odgovarajućim Eurokodom. U općem slučaju, to zahtijeva korištenje sljedećih normi: [2]

- a) EN 1990, Eurokod – Osnove projektiranja konstrukcija
- b) EN 1991, Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije (svi relevantni dijelovi)
- c) EN 1993, Eurokod 3 – Projektiranje čeličnih konstrukcija (svi relevantni dijelovi)
- d) EN 1994, Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona (svi relevantni dijelovi za čelične dijelove spregnutih konstrukcija)
- e) EN 1998, Eurokod 8 – Projektiranje konstrukcija otpornih na potres (svi relevantni dijelovi)
- f) EN 1999, Eurokod 9 – Projektiranje aluminijskih konstrukcija (svi relevantni dijelovi)

Proizvodna svojstva komponente

Izrada komponente mora biti kontrolirana i ocjenjivana u skladu sa zahtjevima koji su dani u normama EN 1090-2 za čelične konstrukcije i EN 1090-3 za aluminijске konstrukcije.

2.5.6. Otpornost na vatru

U specifikaciji komponente moraju se navesti sve potrebne informacije o načinu ocjenjivanja koji će se koristiti.

Otpornost komponente na vatru (R) ocjenjuje se prema rezultatima ispitivanja i klasifikacijskoj normi EN 13501-2.

Integritet komponente (I) kao pregradnog elementa ocjenjuje se prema rezultatima ispitivanja i klasifikacijskoj normi EN 13501-2, ili pomoću metode izračuna prema EN 1994-1-2, te izloženosti vatri u skladu sa standardnim odnosom temperatura-vrijeme iz EN 13501-2.

Osobine E i M mogu se procijeniti samo na temelju ispitivanja u skladu s klasifikacijskom normom EN 13501-2. [2]

2.5.7. Reakcija na vatru

Sastavni dijelovi od čeličnih i aluminijskih komponenata spadaju u klasu A1 Europske klasifikacije. U ovu klasu spadaju i komponente od pocićanog čelika i anodizirani aluminijski dijelovi.

2.5.8. Opasne tvari

Zahtjevi vezani za opasne tvari ispunjeni su ako sastavni dijelovi zadovoljavaju norme HRN EN 1090-2 za čelik i HRN EN 1090-3 za aluminij.

2.5.9. Otpornost na udar

Otpornost na udar čeličnih proizvoda se procjenjuje ocjenom lomne žilavosti proizvoda. [2]

2.5.10. Trajnost

Za ispitivanje trajnosti nema izravne metode, nego se trajnost ocjenjuje provjerom izloženosti komponente te ocjenjivanjem svih zahtjeva za zaštitu površine s obzirom na specifikaciju komponente.

2.6. Ocjena sukladnosti

Usklađenost komponente ili sklopa sa zahtjevima ove europske norme, te navedene vrijednosti (uključujući klase) treba dokazati: [3]

- početnim ispitivanjem
- tvorničkom kontrolom proizvoda koju radi proizvođač, uključujući pregled i ispitivanje uzoraka uzetih u skladu s propisanim planom proizvođača

Zbog ispitivanja, komponente ili sklopovi mogu se grupirati prema određenom svojstvu koje je zajedničko svim komponentama u grupi.

2.6.1. Početno ispitivanje tipa

Početno ispitivanje tipa je grupa ispitivanja ili drugih postupaka utvrđivanja značajki reprezentativnih uzoraka. Primarni cilj ovog postupka je pokazati i procijeniti da li je izvođač sposoban izraditi komponente u skladu s europskim normama.

Procjena se odnosi na dva moguća zadatka koja obavlja proizvođač: [2]

1. Izračun početnog tipa (ITC) za procjenu sposobnosti projektiranja konstrukcije, gdje proizvođač određuje konstrukcijske karakteristike uvjetovane konstrukcijom komponente;
2. Početno ispitivanje tipa (ITT) za procjenu sposobnosti proizvoda

Početno ispitivanje tipa mora biti izvedeno: [2]

1. na početku proizvodnje nove komponente ili korištenja novih sastavnih proizvoda (osim komponente iz iste skupine)
2. na počeku nove ili modificirane metode proizvodnje, ako će to utjecati na karakteristiku koja podliježe ocjenjivanju
3. ako je proizvodnja promijenjena na viši razred izvedbe

Svojstva dijelova nije potrebno ponovno ocjenjivati ukoliko su koriste dijelovi čija je svojstva već odredio proizvođač komponenti sukladno europskoj tehničkoj specifikaciji. Komponente i sklopovi koji su označeni sa CE oznakom moraju imati performanse koje su naznačene na CE oznaci prema odgovarajućim europskim specifikacijama.

Poglavlje Početno ispitivanje tipa sadrži sljedeća potpoglavlja u kojima je navedeno koji sve uvjeti moraju biti ispunjeni:

- Karakteristike
- Korištenje prijašnjih podataka
- Izračun početnog tipa
- Uzorkovanje, ocjene i kriteriji sukladnosti
- Izjava o radnim svojstvima
- Evidenciranje rezultata iz procjene
- Korektivne radnje

2.6.2. Tvornička kontrola proizvodnje

Tvornička kontrola proizvodnje obavlja se od strane proizvođača u svrhu konkurentnosti proizvoda na tržištu. Potrebno je uspostaviti, dokumentirati i održavati sustav tvorničke kontrole. Sustav tvorničke kontrole mora sadržavati pisane postupke, redovne kontrole i ispitivanja i/ili ocjene. Rezultati dobiveni kontrolom služe za provjeru sastavnih dijelova, opreme i izrađenih proizvoda. Potrebno je odrediti odgovorne osobe i veze između osoba koje upravljaju, izvršavaju ili provjeravaju sukladnost proizvoda.

Sva oprema koja služi za proizvodnju ili kontrolu mora biti umjerena i redovito pregledavana u skladu s dokumentiranim postupcima, učestalosti i kriterijima.

Kontrola pri izradi komponente mora se vršiti prema specifikaciji koja sadrži potrebne podatke o komponenti dovoljno detaljno kako bi se mogla dokazati njezina sukladnost.

U specifikaciji obavezno treba navesti klasu izvođenja u skladu s normom HRN EN 1090-2. Izvođač o svemu ovome mora imati i pisani postupke, uključivo i plan ispitivanja i način spremanja i čuvanja podataka. Komponenta se isporučuje s oznakom koja ju jasno određuje, uz pozivanje na specifikaciju komponente. Detaljnije smjernice za uspostavljanje sustava dane su u Dodatku B norme HRN EN 1090-1. [3]

Sve gore navedeno detaljno je objašnjeno u potpoglavlju norme HRN EN 1090-1 koje sadrži sljedeće dijelove:

- Općenito
- Osoblje
- Oprema
- Postupak projektiranja konstrukcije
- Sastavni proizvodi koji se koriste u proizvodnji
- Specifikacija komponente
- Vrednovanje proizvoda
- Nesukladni proizvodi

2.7. Razredba i označavanje

Razredba komponenti mora zadovoljavati uvjete dane u normi HRN EN 1090-2 za čelične komponente i HRN EN 1090-3 za aluminijске komponente.

Razredi izvedbe (EXC) su definirani za čelik u HRN EN 1090-2 i aluminij HRN EN 1999-1-1. EN 1090-2 i EN 1090-3 definira dvije vrste tolerancija, koje se nazivaju bitna odstupanja i funkcionalne tolerancije, također daje i brojčane vrijednosti za prihvatljiva odstupanja. [2]

2.8. Obilježavanje

Komponentu je potrebno isporučiti s oznakom koja se jasno prepoznaće, s upućivanjem na specifikaciju komponente.

Tvrdi otisak može se koristiti samo ako je i gdje su ta mesta usuglašena s kupcem. Za uvjete i ograničenja obilježavanja, pogledajte HRN EN 1090-2 i HRN EN 1090-3. [2]

2.9. Dodatci normi:

Norma HRN EN 1090-1 sadrži tri dodatka normi, odnosno tri sljedeća aneksa:

- a) Aneks A – Smjernice za pripremu specifikacije komponente
- b) Aneks B – Procjena tvorničke proizvodnje
- c) Aneks ZA – Članci ove europske norme odnose se na odredbe EU Direktiva konstruiranja proizvoda (CPD)

2.9.1. Aneks A – Smjernice za pripremu specifikacije komponente

Aneks A sadrži smjernice za izradu specifikacije komponente. Smjernice ovise o obliku specifikacije i o tome tko je mora pripremiti. U aneksu su objašnjene sljedeća dva tipa pripreme specifikacije:

1. Specifikacija komponenti koju pruža kupac (PPCS)
2. Specifikacija komponente koju pruža proizvođač (MPCS)

□ Specifikacija komponenti koju pruža kupac (PPCS)

U specifikaciji koju pruža kupac, kupac osigurava potrebne tehničke informacije za proizvodnju komponente. U informacije trebaju uključiti specifikaciju svih sastavnih proizvoda koji će se koristiti za sve dijelove komponente. [2]

Prema ovom dijelu aneksa proizvođač je dužan proizvesti komponentu koja je u skladu s PPCS-om, prije proizvodnji mora osigurati primjenu norme HRN EN 1090-2 za čelične komponente, odnosno za aluminijске komponente primjenu norme HRN EN 1090-3.

□ Specifikacija komponenti koju pruža proizvođač (MPCS)

U specifikaciji komponente koju pruža proizvođač, proizvođač razvija potrebnu tehničku informaciju za proizvodnju komponente i sivih njezinih dijelova. U ovom slučaju postoje dvije opcije za sadržaj izjave o sukladnosti: [2]

1. Proizvođač prijavljuje geometriju i materijalna svojstva komponenti, i bilo koje druge informacije koje su potrebne kako bi se omogućilo drugima da obavljaju projektiranje konstrukcije
2. Proizvođač izjavljuje geometriju, a materijalna svojstva komponenti i konstrukcijska obilježja proizlaze iz projekta komponente

2.9.2. Aneks B – Procjena tvorničke kontrole proizvodnje

U aneksu B dani su zadaci koji se moraju izvesti kako bi se procijenio FPC (Factory Production Control) s ciljem da je FPC pogodan za proizvodnju čeličnih i/ili aluminijskih komponenti u skladu sa zahtjevima iz norme HRN EN 1090.

Zadaci ovise o tome da li proizvođač obavlja a) samo proizvodnju ili b) projektiranje i proizvodnju.

Zadaci za obje opcije su povezani s dvije aktivnosti ocjenjivanja: [2]

- Inicijalni pregled tvornice i sustava tvorničke kontrole proizvodnje;
- Kontinuirano praćenje i procjena FPC sustava

Aneks B sadrži sljedeća potpoglavlja:

- Početna provjera

- Stalni nadzor
- Učestalost pregleda
- Izvješća

□ **Početna provjera**

FPC sustav mora pokazati da su sustavi za izvršenje nekog posla prema normi HRN EN 1090 adekvatni za isporuku proizvoda koji odgovaraju zahtjevima navedene norme. Početna provjera sastoji se od zadataka vezanih za projektiranje i zadataka vezanih za izvedbu radova.

a) Zadaci vezani za projektiranje: [2]

- Procjena resursa za projektiranje (prostora, osoblja, opreme)
- Procjena odgovarajuće opreme i sredstava koji su dostupni za rad
- Procjena opisa posla i zahtjeva za sposobljenost osoblja
- Procjena postupaka za projektiranje konstrukcija

b) Zadaci vezani za izvedbu radova: [2]

- Pregled i evaluacija resursa za izvedbu u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 1090-2 i HRN EN 1090-3
- Pregled i vrednovanje sustava unutarnjih kontrola za provjeru sukladnosti i postupaka za rukovanje bilo kakvim nesukladnostima
- Evaluacija opisa radnih mesta i zahtjeva za sposobljenost osoblja
- Provjera da li tvornica i postrojenje za zavarivanje ispunjavaju zahtjev za FPC u pogledu opreme i osoblja

□ **Stalni nadzor**

Sastoji se od dvije vrste zadataka:[2]

- a) Zadaci koji se odnose na projektiranje konstrukcije
- b) Zadaci koji se odnose na radove izvedbe

Zadaci za stalni nadzor podijeljeni u navedene dvije skupine dani su u tablici 2.1

Zadaci koji se odnose na projektiranje konstrukcije ^a	Zadaci koji se odnose na radove izvedbe
<ul style="list-style-type: none"> - Provjera uzorkovanjem da su resursi potrebni za izvođenje projektiranja konstrukcije za odgovarajuće komponente prisutni i operativni. - Procjena prema uzorcima da je odgovarajuća oprema i sredstava npr. postupci za izračune / ili računalna oprema i računalni programi za rad u ispravnom stanju - Procjena postupaka za projektiranje konstrukcija, uključujući kontrolu postupaka kako bi se osiguralo da je dobivena usklađenost <p>Potvrda FPC sustava za projektiranje konstrukcije</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Provjera uzorkovanjem da sustav za praćenje i zahtjevi geometrije koriste ispravne sastavne proizvode te da razina kvalitete za rad ispunjava uvjete u EN 1090-2 ili HRN EN 1090-3. - Pregled i procjena sustava unutarnjih kontrola za provjeru sukladnosti i postupaka za rukovanje bilo kakve nesukladnosti <p>Potvrda FPC sustava za proizvodnju nosivosti čelika i / ili aluminijskih dijelova</p>

Tablica 2.1. Zadaci za stalni nadzor [2]

Učestalost pregleda

Godinu dana nakon početne procjene potrebno je izvršiti prvi nadzor. Ako je sustav dobro organiziran i funkcionalan, odnosno ako nisu potrebne korektivne radnje, učestalost pregleda može biti smanjena.

Učestalost pregleda se ne smije smanjiti, ukoliko dođe do jedne od sljedećih situacija: [2]

- a) novi ili promijenjeni bitni sadržaj;
- b) promjena koordinatora odgovornog za zavarivanje;
- c) novi postupci zavarivanja, vrsta osnovnog metala i povezani kvalifikacijski zapis postupka zavarivanja (WPQR);
- d) nova bitna oprema.

Intervali nadzora

- Stanke između inspekcije i nakon početnog nadzora moraju biti kao u tablici 2.2 ako se nijedna od gore navedenih situacija ne dogodi. [2]

Razred izvedbe	Intervali između pregleda FPC proizvođača nakon ITT (godina)
EXC1 i EXC2	1 – 2 – 3 – 3
EXC3 i EXC4	1 – 1 – 2 – 3 – 3

Tablica 2.2 Intervali rutinskog nadzora [2]

Izvješća

Potrebno je izraditi i poslati povjerljiv nacrt izvješća odgovornoj osobi za FCP nakon svake provjere. Potom proizvođač mora dati primjedbe na izvješće, ako ih ima. Konačna procjena i izvješće se priprema nakon što je zaprimljen odgovor od strane proizvođača.

2.9.3. Aneks ZA

Stavke europskih norma koje se odnose na odredbe EU Construction product directive (CPD) 89/106/EEC. U dodatku se, između ostalog, opisuju upute za označivanje i nazivanje proizvoda u skladu s CE oznakama. [3]

Ovaj Aneks utvrđuje uvjete za CE oznake konstrukcijskih metalnih građevinskih komponenti namijenjenih za uporabu u čeličnim i aluminijskim konstrukcijama ili u konstrukcijama od kompozitnog čelika i betonskim konstrukcijama. Komponente mogu biti izrađene od vruće valjanih, hladno oblikovanih ili drugih tehnološko proizvedenih dijelova/profila s različitim oblicima, ravnih proizvoda (ploče, limovi, trake), šipki, odljevaka, kovani od čelika i aluminijskih materijala. [2]

Aneks ZA sastoji se od sljedećih potpoglavlja:

1. Opseg i relevantna područja
2. Postupci za potvrđivanje sukladnosti komponenti od konstrukcijskih čelika i aluminija
3. CE označavanje i obilježavanje
4. Izjava o sukladnosti s navedenom specifikacijom komponente
5. Deklaracija o vrijednosti čvrstoće komponenti iz narudžbe kupca

Detaljnija razrada sastavnih dijelova Aneksa ZA nalazi se u poglavljju 5. Veza između CE oznake i norme HRN EN 1090.

3. Norma HRN EN 1090-2

Europska norma HRN EN 1090-2 sadrži zahtjeve za izvođenje čeličnih konstrukcija u svrhu osiguranja odgovarajuće razine mehaničke otpornosti i stabilnosti, te uporabljivosti i trajnosti.

Norma HRN EN 1090-2 sadrži dvanaest poglavlja i dvanaest dodataka normi (aneksa). Sadržaj norme je sljedeći:

1. Područje
2. Normativne reference
3. Pojmovi i definicije
4. Specifikacije i dokumentacija
5. Sastavni proizvodi
6. Priprema i montaža
7. Zavarivanje
8. Mehaničko spajanje
9. Montaža
10. Obrada površine
11. Geometrijske tolerancije
12. Pregled, kontrola i popravak
13. Dodaci:
 - a. Aneks A
 - b. Aneks B
 - c. Aneks C
 - d. Aneks D
 - e. Aneks E
 - f. Aneks F
 - g. Aneks G
 - h. Aneks H
 - i. Aneks J
 - j. Aneks K
 - k. Aneks L
 - l. Aneks M

Norma HRN EN 1090 propisuje četiri klase izvedbe, one se određuju se za konstrukciju u cjelini ili za pojedine sklopove konstrukcije. Klase izvedbe određuje projektant. Razlikuju se sljedeće četiri klase izvedbe:

1. EXC1
2. EXC2
3. EXC3
4. EXC4

Oznaka klase	Primjena
EXC1	Skladišta i zgrade za poljoprivrednu namjenu
EXC2	Zgrade za stanovanje i uredski prostori
EXC3	Stadioni i dvorane
EXC4	Posebne konstrukcije, kao npr. Mostovi velikih raspona

Tablica 3.1. Klase izvedbe

Od gore navedenih klasa najzahtjevnija klasa izvedbe je EXC4, a najmanje zahtjevna klasa izvedbe je EXC1. U tablici 3.1 prikazane su primjene za određene klase izvedbe. Ukoliko nije naveden razred izvedbe primjenjuje se ECX2.

3.1. Područje

Norma HRN EN 1090-2 propisana je za konstrukcije izrađene od: [3]

- Toplo valjanih čeličnih proizvoda do i uključujući kvalitetu S690
- Hladno oblikovanih komponenata i limova do i uključujući kvalitetu S700 za nehrđajući čelik te uključujući S690 za ugljične čelike
- Toplo oblikovane i hladno oblikovane austenitne, austenitno-feritne i feritne nehrđajuće čelične proizvode
- Toplo oblikovane i hladno oblikovane šuplje presjeke, uključujući normirano izrađene i samostalno izrađene, te šuplje presjeke izrađene zavarivanjem

3.2. Normativne reference

Poglavlje Normativne reference sadrži popis svih dokumenta (normi) koje su potrebni za primjenu norme HRN EN 1090-2. Te norme su razvrstane po sljedećim grupama, s obzirom na koji dio norme se odnose:

1. Sastavni proizvodi
2. Priprema
3. Zavarivanje
4. Ispitivanje
5. Montaža
6. Zaštita od korozije
7. Tolerancije
8. Razno

3.3. Pojmovi i definicije

U ovom poglavlju norme prikazani su svi pojmovi i definicije tih pojmova koji se koriste u normi HRN EN 1090-2 u svrhu lakšeg razumijevanja norme.

Pojmovi su sljedeći: [4]

- građevinski radovi
- radovi/dijelovi
- konstrukcijski čelik
- graditelj
- konstrukcija
- proizvodnja
- izvedba
- radna kategorija
- proizvodna kategorija
- sastavni proizvod
- komponenta
- hladno oblikovana komponenta
- priprema
- projektno temeljena metoda montaže
- izjava o metodi montaže
- nesukladnost

- dodatno ne razorno ispitivanje
- odstupanje

3.4. Specifikacija i dokumentacija

Poglavlje Specifikacija i dokumentacija sastoji se od dva potpoglavlja, specifikacija izvedbe i dokumentacija graditelja.

3.4.1. Specifikacija izvedbe

Specifikacija izvedbe će razmotriti sljedeće stavke kao relevantne: [4]

- a) dodatne informacije
- b) opcije
- c) razredi izvedbe
- d) razredi pripreme
- e) razredi tolerancije
- f) tehnički zahtjevi koji se odnose na sigurnost radova

□ Razredi izvedbe

Razlikujemo četiri razreda izvedbe kao što je već prethodno navedeno i prikazano u tablici 3.1-Ukoliko razred izvedbe nije naveden, primjenjuje se EXC2.

□ Razredi pripreme

Razlikujemo tri razreda pripreme, označavaju se od P1 do P3 prema normi ISO 8501-3. Uvjet strogosti kod razreda P1 je najmanji, a kod P3 najveći.

□ Geometrijske tolerancije

Dvije vrste geometrijske tolerancije su definirane, a to su sljedeće: [4]

- a) bitna odstupanja
- b) funkcionalna odstupanja, s dva razreda za koje se uvjet strogoće povećava od razreda 1 do razreda 2.

3.4.2. Dokumentacija graditelja

Ovo potpoglavlje norme HRN EN 1090-2 sadrži sljedeće dijelove:

1. Dokumentacija o kvaliteti
2. Plan kvalitete
3. Sigurnost montažnih radova
4. Dokumentacija o izvedbi

3.5. Sastavni proizvodi

Sastavni dijelovi koji služe za izradu čelične konstrukcije moraju biti izrađeni u skladu s odgovarajućim normama. Norme prema kojima moraju biti izrađeni sastavni dijelovi navedene su u ovoj normi. S obzirom da su klase izvođenja EXC3 i EXC4 najzahtjevnije klase izvođenja pri njihovoj primjeni potrebno je osigurati sljedivost sastavnih komponenti u svim fazama, od zaprimanja narudžbe do gotovog proizvoda.

Poglavlje Sastavni proizvodi podijeljeno je na sljedeća potpoglavlja u kojima su navedene vrste sastavnih dijelova od kojih se izrađuju komponente ili sklopovi: [4]

- Konstrukcijski proizvodi od čelika
- Čelični odljevci
- Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
- Spojni elementi
- Svornjaci i posmični spojnici
- Materijali za injektiranje
- Prošireni spojevi za mostove
- Kabeli, šipke i završeci visoke čvrstoće
- Konstrukcijski ležajevi

U navedenim potpoglavlјima daju se norme sa kojima određeni sastavni dijelovi moraju biti u skladu. Pa tako npr. u tablici 3.2 prikazane su norme za proizvode od nehrđajućih čelika, u tablici 3.3 prikazane su norme proizvoda za dodatne materijale kod zavarivanje.

Proizvodi	Tehnički zahtjevi isporuke	Odstupanja
Limovi, ploče i trake	EN 10088-2	EN 10029, EN 10048, EN 10051, EN ISO 9445
Cijevi (zavarene)	EN 10296-2	
Cijevi (bešavne)	EN 10297-2	EN ISO 1127
Šipke, motke i profili	EN 10088-3	EN 10017, EN 10058, EN 10059, EN 10060, EN 10061
NOTE Dvake čelika po nazivu i broju navedene su u EN 10088-1.		

Tablica 3.2 Norme proizvoda za nehrđajuće čelike [4]

Dodatni materijal za zavarivanje	Norme za proizvode
Zaštitni plinovi za elektrolučno zavarivanje i rezanje	EN ISO 14175
Žičane elektrode i depoziti za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike	EN ISO 14341
Punjene žice, čvrste žice – praškovima i punjene elektrode – praškovima u kombinaciji za zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika	EN 756
Pokrivene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika visoke čvrstoće	EN 757
Punjene elektrode za elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika sa i bez zaštite plina	EN ISO 17632
Praškovi za elektrolučno zavarivanje pod praškom	EN 760
Obložene elektrode za REL zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na povišene temperature	EN 1600
Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika	EN ISO 636
Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika	EN ISO 2560
Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na visoke temperature	EN ISO 14343
Žičane elektrode, žice, šipke i depoziti za elektrolučno zavarivanje u zaštiti plina za čelike povišene čvrstoće	EN ISO 16834
Kombinacije žica i praškova za zavarivanje čelika pod praškom povišene čvrstoće	EN 14295
Punjene žice i šipke za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za nehrđajuće čelike i čelike otporne na visoke temperature	EN ISO 17633
Punjene žice za elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za čelike povišene čvrstoće	EN ISO 18276

Tablica 3.3 Norme proizvoda za dodatne materijale kod zavarivanje [4]

U ovom poglavlju se također obrađuju neki određeni zahtjevi, kao što su geometrijska odstupanja, uvjeti pripreme površine, moguća posebna svojstva itd.

3.6. Priprema i montaža

Poglavlje Priprema i montaža definira zahtjeve vezane za skladištenje, rezanje, oblikovanje, bušenje, i u konačnici sklapanje određenih dijelova za uključenje u komponente.

Ovo poglavlje sadrži sljedeća potpoglavlja: [4]

- Identifikacija
- Rukovanje i skladištenje
- Rezanje
- Oblikovanje
- Bušenje
- Izrezi
- Nosive površine s punim kontaktom
- Montaža
- Provjera montaže

3.6.1. Identifikacija

Potpoglavlje Identifikacija nalaže potrebu za postojanjem sustava prepoznavanja i označivanja pojedinih komponenti, te se daju upute kako se može provesti način prepoznavanja i kako se dijelovi mogu označiti. [3]

3.6.2. Rukovanje i skladištenje

U ovom potpoglavlju dane se upute kako se komponente trebaju pakirati i transportirati da se omogući siguran rad.

Posebno su opisani uvjeti kako treba obavljati sljedeće radnje: [4]

- Podizanje
- Skladištenje
- Zaštita od korozije
- Postupanje sa nehrđajućim čelicima
- Prijevoz

3.6.3. Rezanje

Prema ovoj europskoj normi rezanje se mora izvršiti tako da se poštuju zahtjevi za geometrijska odstupanja, maksimalnu tvrdoću i glatkoću slobodnih rubova.

3.6.4. Oblikovanje

Čelični dijelovi mogu se oblikovati savijanjem, prešanjem ili kovanjem kako bi se postigao željeni oblik. Može se ostvariti toplim ili hladnim postupcima uz uvjet da svojstva materijala ne prijeđu dopuštene vrijednosti.

U ovom potpoglavlju norme dani su zahtjevi, preporuke za koje klase se smiju primjenjivati određeni postupci oblikovanja, te norme koje obrađuju takve postupke oblikovanja i sl. Razrađeni su postupci toplo oblikovanje, ravnanje plamenom i hladno oblikovanje.

3.6.5. Bušenje

U ovom potpoglavlju dani su potrebni zahtjevi i norme za izvršenje operacije bušenja u odnosu na klasu izvedbe. Dijelovi ovog potpoglavlja su sljedeći:

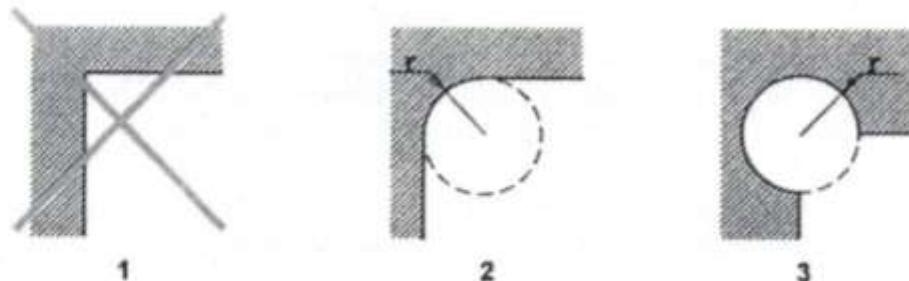
- Dimenzije rupe
- Dopušteno odstupanje promjera rupe za vijke i klinove
- Izvedba Provrta

3.6.6. Izrezi

Nije dopušteno pretjerano rezanje unutarnjih kutova, tj. kutova kojima je otvoren kut između lica manji od 180° .

Unutarnji kutovi i urezi se zaokružuju s minimalnim radijusom od: [4]

- 5 mm za EXC2 i EXC3
- 10 mm za EXC4



Legenda

1. nije dopušteno
2. Obrazac A (preporučuje se za potpuno mehanizirana ili automatska rezanja)
3. Obrazac B (dopušten)

Slika 3.1 Primjeri izreza [4]

Na slici 3.1 prikazani su primjeri izreza ovisno o tome da li su dopušteni ili nisu dopušteni.

3.6.7. Nosive površine s punim kontaktom

Ako su navedene nosive površine s punim kontaktom dužina reza, tada pravokutnost kraja i ravnina površine mora biti u skladu s propisanim tolerancijama. [4]

3.6.8. Montaža

Montaža određenih komponenata mora se izvršiti tako da se zadovolje određene tolerancije, odnosno da se spriječe odstupanja. Također je važno da se spriječi galvanska korozija koja je rezultat kontakta između različitih metalnih materijala.

3.6.9. Provjera montaže

Provjera montaže se vrši pomoću dimenzionalnih podložaka, točnim trodimenzionalnim mjeranjem i ispitivanjima ili probnom montažom. Probna montaža koristi se u slučaju ukoliko je posebno zahtijevana radi lakšeg i točnijeg sastavljanja naknadnih sklopova.

3.7. Zavarivanje

Zavarivanje je poglavlje norme HRN EN 1090 koje je izuzetno bitno zbog njegovog utjecaja na mehanička i geometrijska svojstva komponenti. Za primjenu norme HRN EN 1090 nužno je izvoditi zavarivanje u skladu s odgovarajućim dijelovima norme EN ISO 3834 ili EN ISO 14554. Koji dijelovi norme su potrebni za izvedbu zavarivanja ovisi o klasi izvođenja. Ovisnost klase izvođenja norme HRN EN 1090 i dijelova normi EN ISO 3834 dana je u tablici 3.4.

Klasa izvođenja HRN EN 1090	Dio norme EN ISO 3834 propisan za određenu klasu izvođenja	Zahtjevi za kvalitetu prema određenom dijelu norme EN ISO 3834
EXC1	EN ISO 3834-4	Elementarni zahtjevi za kvalitetu
EXC2	EN ISO 3834-3	Standardni zahtjevi za kvalitetu
EXC3 i EXC4	EN ISO 3834-2	Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu

Tablica 3.4 Veza između normi HRN EN 1090 i EN ISO 3834

Poglavlje Zavarivanje sadrži sljedeća potpoglavlja:

- Plan zavarivanja
- Postupci zavarivanja
- Kvalifikacija postupaka zavarivanja i osoblja za zavarivanje
- Priprema i izvedba zavarivanja
- Kriteriji prihvaćanja
- Zavarivanje nehrđajućeg čelika

3.7.1. Plan zavarivanja

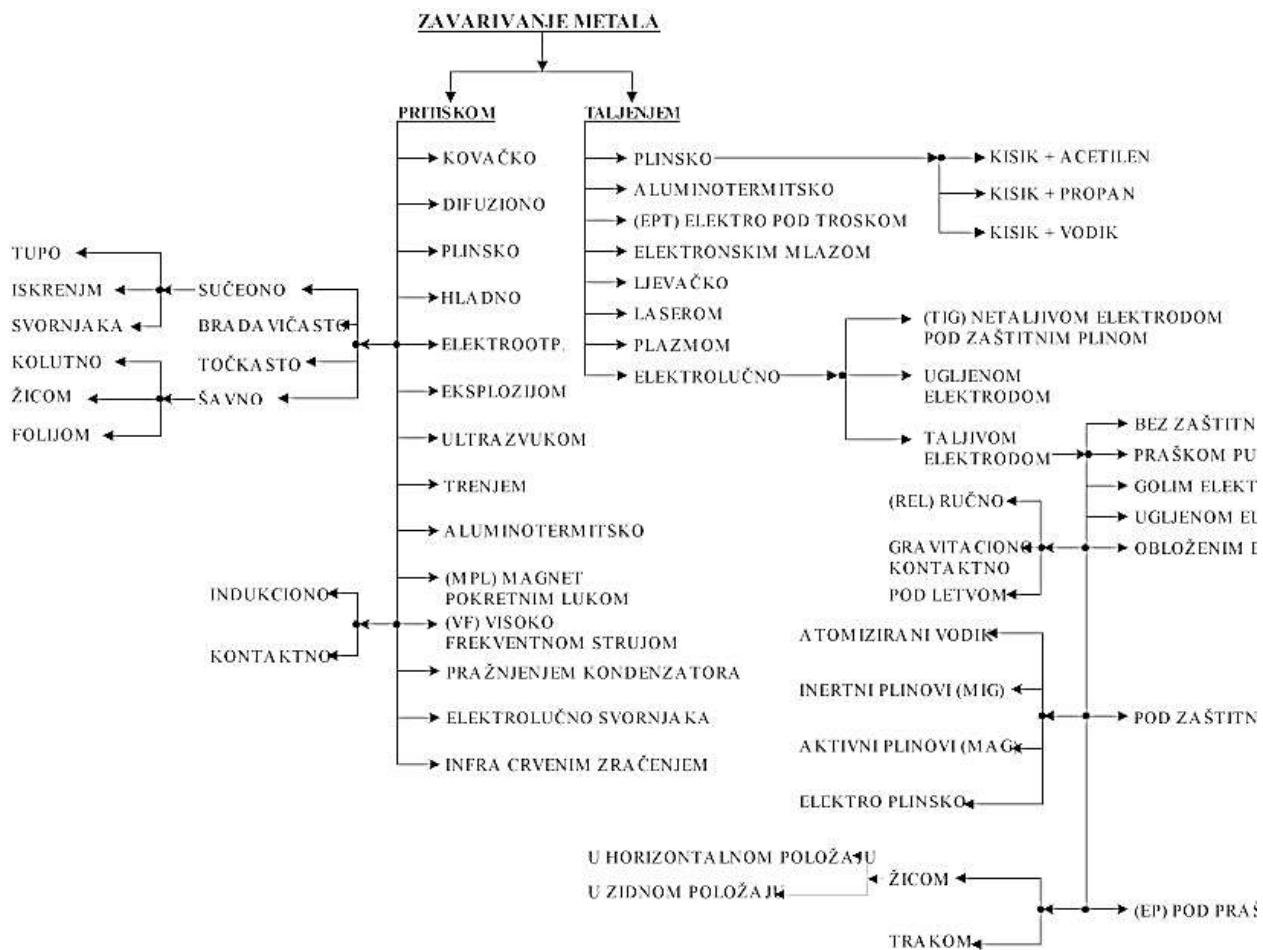
Plan zavarivanja mora se izraditi prema odgovarajućim dijelovima norme EN ISO 3834.

Plan zavarivanja treba sadržavati: [4]

- specifikacije postupaka zavarivanja, uključujući potrošni materijal za zavarivanje, predgrijavanje, temperature te termičke obrade nakon zavarivanja
- mjere koje treba poduzeti kako bi se izbjegla distorzija tijekom i nakon zavarivanja
- redoslijed zavarivanja sa svim ograničenjima ili prihvatljivim mjestima za početne i krajnje položaje, uključujući među prekide ako je geometrija takva da ne omogućava kontinuirano zavarivanje
- zahtjeve za posredne provjere
- okretanje komponenata u procesu zavarivanja, povezano s redoslijedom zavarivanja
- detalje o ograničenjima koja će se primijeniti
- mjere koje će se poduzeti da se izbjegne lamelarno trošenje
- posebni pribor za potrošni materijal
- zahtjeve za označivanje zavara
- zahtjeve za površinsku pripremu i sl.

3.7.2. Postupci zavarivanja

Postupci zavarivanja mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine, zavarivanje taljenjem i zavarivanje pritiskom. Osnovna podjela je prikazana na slici 3.2.



Slika 3.2 Podjela postupaka zavarivanja [5]

Postupci zavarivanja koji su propisani ovom normom definirani su u normi EN ISO 4063.

3.7.3. Kvalifikacija postupaka zavarivanja i osoblja za zavarivanje

Ovo potpoglavlje podijeljeno je na sljedeći način:

1. Kvalifikacija postupaka zavarivanja
2. Zavarivači i operateri zavarivanja
3. Koordinacija zavarivanja

□ Kvalifikacija postupaka zavarivanja

Zavarivanje se mora izvoditi kvalificiranim postupcima pomoću specifikacije postupaka zavarivanja (WPS). Kvalificirani postupci zavarivanja moraju biti u skladu s relevantnim dijelom norme EN ISO 15609 ili EN ISO 14555 ili EN ISO 15620.

□ Zavarivači i operatori zavarivanja

Zavarivači moraju biti kvalificirani prema zahtjevima norme EN 287-1, a operatori zavarivanja prema zahtjevima norme EN 1418. Također su propisane i razine znanja koje trebaju posjedovati stručnjaci koji će nadzirati proces zavarivanja, a to su sljedeće razine: B – basic (osnovna), S – specific (specifična) , C – comprehensive (opsežna).

□ Koordinacija zavarivanja

Za EXC2, EXC3 i EXC4, koordinacija zavarivanja će se održavati tijekom izvođenja zavarivanja pomoću koordinacije zavarivanja koja je prikladno kvalificirana te iskusna u poslovanju zavarivanja koju oni nadziru, kako je navedeno u normi EN ISO 14731. [4]

3.7.4. Priprema i izvedba zavarivanja

U ovom završnom radu detaljnije se obrađuje ovo potpoglavlje Priprema i izvedba zavarivanja, dakle za više informacija pogledati poglavlje 6.

3.7.5. Kriteriji prihvaćanja

Kriterij prihvaćanja na nepravilnosti zavara mora biti u skladu s normom EN ISO 5817, razine kvalitete ovise o klasi izvedbe kao što je prikazano u sljedećim točkama: [4]

- EXC1 razina kvalitete D
- EXC2 opća razina kvalitete C
- EXC3 razina kvalitete B
- EXC4 razinu kvalitete B+, to je razina kvalitete B s dodatnim zahtjevima danim u tablici (Tablica 17 iz norme HRN EN 1090-2)

3.7.6. Zavarivanje nehrđajućeg čelika

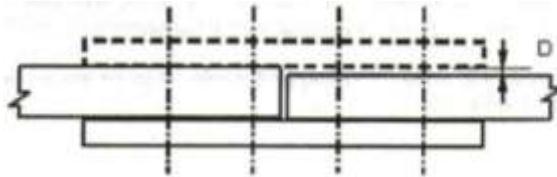
U ovom potpoglavlju navedeni su sljedeći dijelovi: izmjene normi EN 1011-1 i EN 1011-3, te zavarivanje nesrodnog čelika. Ako se zavaruju različite vrste nehrđajućeg čelika zahtjevi za zavarivanje moraju biti navedeni. Koordinator zavarivanja mora uzeti u obzir odgovarajuće postupke zavarivanja.

3.8. Mehaničko spajanje

U ovom poglavlju norme HRN EN 1090-2 dani su zahtjevi za mehanička spajanja na terenu i u radionici, uključujući i spajanje profiliranih limova. Poglavlje Mehaničko spajanje sadrži sljedeća potpoglavlja:

- Korištenje vijčanih spojeva
 - Vijci
 - Maticе
 - Podloške
- Pritezanje ne-predopterećenih vijaka
- Priprema kontaktnih površina u spoju otpornom na klizanje
- Pritezanje predopterećenih vijaka
 - Referentne vrijednosti zakretnog momenta
 - Metoda zakretnog momenta
 - Kombinirana metoda
 - HRC metoda
 - Izravna metoda indikatora zategnutosti
- Dosjedni vijci
- Vruće zakivanje
 - Zakovice
 - Montaža zakovica
 - Kriteriji prihvaćanja
- Pričvršćivanje tankih komponenti
 - Korištenje samonareznih i samoureznih vijaka
 - Korištenje slijepih zakovica
 - Pričvršćivanje bočnih preklopa
- Korištenje posebnih spojnih elemenata i metoda za pričvršćivanje
- Habanje i zaribavanje nehrđajućeg čelika

Komponente koje čine zajednički spoj ne smiju se razlikovati u debljini za više od D, gdje je općenito $D = 2 \text{ mm}$, a za predopterećene spojeve $D = 1 \text{ mm}$. Ukoliko je potrebno primijeniti podložne ploče za osiguranje ovih zahtjeva, za njih su propisani uvjeti da ne smiju biti tanje od 2 mm i da ih ne smije biti više od tri. Na slici 3.3 prikazane su razlike u debljini između komponenti u spoju.



Slika 3.3. Razlike u debljini između sastavnih dijelova zajedničkog spoja [4]

Zatezanje matice je osnovna metoda osiguranja vijčanog spoja, ukoliko je potrebno u izvanrednim slučajevima, vijci i matice mogu se zavariti za određenu komponentu spoja. Duljina vijka mora biti takva da prelazi debljinu paketa (spoja) i to za najmanje jednu duljinu koraka navoja (mjereno od vanjskog ruba do kraja vijka).

Za predopterećene vijke prema normama EN 14399-3 i EN 14399-7 između opterećene matice i nenarezanog dijela tijela vijka mora ostati razlika četiri puna koraka navoja, dok kod običnih vijaka (ne predopterećenih) mora ostati jedan puni korak navoja. Matice moraju biti tako ugrađene da njihove tvorničke oznake ostanu dostupne za provjere. [3]

U ovoj normi je detaljno opisan i postupak pritezanja predopterećenih vijaka različitim metodama kao što su metoda zakretnog momenta, HRC metoda, kombinirana metoda itd. U ovom potpoglavlju norme opisano je i spajanje tankih komponenti (do 4 mm).

3.9. Montaža

Poglavlje Montaža sadrži sve zahtjeve za montažu i druge radove na gradilištu kako bi se omogućila sigurna montaža. Vrlo je bitno precizno pripremanje oslonaca (potpora). Sljedeća potpoglavlja sastavni su dio ovog poglavlja:

- Uvjeti na lokaciji
- Metoda montaže
- Geodetske izmjere
- Oslonci, sidra i nosači
- Montaža i rad na licu mjesta (terenu)

3.9.1. Uvjeti na lokaciji

Sljedeće uvjete treba osigurati kako bi mogla početi montaža: [4]

- a) osiguravanje i održavanje postolja za dizalice i pristupnu opremu
- b) prilazni pravci do lokacije i unutar lokacije
- c) uvjeti tla koji utječu na siguran rad postrojenja
- d) moguće postavljanje oslonaca za konstrukciju
- e) podaci o podzemnim radovima, nadzemnim kablovima ili opstrukcijama na lokaciji
- f) ograničenja dimenzija ili težine komponenti koje se mogu dostaviti na gradilište
- g) posebni ekološki i klimatski uvjeti na i oko lokacije
- h) podaci o susjednim konstrukcijama koje utječu na rade ili su zahvaćeni radovima

3.9.2. Metoda montaže

O načinu montaže potrebno je voditi računa već kod projektiranja konstrukcije. Za lakše odlučivanje o metodi montaže treba paziti na sljedeće stavke: [4]

- a) pozicije i vrste priključaka lokacije
- b) maksimalna veličina komada, težina i mjesto
- c) slijed montaže
- d) koncept stabilnosti postavljene konstrukcije uključujući sve zahtjeve za privremena ojačanja ili podupiranja
- e) podupiranje ili druge mjere za izvedbu faza betoniranja kompozitnih konstrukcija
- f) uvjeti za uklanjanje privremenog ojačanja ili podupiranja, bilo koji zahtjev za naprezanje konstrukcije ili napinjanje konstrukcije
- g) karakteristike koje će stvoriti sigurnosni rizik tijekom gradnje
- h) raspored i način prilagodbe temeljnih priključaka ili uležištenja i za injektiranje
- i) savijanja i prethodno postavljene vrijednosti potrebne u vezi s onima predviđenima u fazi proizvodnje
- j) korištenje profiliranog čeličnog lima kako bi se osigurala stabilnost
- k) korištenje profilirane čelične obloge u svrhu pružanja bočnog stješnjavanja
- l) prijevoz jedinica, uključujući i pričvršćenja za dizanje, okretanje ili povlačenje
- m) pozicije i uvjeti za pridruživanje i dizanje
- n) koncept stabilnosti za uležištenja
- o) deformacije djelomično montiranih konstrukcija
- p) očekivano postavljanje oslonaca
- q) određene pozicije i opterećenja dizalica, pohranjene komponente, protu utezi itd. za različite faze izgradnje

- r) upute za dostavu, skladištenje, dizanje, izgradnju i prethodno zatezanje zavješenih kablova
- s) pojedinosti o svim privremenim građevinama i pričvršćenjima na trajne građevine s uputama o njihovom uklanjanju

3.9.3. Geodetske izmjere

Potrebno je da mjerena budu vezana za sustav uspostavljen za montažu i mjerene građevinske radove u skladu s normom ISO 4463-1.

3.9.4. Oslonci, sidra i nosači

U sljedećim dijelovima ovog potpoglavlja dane su sve potrebne informacije za pravilnu izvedbu:

1. Provjera oslonaca
2. Postavljanje i prikladnost oslonaca
3. Održavanje prikladnosti oslonaca
4. Privremeni oslonci
5. Injektiranje i brtvljenje
6. Sidrenje

3.9.5. Montaža i rad na licu mjesta (terenu)

U sljedećim dijelovima potpoglavlja Montaža i rad na licu mjesta (terenu) dani su svi uvjeti koji omogućuju sigurno izvođenje montaže na terenu:

1. Nacrti montaže
2. Označavanje
3. Obrada i skladištenje na licu mjesta
4. Probna montaža
5. Postupci montaže
 - a. Općenito
 - b. Privremeni radovi
 - c. Pripasivanje i pozicioniranje

3.10. Obrada površine

Poglavlje norme HRN EN 1090-2 Obrada površine sadrži sljedeća potpoglavlja:

- Općenito
- Priprema čeličnih podloga za boje i slične prevlake
- Čelik otporan na vremenske uvjete
- Galvanske veze
- Pocinčavanje
- Brtvljenje prostora
- Površine u dodiru s betonom
- Nedostupne površine
- Popravak nakon rezanja ili zavarivanja
- Čišćenje nakon montaže

Kroz gore navedena potpoglavlja obrađeni su zahtjevi za pripremu nesavršenih površina čelične konstrukcije (i zavarene i obrađivane površine), s ciljem da se ove površine mogu zaštiti određenim premazima ili sličnim zaštitama. Za površine na koje će se nanositi premazi, pripremu je potrebno izvršiti u skladu s normom EN ISO 8501-3.

3.11. Geometrijske tolerancije

Poglavlje Geometrijske tolerancije od velike je važnosti, pa tako sa Dodatkom D zauzima najveći dio norme HRN EN 1090-2. Razlikujemo dvije vrste dopuštenih odstupanja: [3]

- a) Bitna odstupanja – odstupanja koja su bitna za mehaničku otpornost i stabilnost završene konstrukcije
- b) Funkcionalna odstupanja – odstupanja koja se odnose na zadovoljavanje drugih kriterija, kao što su uklapanja pri montaži ili izgled konstrukcije

U prilogu ovog završnog rada nalaze se sve D.1 Bitne tolerancije (otpornost i stabilnost) i D.2 Funkcionalne tolerancije koje su preuzete iz norme HRN EN 1090-2, sa ciljem da se bolje dočara na koja se odstupanja mora paziti kod izrade konstrukcije.

3.12. Pregled, kontrola i popravak

U poglavlju Pregled, kontrola i popravak obrađeni su zahtjevi kontrole i ispitivanja s obzirom na zahtjeve kvalitete koji su navedeni u dokumentaciji o kvaliteti ili planu kvalitete. Potrebno je detaljno dokumentirati sve radnje kontrole, ispitivanja i popravaka u skladu sa zahtjevima kvalitete prema normi HRN EN 1090-2.

Ovo poglavlje norme sadrži sljedeća potpoglavlja:

- Sastavni proizvodi i dijelovi
- Proizvodnja: geometrijske dimenzije proizvedenih komponenti
- Zavarivanje
- Mehaničko pričvršćivanje
- Obrada površina i zaštita od korozije
- Montaža

Svako od navedenih potpoglavlja sadrži upute što treba ispitivati, opseg kontrole, metode izvršenja kontrolnih radnji, potrebne dokumente, itd.

3.12.1. Sastavni proizvodi i dijelovi

Za sastavne proizvode i dijelove moraju se osigurati odgovarajući certifikati, izvješća s ispitivanja, potvrde sukladnosti za dijelove konstrukcija (limove, potrošni materijal za zavarivanje i sl.). Ukoliko sastavni proizvodi ne posjeduju dokumentaciju moraju se tretirati kao nesukladni, s toga je potrebno dokazati njihovu prikladnost raznim ispitivanjima ovisno o proizvodu ili dijelu.

3.12.2. Proizvodnja: geometrijske dimenzije proizvedenih komponenti

Dimenzije komponenata potrebno je uvijek kontrolirati, metode i instrumente za kontrolu treba odabrati prema normama ISO 7976-1 i ISO 7976-2. U planu mjerena moraju se odrediti mjesta mjerena, učestalost mjerena itd.

3.12.3. Zavarivanje

Kontrole kod zavarivanja dijele se na dva dijela:

1. Kontrola prije i za vrijeme zavarivanja – potrebno ih je izvršiti u skladu s normom EN ISO 3834
2. Pregled nakon zavarivanja – nerazorne metode ispitivanja potrebno je izvršiti nakon određenog vremena poslije zavarivanja u skladu s normom EN 12062

3.12.4. Mehaničko pričvršćivanje

Potpoglavlje Mehaničko pričvršćivanje posebno određuje detalje vezane za kontrole ne predopterećenih vijčanih spojeva, predopterećenih vijčanih spojeva, zakovanih spojeva te spojeva hladno oblikovanih komponenti i pričvršćivanja limova.

3.12.5. Obrada površina i zaštita od korozije

Inspekciju zaštite od korozije potrebno je provoditi u skladu s Aneksom F koji je sastavni dio norme HRN EN 1090-2.

3.12.6. Montaža

U zadnjem potpoglavlju poglavlja Pregled, kontrola i popravak dane su upute za provođenje kontrola pri montaži koje su detaljno opisane u sljedećim dijelovima: [4]

- Pregled probne montaže
- Pregled montirane konstrukcije
- Pregled geometrijskog položaja spojnih čvorova
- Ostala ispitivanja prihvatljivosti

3.13. Dodatci normi

Norma HRN EN 1090-2 sadrži dvanaest dodataka normi, odnosno sljedeće anekse i njihove dijelove koji su povezani s određenim dijelom norme: [4]

1. Aneks A – Dodatne informacije, popis mogućnosti i zahtjevi koji se odnose na razrede izvedbe
 - a. Popis potrebnih dodatnih informacija
 - b. Popis mogućnosti
 - c. Zahtjevi koji se odnose na razrede izvedbe

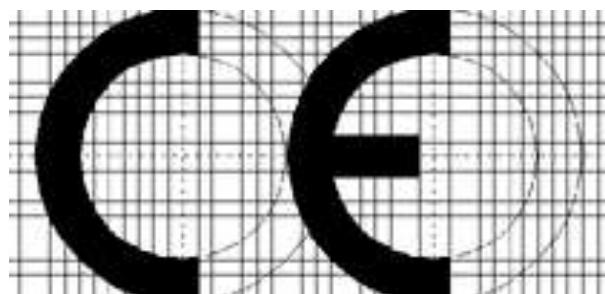
2. Aneks B - Smjernice za određivanje razreda izvedbe
 - a. Mjerodavni faktori za odabir razreda izvedbe
 - b. Određivanje razreda izvedbe
3. Aneks C – Popis za provjeru sadržaja plana kvalitete
4. Aneks D – Geometrijske tolerancije
 - a. D.1 Bitne tolerancije
 - b. D.2 Funkcionalne tolerancije
5. Aneks E – Zavareni spojevi na šupljim profilima
 - a. Smjernice za pozicije početka i kraja
 - b. Priprema mesta zavarivanja
 - c. Sklop za zavarivanje
6. Aneks F – Zaštita od korozije
 - a. Općenito
 - b. Priprema površine ugljičnih čelika
 - c. Zavari i površine za zavarivanje
 - d. Površine u predopterećenim spojevima
 - e. Priprema spojnih elemenata
 - f. Metode premazivanja
 - g. Inspekcija i provjera
7. Aneks G – Ispitivanje za određivanje faktora klizanja
 - a. Općenito
 - b. Značajne varijable
 - c. Ispitni uzorci
 - d. Postupak ispitivanja klizanja i ocjena rezultata
 - e. Prošireni postupak ispitivanja puzanja i ocjenjivanja
 - f. Rezultati ispitivanja
8. Aneks H – Test kalibracije prednapregnutih vijaka pod stvarnim uvjetima
 - a. Opseg
 - b. Simboli i jedinice
 - c. Načelo ispitivanja
 - d. Uređaji za ispitivanje
 - e. Ispitni skloovi
 - f. Postavljanje ispitivanja
 - g. Ispitni postupak
 - h. Ocjena rezultata ispitivanja

- i. Izvješće o ispitivanju
- 9. Aneks J – Korištenje stlačivih podloški sa izravnim indikatorom naprezanja
- 10. Aneks K – Šesterokutni vijci za injektiranje
- 11. Aneks L – Dijagram toka za razvoj i korištenje specifikacije postupaka zavarivanja (WPS)
- 12. Aneks M – Sekvencijalna metoda za pregled spojnih elemenata

4. Veza između HRN EN 1090 i CE oznake

4.1. Općenito o CE oznaci

CE oznaka je obavezni certifikat usklađenosti proizvoda za proizvode koji se plasiraju na EEA (Europski gospodarski prostor) tržištu. Sa CE oznakom proizvođač u Europskoj uniji iskazuje sukladnost s zahtjevima proizvoda, tj. ovom oznakom na proizvodu potvrđuje se krajnjim korisnicima i nadzornim tijelima na tržištu da određeni proizvod ispunjava zahtjeve direktiva Europske unije. Označavanjem proizvoda CE oznakom proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda. CE oznaka prvenstveno služi za slobodan protok robe koja posjeduje CE oznaku unutar tržišta Europske unije.



Slika 4.1 CE oznaka [6]

4.2. HRN EN 1090 i CE oznaka

Ukoliko proizvođač primjenjuje normu HRN EN 1090 u svojoj proizvodnji dužan je staviti CE oznaku na konačni proizvod, ukoliko nije drugačije propisano ovom europskom normom. U normi HRN EN 1090-1, točnije u Aneksu ZA dani su uvjeti za primjenu CE oznake kod konstrukcijskih metalnih građevinskih komponenti namijenjenih za uporabu u čeličnim i aluminijskim konstrukcijama ili u konstrukcijama od kompozitnog čelika i betonskim konstrukcijama. Ovi uvjeti vrijede za komponente izrađene od vruće valjanih, hladno oblikovanih ili drugih tehnološko proizvedenih dijelova/profila s različitim oblicima, ravnih proizvoda (ploče, limovi, trake), šipki, odljevaka, kovani od čelika i aluminijskog materijala.

4.2.1. Izjava o sukladnosti

Za mogućnost označavanja proizvoda CE oznakom, proizvođač mora imati izjavu o sukladnosti. Kada se ostvare svi potrebni uvjeti dani u Aneksu ZA, a prijavljeno tijelo izradi potvrdu o

sukladnosti, proizvođač ili njegov zastupnik na Europskom gospodarskom prostoru (EEA) priprema izjavu o sukladnosti. Izjava o sukladnosti proizvođaču daje pravo da stavi CE oznaku na svoj proizvod. Stavke koje mora sadržavati Izjava o sukladnosti dane su u dijelu aneksa ZA.2.3 norme HRN EN 1090-1.

4.2.2. Označavanje CE oznakama i obilježavanje

Kao što je već navedeno, ako proizvođač radi prema normi HRN EN 1090 odgovoran je za stavljanje CE oznake koju mora postaviti u skladu s Direktivom 93/68/EC. CE oznaka mora biti prikazana na proizvodu, ili može biti na popratnoj naljepnici, pakovanju ili na komercijalnoj dokumentaciji.

Sljedeće informacije moraju biti dodane simbolu CE oznake: [4]

- Identifikacijski broj certifikacijskog tijela za FPC
- Naziv ili znak raspoznavanja i registrirana adresa proizvođača
- Posljednje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka pričvršćena
- Broj potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje
- Pozivanje na normu
- Opis komponenti, generički naziv, materijale, dimenzije i namjenu
- Informacije o relevantnim osnovnim karakteristikama
- Razred izvedbe komponente koji se odnosi na HRN EN 1090-2 i HRN EN 1090-3
- Upućivanje na specifikaciju komponente

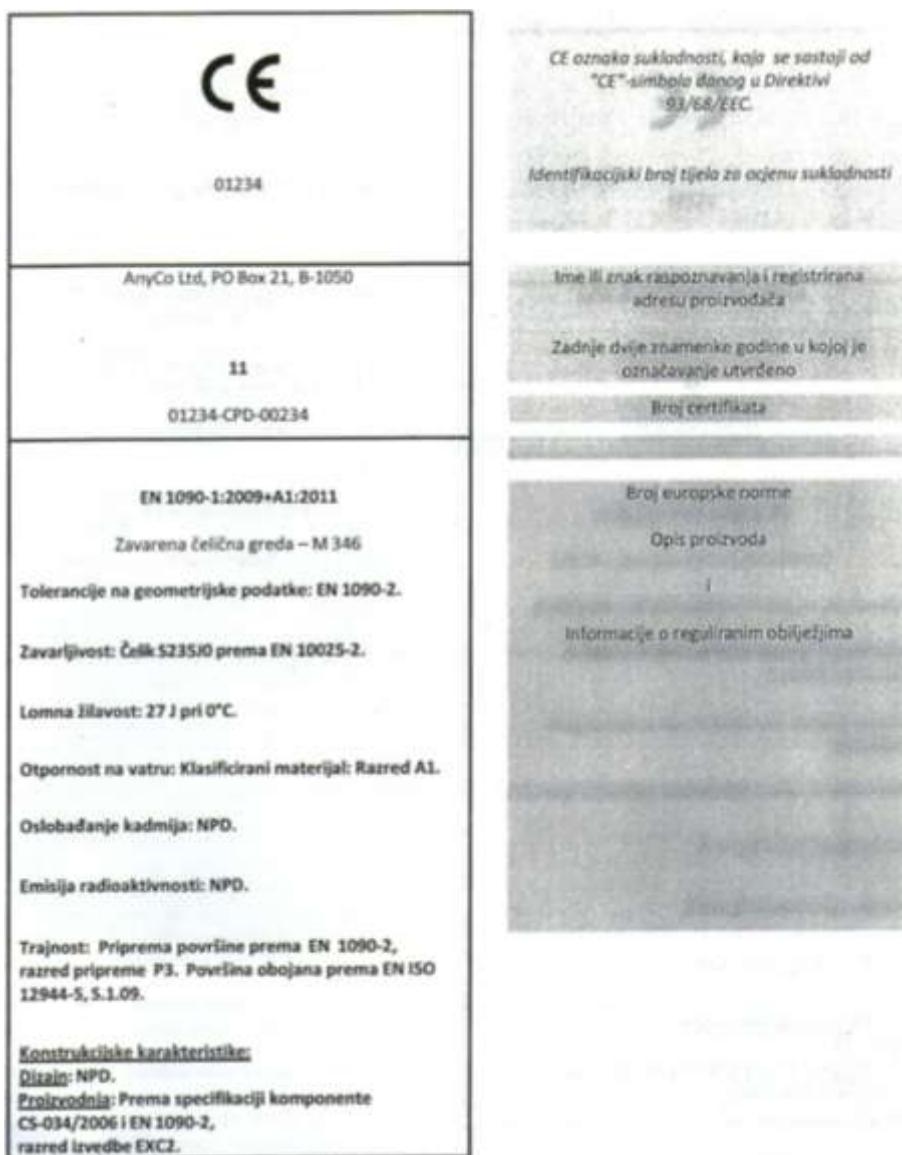
Razlikujemo sljedeće metode za CE označavanje:

1. Izjava o svojstvima proizvoda po svojstvima materijala i geometrijskim podacima
 2. Izjava o vrijednosti(ma) čvrstoće proizvoda
 3. Izjava o sukladnosti s navedenom specifikacijom komponente
 4. Deklaracija o vrijednosti čvrstoće komponenti iz narudžbe kupca
- **Izjava o svojstvima proizvoda po svojstvima materijala i geometrijskim podacima**

Kod ove metode označavanja potrebno je navesti svojstva koja su navedena u tablici 4.1.

Redni broj	Svojstva
1.	Geometrijski podaci (odstupanja u dimenzijsama i obliku)
2.	Mogućnost zavarivanja – ako je potrebno, ako ne može se izjaviti NPD
3.	Lomna žilavost konstrukcijskih čeličnih proizvoda
4.	Otpornost na vatru – potrebno je izjaviti da su materijali klasificirani kao Razred A1
5.	Ispuštanje kadmija i njegovih spojeva – „NPD“ potrebno navesti
6.	Emisija radioaktivnosti – „NPD“ potrebno navesti
7.	Trajinost – potrebno navesti prema specifikaciji komponente
8.	Razred izvedbe (EXC)
9.	Pozivanje na specifikacije komponente

Tablica 4.1 Popis svojstava koje je potrebno navesti u izjavi o svojstvima

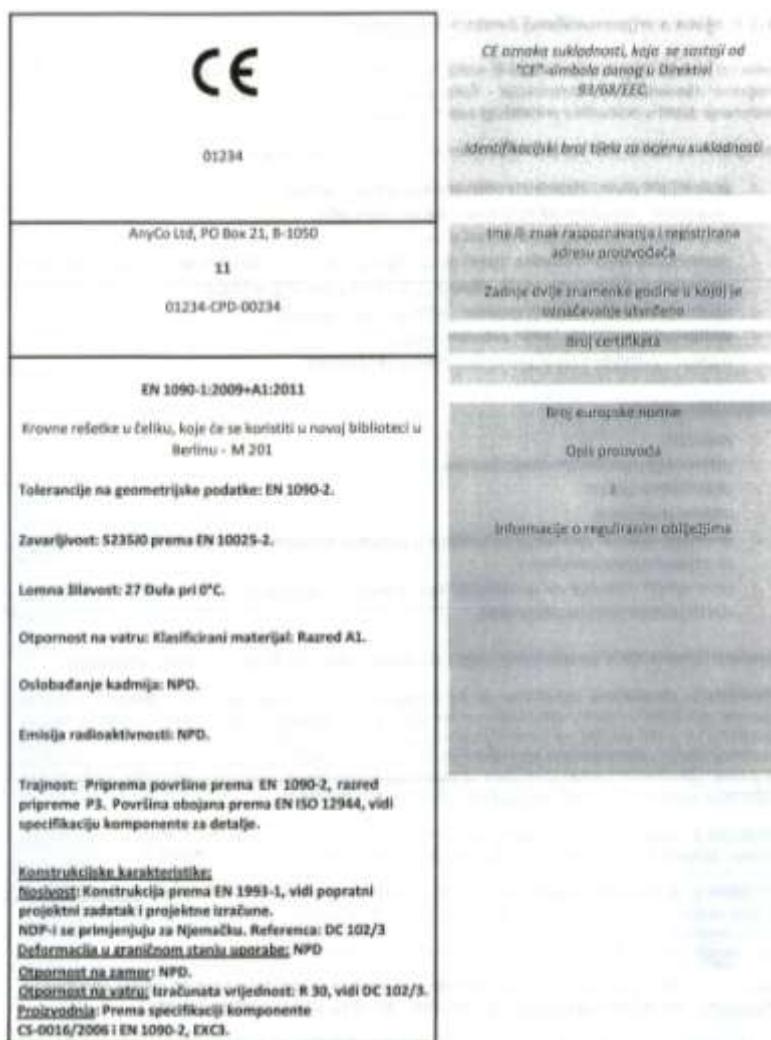


Slika 4.2 Primjer CE označavanja informacija o svojstvima proizvoda prema svojstvima materijala i geometrijskim podacima [4]

□ Izjava o vrijednosti(ma) čvrstoće komponente

Prema ovoj metodi izjava mora obuhvatiti mehaničke otpornosti komponente u skladu s Eurokodovima (europski standardi za konstrukcije). Svojstva koja su obuhvaćena ovom izjavom su navedena u tablici 4.1 od rednog broja 1 do 7 (i 7.). Potrebno je navesti i konstrukcijske značajke koje su sljedeće: [4]

- Nosivost
- Deformacija u graničnom stanju
- Otpornost na zamor
- Otpornost na vatru
- Projektno rješenje: upućivanje na izračune iz projekta i korištenje nacionalno određenih parametara za odgovarajuće eurokodove
- Proizvodnja: Pozivanje na specifikacije komponente i odgovarajuće dijelove HRN EN 1090, uključujući razred izvedbe (EXC) se primjenjuju

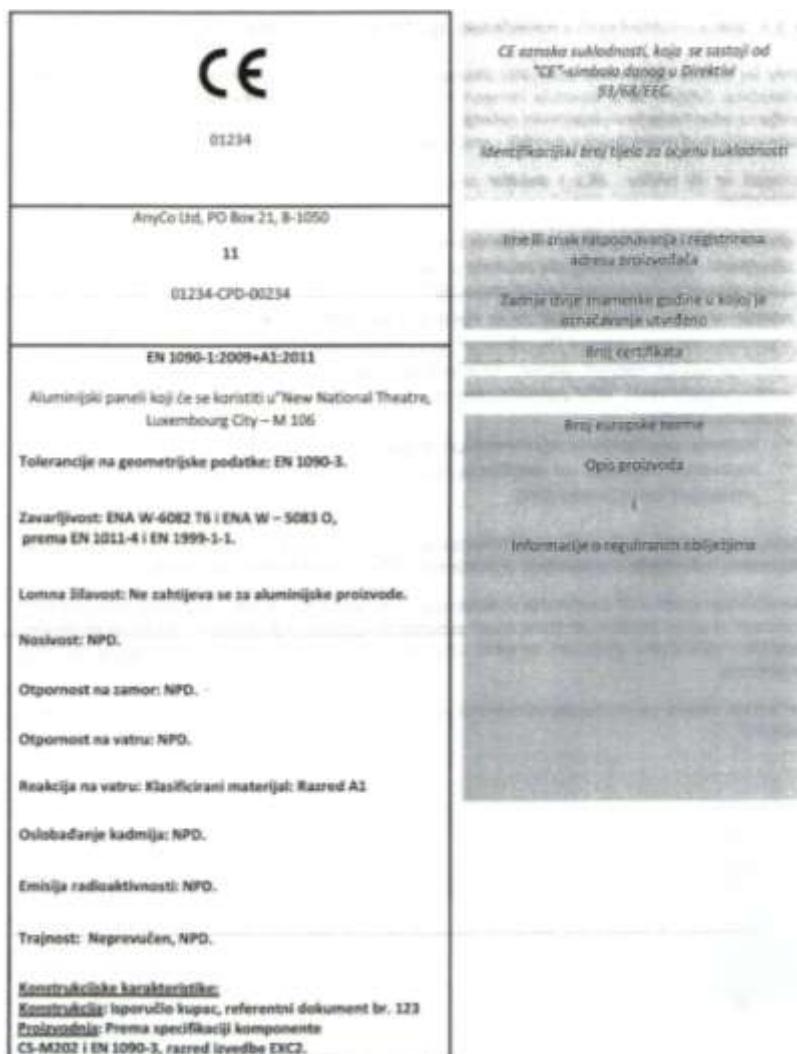


Slika 4.3 Primjer CE označavanja informacija o vrijednostima čvrstoće komponenata [4]

Izjava o sukladnosti s navedenom specifikacijom komponente

Ovom metodom propisano je da izjava mora obuhvaćati situaciju u kojoj je komponenta dizajnirana od strane drugih proizvođača. Potrebno je da specifikacija komponente mora biti pripremljena od strane kupca ili od strane kupca u suradnji s proizvođačem. Ovom deklaracijom moraju biti obuhvaćena svojstva navedena u tablici 4.1 od rednog broja 1 do 6 (i 6.) i sljedeća svojstva: [4]

- Strukturalna obilježja:
 - Pozivanje na projektiranje od strane drugih (Kupac)
 - Proizvodnja: Pozivanje na specifikacije komponente i odgovarajući dio HRN EN 1090, uključujući razred izvedbe



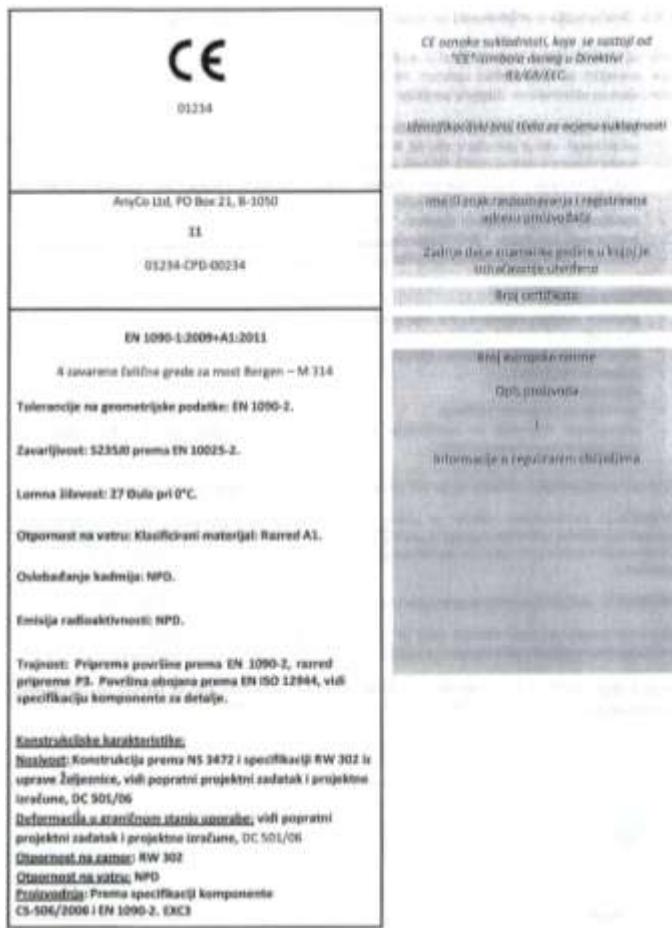
Slika 4.4 Primjer CE označavanja informacija komponenti proizvedenih prema navedenim specifikacijama komponenti [4]

Na slici 4.4 prikazan je model za CE označavanje gdje su parametri određeni od strane drugih proizvođača.

□ Deklaracija (izjava) o vrijednosti čvrstoće komponenti iz narudžbe kupca

U skladu s ovom metodom izjava mora obuhvatiti mehaničku otpornost komponente, određenu prema narudžbi kupca pozivajući se na projektni zadatak. Ovom deklaracijom (izjavom) su obuhvaćena svojstva navedena u tablici 4.1 od rednog broja 1 do 7 (i 7.) i sljedeće konstrukcijske značajke: [4]

- Projektni zadatak, standard i bilo koje druge specifikacije dizajna
- Nosivost
- Deformacija u graničnom stanju
- Otpornost na zamor
- Otpornost na vatru
- Pozivanje na projektne izračune
- Proizvodnja: Pozivanje na specifikacije komponente i odgovarajući dio HRN EN 1090, uključujući primjenjeni razred izvedbe (EXC)



Slika 4.5 Primjer CE označavanja informacija o vrijednostima čvrstoće komponenata iz narudžbe kupca [4]

Na slici 4.5 prikazan je model za označavanje kada su parametri koji se odnose na mehaničku otpornost i otpornost na požar određeni korištenjem nacionalnih odredbi.

5. Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001

5.1. Općenito

5.1.1. EN ISO 3834

Međunarodna norma EN ISO 3834 određuje zahtjeve za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala. Ova grupa normi sastoji se od sljedećih pet normi:

1. Dio: Kriteriji za izbor odgovarajućeg nivoa zahtjeva za kvalitetu (EN ISO 3834-1)
2. Dio: Sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu (EN ISO 3834-2)
3. Dio: Standardni zahtjevi za kvalitetu (EN ISO 3834-3)
4. Dio: Osnovni zahtjevi za kvalitetu (EN ISO 3834-4)
5. Dio: Dokumenti kojih se treba pridržavati za traženje usklađivanja prema zahtjevima za kvalitetu EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ili EN ISO 3834-4

Jedan od uvjeta za uvođenje norme HRN EN ISO 1090 je prethodno uvedena norma EN ISO 3834. Veza između norme HRN EN 1090 i EN ISO 3834 dana je u tablici 3.4.

5.1.2. ISO 9001

Međunarodna norma ISO 9001 je norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, poznata je i kao organizacijska norma. ISO 9001 je općenita norma i pisana je za sve proizvode, pa je s toga primjenjiva na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Sastavni je dio obitelji normi ISO 9000. Temelji se na osam načela upravljanja čijom se primjenom ostvaruje poboljšanje učinka organizacije. [7]

5.2. Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834, ISO 9001

U tablici 5.1 i 5.2 je prikazana povezanost između navedenih normi u odnosu na klase izvedbe norme HRN EN 1090.

Za svako poglavlje norme potrebno je napisati radnu uputu za korištenje prema zahtjevima koje propisuje norma, i tako za svaku od sljedećih normi ISO 9001, HRN EN 1090 i EN ISO 3834. Kod izrade radnih uputa za normu npr. HRN EN 1090 mogu se iskoristiti radne upute iz

postojane dvije norme, ISO 9001 i EN ISO 3834. Kao što je već navedeno nije moguće provesti normu HRN EN 1090 ukoliko poduzeće ne posjeduje EN ISO 3834.

HRN EN ISO 1090-1/2		HRN EN ISO 1090-1/2	HRN EN ISO 1090-1/2	HRN EN ISO 1090-1/2
		EXC 1	EXC 2	EXC 3
Pravidlo	Pravidlo ISO 1090-1/2004 EN ISO 3834			
1. Pravidla základní				
2. Uplatnění na norme				
3. Papírový doklizek				
4. Specifikace dokumentace				
5. Závazné dílčí				
6. Výroba				
7. Záruka				
8. Propagační materiál				
9. Kontraktuální dokumentace				
10. Výrobek				
11. Výrobek				
12. Výrobek				
13. Výrobek				
14. Výrobek				
15. Výrobek				
16. Výrobek				
17. Výrobek				
18. Výrobek				
19. Výrobek				
20. Výrobek				
21. Výrobek				
22. Výrobek				
23. Výrobek				
24. Výrobek				
25. Výrobek				
26. Výrobek				
27. Výrobek				
28. Výrobek				
29. Výrobek				
30. Výrobek				
31. Výrobek				
32. Výrobek				
33. Výrobek				
34. Výrobek				
35. Výrobek				
36. Výrobek				
37. Výrobek				
38. Výrobek				
39. Výrobek				
40. Výrobek				
41. Výrobek				
42. Výrobek				
43. Výrobek				
44. Výrobek				
45. Výrobek				
46. Výrobek				
47. Výrobek				
48. Výrobek				
49. Výrobek				
50. Výrobek				
51. Výrobek				
52. Výrobek				
53. Výrobek				
54. Výrobek				
55. Výrobek				
56. Výrobek				
57. Výrobek				
58. Výrobek				
59. Výrobek				
60. Výrobek				
61. Výrobek				
62. Výrobek				
63. Výrobek				
64. Výrobek				
65. Výrobek				
66. Výrobek				
67. Výrobek				
68. Výrobek				
69. Výrobek				
70. Výrobek				
71. Výrobek				
72. Výrobek				
73. Výrobek				
74. Výrobek				
75. Výrobek				
76. Výrobek				
77. Výrobek				
78. Výrobek				
79. Výrobek				
80. Výrobek				
81. Výrobek				
82. Výrobek				
83. Výrobek				
84. Výrobek				
85. Výrobek				
86. Výrobek				
87. Výrobek				
88. Výrobek				
89. Výrobek				
90. Výrobek				
91. Výrobek				
92. Výrobek				
93. Výrobek				
94. Výrobek				
95. Výrobek				
96. Výrobek				
97. Výrobek				
98. Výrobek				
99. Výrobek				
100. Výrobek				
101. Výrobek				
102. Výrobek				
103. Výrobek				
104. Výrobek				
105. Výrobek				
106. Výrobek				
107. Výrobek				
108. Výrobek				
109. Výrobek				
110. Výrobek				
111. Výrobek				
112. Výrobek				
113. Výrobek				
114. Výrobek				
115. Výrobek				
116. Výrobek				
117. Výrobek				
118. Výrobek				
119. Výrobek				
120. Výrobek				
121. Výrobek				
122. Výrobek				
123. Výrobek				
124. Výrobek				
125. Výrobek				
126. Výrobek				
127. Výrobek				
128. Výrobek				
129. Výrobek				
130. Výrobek				
131. Výrobek				
132. Výrobek				
133. Výrobek				
134. Výrobek				
135. Výrobek				
136. Výrobek				
137. Výrobek				
138. Výrobek				
139. Výrobek				
140. Výrobek				
141. Výrobek				
142. Výrobek				
143. Výrobek				
144. Výrobek				
145. Výrobek				
146. Výrobek				
147. Výrobek				
148. Výrobek				
149. Výrobek				
150. Výrobek				
151. Výrobek				
152. Výrobek				
153. Výrobek				
154. Výrobek				
155. Výrobek				
156. Výrobek				
157. Výrobek				
158. Výrobek				
159. Výrobek				
160. Výrobek				
161. Výrobek				
162. Výrobek				
163. Výrobek				
164. Výrobek				
165. Výrobek				
166. Výrobek				
167. Výrobek				
168. Výrobek				
169. Výrobek				
170. Výrobek				
171. Výrobek				
172. Výrobek				
173. Výrobek				
174. Výrobek				
175. Výrobek				
176. Výrobek				
177. Výrobek				
178. Výrobek				
179. Výrobek				
180. Výrobek				
181. Výrobek				
182. Výrobek				
183. Výrobek				
184. Výrobek				
185. Výrobek				
186. Výrobek				
187. Výrobek				
188. Výrobek				
189. Výrobek				
190. Výrobek				
191. Výrobek				
192. Výrobek				
193. Výrobek				
194. Výrobek				
195. Výrobek				
196. Výrobek				
197. Výrobek				
198. Výrobek				
199. Výrobek				
200. Výrobek				
201. Výrobek				
202. Výrobek				
203. Výrobek				
204. Výrobek				
205. Výrobek				
206. Výrobek				
207. Výrobek				
208. Výrobek				
209. Výrobek				
210. Výrobek				
211. Výrobek				
212. Výrobek				
213. Výrobek				
214. Výrobek				
215. Výrobek				
216. Výrobek				
217. Výrobek				
218. Výrobek				
219. Výrobek				
220. Výrobek				
221. Výrobek				
222. Výrobek				
223. Výrobek				
224. Výrobek				
225. Výrobek				
226. Výrobek				
227. Výrobek				
228. Výrobek				
229. Výrobek				
230. Výrobek				
231. Výrobek				
232. Výrobek				
233. Výrobek				
234. Výrobek				
235. Výrobek				
236. Výrobek				
237. Výrobek				
238. Výrobek				
239. Výrobek				
240. Výrobek				
241. Výrobek				
242. Výrobek				
243. Výrobek				
244. Výrobek				
245. Výrobek				
246. Výrobek				
247. Výrobek				
248. Výrobek				
249. Výrobek				
250. Výrobek				
251. Výrobek				
252. Výrobek				
253. Výrobek				
254. Výrobek				
255. Výrobek				
256. Výrobek				
257. Výrobek				
258. Výrobek				
259. Výrobek				
260. Výrobek				
261. Výrobek				
262. Výrobek				
263. Výrobek				
264. Výrobek				
265. Výrobek				
266. Výrobek				
267. Výrobek				
268. Výrobek				
269. Výrobek				
270. Výrobek				
271. Výrobek				
272. Výrobek				
273. Výrobek				
274. Výrobek				
275. Výrobek				
276. Výrobek				
277. Výrobek				
278. Výrobek				
279. Výrobek				
280. Výrobek				
281. Výrobek				
282. Výrobek				
283. Výrobek				
284. Výrobek				
285. Výrobek				
286. Výrobek				
287. Výrobek				
288. Výrobek				
289. Výrobek				
290. Výrobek				
291. Výrobek				
292. Výrobek				
293. Výrobek				
294. Výrobek				
295. Výrobek				
296. Výrobek				
297. Výrobek				
298. Výrobek				
299. Výrobek				
300. Výrobek				
301. Výrobek				
302. Výrobek				
303. Výrobek				
304. Výrobek				
305. Výrobek				
306. Výrobek				
307. Výrobek				
308. Výrobek				
309. Výrobek				
310. Výrobek				
311. Výrobek				
312. Výrobek				
313. Výrobek				
314. Výrobek				
315. Výrobek				
316. Výrobek				
317. Výrobek				
318. Výrobek				
319. Výrobek				
320. Výrobek				
321. Výrobek				
322. Výrobek				
323. Výrobek				
324. Výrobek				
325. Výrobek				
326. Výrobek				
327. Výrobek				
328. Výrobek				
329. Výrobek				
330. Výrobek				
331. Výrobek				
332. Výrobek				
333. Výrobek				
334. Výrobek				
335. Výrobek				
336. Výrobek				
337. Výrobek				
338. Výrobek				
339. Výrobek				
340. Výrobek				
341. Výrobek				
342. Výrobek				
343. Výrobek				
344. Výrobek				
345. Výrobek				
346. Výrobek				
347. Výrobek				
348. Výrobek				
349. Výrobek				
350. Výrobek				
351. Výrobek				
352. Výrobek				
353. Výrobek				
354. Výrobek				
355. Výrobek				
356. Výrobek				
357. Výrobek				
358. Výrobek				
359. Výrobek				
360. Výrobek				
361. Výrobek				

Tablica 5.1 Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001 (prvi dio tablice)

1. Oznaka Zvuka	Informacije o zvučniku	NZ	Ustavljenje/izmene pločice	Ustavljenje/izmene pločice Izjave podatke – konfidenčna izjava uključujući ostatak prekogranične
2. Kriterijum za učinkovanja		NZ	EN ISO 5917 - D	EN ISO 5917 - C (prezentacija) EN ISO 5917 - B
3. Mehaničko ispitivanje				EN ISO 5917 - B sa dodatnim zahtjevima iz Tablica 17
4. Montaža				
5. Površinska zadbra				
6. Projekta			Tablica 22 (EN ISO 8501)	Tablica 22 (P1) (EN ISO 8501)
7. Osobiteljska odgovarajućnost				Tablica 22 (P1) (EN ISO 8501)
8. Projekti, ispitivanja i prepravci				
9. Procesi izrade i kontrola			Plan kontrole	Plan kontrole
10. Procesi izrade i kontrola kontrola			Visualna kontrolla (100%)	Visualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
11. Oznaka Zvuka				Vizualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
12. Projekti, ispitivanja i prepravci				Vizualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
13. Plan kontrole				Vizualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
14. Vizualna kontrolla				Vizualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
15. NDT				Vizualna kontrolla + NDT (Tablica 24)
16. Usluge				u skladu s kvalitetnim postupcima zavarivanja
17. Površine izrade i kontrola		NZ		u skladu s kvalitetnim postupcima zavarivanja
18. Površine izrade i kontrola		NZ		skorito je određeno

Tablica 5.2 Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001 (drugi dio tablice)

5.3. Korelacija normi na primjeru tvrtke RŽV Čakovec d.o.o.

Nadalje će korelacija navedenih normi biti objašnjena na primjerima iz firme RŽV Čakovec d.o.o. i to za klasu izvedbe EXC2, jer je to klasa izvedbe norme iznavedne firme.

Na slici 5.1 prikazan je detaljniji opis zahtjeva koje treba ispuniti za klasu izvedbe EXC2 prema tablici 5.1 i 5.2 na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o. Dakle, potrebno je izraditi radne upute u skladu s zahtjevima poglavlja norme HRN EN 1090 sa slike ispod.

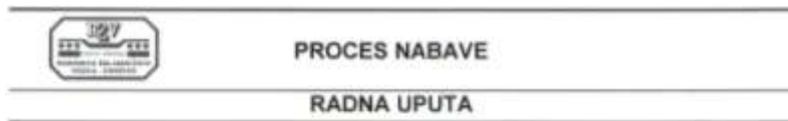
HRN EN 1090-1/2		
Razred izvedbe: EXC 2		
Red	Pravilje (ELEMENT NORME 1090-1/2) EXC 2	OPIS + Napomene
1.	Područje važnosti	-
2.	Upozorenje na norme	Popis norm - iz HRN EN 1090-2
3.	Pojmovi i definicije	-
4.	Specifikacije i dokumentacija	PLAN KVALITETE
5.	Sastavni dijelovi	<p>Opcionalno: pravilnik o definiciji i zahtjevi iz norme EN 10921 = osnovni normativ za izvedbu proizvod Metodi proizvodnji: sukladno normi EN 10904 Ingegnerički dokument: pristupaju se prema tablici 1. Dokumenti za metanje proizvoda Konstrukcijski pravilnik od delika moraju biti sukladni zahtjevima odgovarajućih europskih normi za proizvode kac-čito je navedeno u tablici 2. Norme pravilnika za proizvode za metanje i krovne pločice za hladno utiskivanje 3. Norme pravilnika za konstrukcijske usjedline 4. Norme pravilnika nepravilnica fiksacije Tolerancije datljivosti: EN 10929 Stanje površine: USLOVNI ČELIK Im, plasti, traka - A2 (EN 10163-2) latica, profili - C1 (EN 10163-3) NEUSLOVNI ČELIK Im, plasti hukov EN 10088-2 latica, profili EN 10205-3 Celikov odjeljak: Sustavne norme EN 10240/1090-1/1090-2 Detalji materijala za zavarivanje: Sustavne norme EN 13479 te tablica 5. Norme pravilnika za detalje materijala za zavarivanje 6. Detalji - petrovin materijal za zavarivanje koji će se koristiti s čelikom prema EN 10225-5 Detali materijala zavarene DIN norme: detajli u svestričnom dijelu norme 1090-2 Identificiranje: za EXC2-1/EXC2-2 se ne zahtjeva Skladstiranje: preventivne mjeru rukovanja i skladištenja komponenti datuju u tablici 7. Popis preventivnih mjeru rukovanja i skladištenja Recanje: izvlastila početne mjeru prema EN ISO 8733 uvezujući 8, Raspodjeljen 4 (tablica 8), a težina staklenih nosača prema tablici 10 (ispitivanje u skladu sa EN ISO 6507) Oštobljavanje: popravci - CEN/TC 102/67 Brkanje: homogeni razinac za veličinu rukava i minima definira se prema tablici 11. Normativi: normi za vaku i silicij</p>
6.	Preprema i sklapanje:	<p>Identificiranje: za EXC2-1/EXC2-2 se ne zahtjeva Skladstiranje: preventivne mjeru rukovanja i skladištenja komponenti dataju u tablici 7. Popis preventivnih mjeru rukovanja i skladištenja Recanje: izvlastila početne mjeru prema EN ISO 8733 uvezujući 8, Raspodjeljen 4 (tablica 8), a težina staklenih nosača prema tablici 10 (ispitivanje u skladu sa EN ISO 6507) Oštobljavanje: popravci - CEN/TC 102/67 Brkanje: homogeni razinac za veličinu rukava i minima definira se prema tablici 11. Normativi: normi za vaku i silicij</p>
7.	Zavarivanje	<p>Pristup zavarivanju teljivim metodama se sveličuje EN ISO 3834-2 Zavarivanje: žarište i mehanički delovi sukladno EN1012-1, 1011-2, 1011-3 (ispitivo u tablici 7) Plan zavarivanja - sukladno normi 3834 (sigurnost kvalitete, planiranje proizvodnje) Prilogi: eksplicitnozapisani zavarivanje prema EN ISO 14737 (osluško), EN ISO 16422 (samo), EN ISO 16423 (samo); Klasična procjepka zavarivanja sukladno EN ISO 15806/EN ISO 14886/EN ISO 16620 (tablica 12 i 13 norme 1090-2) Zavarivali i operatori sukladno EN 9609 - EN 1619 Koordinacija zavarivanja sukladno EN ISO 14737 (detinjko zavarivanja materijala prema tablici 14 i 15 norme 1090-2) Pređigrađivanje sukladno EN ISO 13976/EN ISO 10711-2 Zavarivanje: novomjerno sukladno 14855 Rukov privedenja - EN ISO 8817 - C segment</p>
8.	Mehaničko spajanje	<p>Norme vijaka, matica i ostalih spajalnih elemenata Norme za vijake i ostale spajake Norme za spajanje za tučne moment ključeve</p>
9.	Montaža	
10.	Površinska zaštita	<p>Opcionalno: Postupak zatvaranja teljivim metodama: EN ISO 12944 - Aneks F Površine koje će biti mehanički prešivenje toploškim načinom: EN 14916, EN 15211 + Aneks F Površine koje će biti mehanički prešivenje galvanskim oltinjenjem: EN ISO 1481; EN ISO 14713-1, EN ISO 14713-2 + Aneks F Sve postupke na kojima se primjenjuju boje i anodni premazni primenama se sukladno normi EN ISO 8601 (navodi se i razred primjene sukladno normi EN ISO 8501-2 – ako je naveden) Boje vijaka i kategorija zagrijanja konstrukcija, priprema se vrši u skladu s tablicom 22 (skupog primjerenja) norme 1090-2</p>
11.	Geometrijska osuđivanje	<p>Opcionalno: izmjeriva i funkcionalna toleranca - normativne Osimne tolerancije sukladno D.1. (geometrijske tolerancije) Funkcionalne tolerancije sukladno D.2. Mjerenje primjene aksimetričnih kriterija (prema: zavarivanje konstrukcija sukladno EN ISO 15839)</p>
12.	Kontrola, ispitivanje, popravci	<p>PLAN KONTROLE: Opcionalno: osnovni procesi, komponente, resursi/aktivnosti Proizvodnja: dimenzijalna kontrole (ISO 7090-1; ISO 7090-2, Isprava sukladno ISO 17123) Zavarivanje: kontrola prije i za vrijeme zavarivanja sukladno planu kontrole iz ISO 3834 NDZ: sukladno EN 12952, EN 473 Kontrola nakon zavarivanja: visinski prejeli svih zavara u cijeloj duljini, primjetni NDZ prejeli: opis po tablici 24 (Aneks C EN 12952-1997) Popravci zavarivanjem provode se i uključujući postupak zavarivanja: Prejeli višljani, zaokruženi i ostalih spajanja sukladno preporukama 1090-2 Montaža: sukladno preporukama 1090-2</p>

Slika 5.1 Zahtjevi norme HRN EN 1090 na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o.

Kao što je već navedeno kod izrade radnih uputa moguće je iskoristiti postojeće radne upute, ukoliko su u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 1090. U firmi RŽV Čakovec d.o.o. nema mnogo radnih uputa koje se mogu iskoristiti iz ostalih normi zbog toga što je norma HRN EN 1090 dosta zahtjevna i potrebne su detaljnije radne upute od postojećih. Mogu se prilagoditi samo dvije radne upute koje su rađene za druge norme, a to su radna uputa za Nabavu prema normi ISO 9001 i radne upute za Zavarivanje prema normi EN ISO 3834, što je i prikazano u točkama 5.3.1 i 5.3.2 ovog završnog rada.

5.3.1. Specifikacije i dokumentacija

Kao što je prethodno navedeno radne upute za Nabavu iz ISO 9001 mogu se prilagoditi za poglavlje Specifikacije i dokumentacija koje sadrži proces Nabave u normi HRN EN 1090. Početna strana radne upute za proces nabave iz firme RŽV Čakovec d.o.o. koja se prilagođava normi HRN EN 1090 prikazana je na slici 5.2.



Procedura za Nabavu ISO 9001

Proces Nabave – 5

Obaveze procesa nabave prema EN 1090/1-2.

Sav repromaterijal; sastavni elementi koji se koriste za izvedbu čeličnih konstrukcija nabavljaju se u skladu referentnim EN normama koje su prikazane u prilogu br.1

Kod nabavke koristiti:

Dokumenti za metalne proizvode tab.br.1.

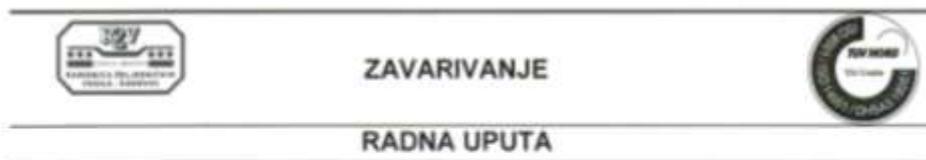
Tablica 1 - Dokumenti za metalne proizvode

Sastavni proizvod	Inspekcijski dokumenti
Konstrukcijski čelici (Tablica br. 2 i3)	prema Tabeli B.1 iz EN 10025-1:2004ab
Konstrukcijski čelici (Tablica br.4)	3.1
Čelični odjeljevi	Prema Tabellit, 1 iz EN10340:2007
Dodatajni i potrošni materijali za zavarivanje (Tabela br.5)	2.2
Konstrukcijski vlijani sklopovi	2.1c
Vruće zakovice	2.1c
Samonarezni vijci i samoureznii vijci i slične zakovnice	2.1
Svornjaci za elektročučno zavarivanje	2.1 c
Ekspanzivni priključci za mostove	3.1
Kabeli visoke čvrstoće	3.1
Konstrukcijski ležajevi	3.1
a Za razred konstrukcijskog čelika 5355JR ili J0 potreban je inspekcijski dokument 3.1 za EXC2, EXC3 i EXC4.	
B EN 10025-1 zahtjeva da se elementi u CEV formuli navedu u inspekcijskom dokumentu. Izvještavanje o ostalim dodatnim elementima koje EN 10025-2 zahtjeva treba uključiti Al, Nb, i Ti.	
c Ako je 3.1 certifikat potreban, to se može zamjeniti s identifikacijskom oznakom proizvodne linije.	

Slika 5.2 Radna uputa za proces nabave iz firme RŽV Čakovec d.o.o.

5.3.2. Zavarivanje

Poglavlje Zavarivanje može biti dio norme ISO 9001 obrađeno kao specijalni proces, također poglavlje Zavarivanje pokriva norma EN ISO 3834. U firmi RŽV Čakovec d.o.o. nije Zavarivanje obrađeno kao specijalni proces u normi ISO 9001, ali je Zavarivanje obrađeno u normi EN ISO 3834 pa se s toga koriste i prilagođavaju radne upute iz ove norme za normu HRN EN 1090. Na slici 5.3 prikazan je sadržaj radne upute za zavarivanje iz firme RŽV Čakovec d.o.o.



SADRŽAJ:

1. SVRHA CILJ
2. PODRUČJE PRIMJENE
3. DEFINICIJE I KRATICE
4. ODGOVORNOSTI
5. PROVEDBA POSTUPKA ZAVARIVANJA
 - 5.1 OPĆENITO
 - 5.2 PLAN ZAVARIVANJA
 - 5.3 POSTUPCI ZAVARIVANJA
 - 5.4 KVALIFIKACIJA POSTUPAKA ZAVARIVANJA I OSOBLJA ZA ZAVARIVANJE
 - 5.5 PRIPREMA I IZVEDBA ZAVARIVANJA
 - 5.6 KRITERIJI PRIHVĀĆANJA
 - 5.7 ZAVARIVANJE NEHRDAJUĆEG ČELIKA
6. REFERENTNI DOKUMENTI
7. DOKUMENTIRANE INFORMACIJE
8. PRILOZI

Slika 5.3 Sadržaj radne upute za Zavarivanje (RŽV Čakovec d.o.o.)

5.3.3. Ostala poglavlja

Ostale radne upute moraju se raditi ispočetka, odnosno ne mogu se oblikovati i iskoristiti postojane iz drugih normi zbog toga što radne upute za normu HRN EN 1090 moraju biti detaljnije. Na slici 5.4 dan je primjer sadržaja nove radne upute za Mehaničko spajanje.



MEHANIČKO SPAJANJE



RADNA UPUTA

SADRŽAJ:

1. SVRHA I CILJ
2. PODRUČJE PRIMJENE
3. DEFINICIJE I KRATICE
4. ODGOVORNOSTI
5. PROVEDBA POSTUPKA MEHANIČKOG SPAJANJA
 - 5.1 OPĆENITO
 - 5.2 KORIŠTENJE VIJČANIH SPOJEVA
 - 5.3 PRITEZANJE NE-PREOPTEREĆENIH VIJAKA
 - 5.4 PRIPREMA KONTAKTNIH POVRŠINA U SPOJU OTPORNOM NA KLIZANJE
 - 5.5 PRITEZANJE PREOPTEREĆENIH VIJAKA
 - 5.6 DOSJEDNI VIJCI
 - 5.7 VRUĆE ZAKIVANJE
 - 5.8 PRIČVRŠĆIVANJE TANKIH KOMPONENTI
 - 5.9 KORIŠTENJE POSEBNIH SPOJNIH ELEMENATA I METODA ZA PRIČVRŠĆIVANJE
 - 5.10 HABANJE I ZARIBAVANJE NEHRDAJUĆEG ČELIKA
6. REFERENTNI DOKUMENTI
7. DOKUMENTIRANE INFORMACIJE
8. PRILOZI

Slika 5.4 Sadržaj radne upute za Mehaničko spajanje (RŽV Čakovec d.o.o.)

Zahtjevi za sva ostala poglavlja i klase izvedbe iščitavaju se iz tablice, a radne upute i procedure za radne upute izrađuju se i prilagođavaju, u skladu s tim zahtjevima, po istom principu kao i za gore navedena poglavlja.

6. Eksperimentalni dio – Zavarivanje konstrukcije krova vagona u poduzeću RŽV Čakovec d.o.o.

U ovom poglavlju završnog rada biti će prikazano osiguranje kvalitete strojarskih konstrukcija primjenom norme HRN EN 1090 na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o. To će biti prikazano praktičnom primjenom dijela poglavlja Zavarivanje koje je propisano normom HRN EN 1090-2, točnije sljedeći dijelovi potpoglavlja Priprema i izvedba zavarivanja:

- 7.5.1 Priprema spoja
- 7.5.8 Kutni zavari
- 7.5.9 Sučeoni zavari

Zbog opširnosti samog procesa izrade ove komponente neće biti prikazana tehnologija izrade dijelova konstrukcije nego samo tehnologija zavarivanja, s naglaskom na pripremu spoja i izvedbu (zavarivanje) sučeonog i kutnog spoja.

Konstrukcija koja će biti obrađena u ovom završnom radu je konstrukcija krova za Sanduk C1/C2. Sanduk C1/C2 dio je konstrukcije vagona. Vagon čiji je sastavni dio Sanduk C1/C2 naziva se Modul C, odnosno vagon bez upravljačnice. Oznaka C1/C2 označava da je to za dva sanduka C1 i C2 koji imaju jednaku konstrukciju. Vagoni koji imaju i upravljačnicu nazvani su modul A odnosno modul B. Ovaj krov sastoji se od devet pozicija. Popis pozicija kao i broj komada potrebnih za izradu same konstrukcije krova nalazi se na nacrtu.

Konstrukcije vagona nisu projektirane u firmi RŽV Čakovec d.o.o., već oni vrše kooperantske radove za drugu firmu.

Za izradu konstrukcije krova u eksperimentalnom dijelu ovog rada biti će prikazani nacrt sa označenim mjestima zavara, pripreme spojeva, izvedba zavarivanja, kutni zavari, sučeoni zavari, kontrola izvedenih zavara, izgled konstrukcije krova nakon završetka zavarivanja i nakon nanošenja antikorozivne zaštite. Također će biti prikazan konačni proizvod (konstrukcija vagona u cjelini) te sama primjena konstrukcije vagona. Za izvedbu zavarivanja biti će objašnjen MAG postupak zavarivanja, prikazani će biti neki od uređaja za zavarivanje, dodatni materijal i zaštitni plin koji se koriste za ovo zavarivanje.

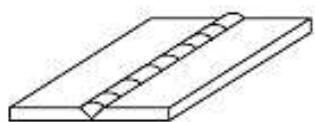
Kod zavarivanja ovog dijela konstrukcije krova razlikujemo sljedeće dvije vrste zavarenih spojeva:

- Kutni spoj (WPS Br.: K03/2014)
- Sučevni spoj (WPS Br.: K28/2014; K02/2014)

Za svaki od navedenih spojeva moraju postojati specifikacije postupaka zavarivanja (WPS). Svaki spoj je označen na nacrtu. WPS liste sadrže sljedeće podatke:

- Postupak zavarivanja
- Ime zavarivača
- Vrsta spoja
- Način pripreme rubova i čišćenje
- Crtež pripreme za zavarivanje
- Ispitivač
- Specifikacija osnovnog materijala
- Debljina osnovnog materijala (mm)
- Položaj zavarivanja
- Redoslijed zavarivanja
- Pojedinosti postupaka zavarivanja
- Dodatni materijal
- Zaštitni plin
- Protok plina (l/min) itd.


Svaka WPS lista priprema se za određenu vrstu spoja i položaj zavarivanja. Na slici 6.1 prikazani su mogući položaji zavarivanja i to za sučevne spojeve i kutne spojeve.




PA - Vodoravni položaj




PE - Nadglavni položaj



PC - Horizontalni položaj




PG - Vertikalna prema dole




PG - Vertikalna prema gore


a) Sučeljeni spojevi




PA - Vodoravni položaj




PD - Horizontalno nadglavni položaj



PB - Horizontalno - vertikalni položaj



PG - Vertikalna prema dole

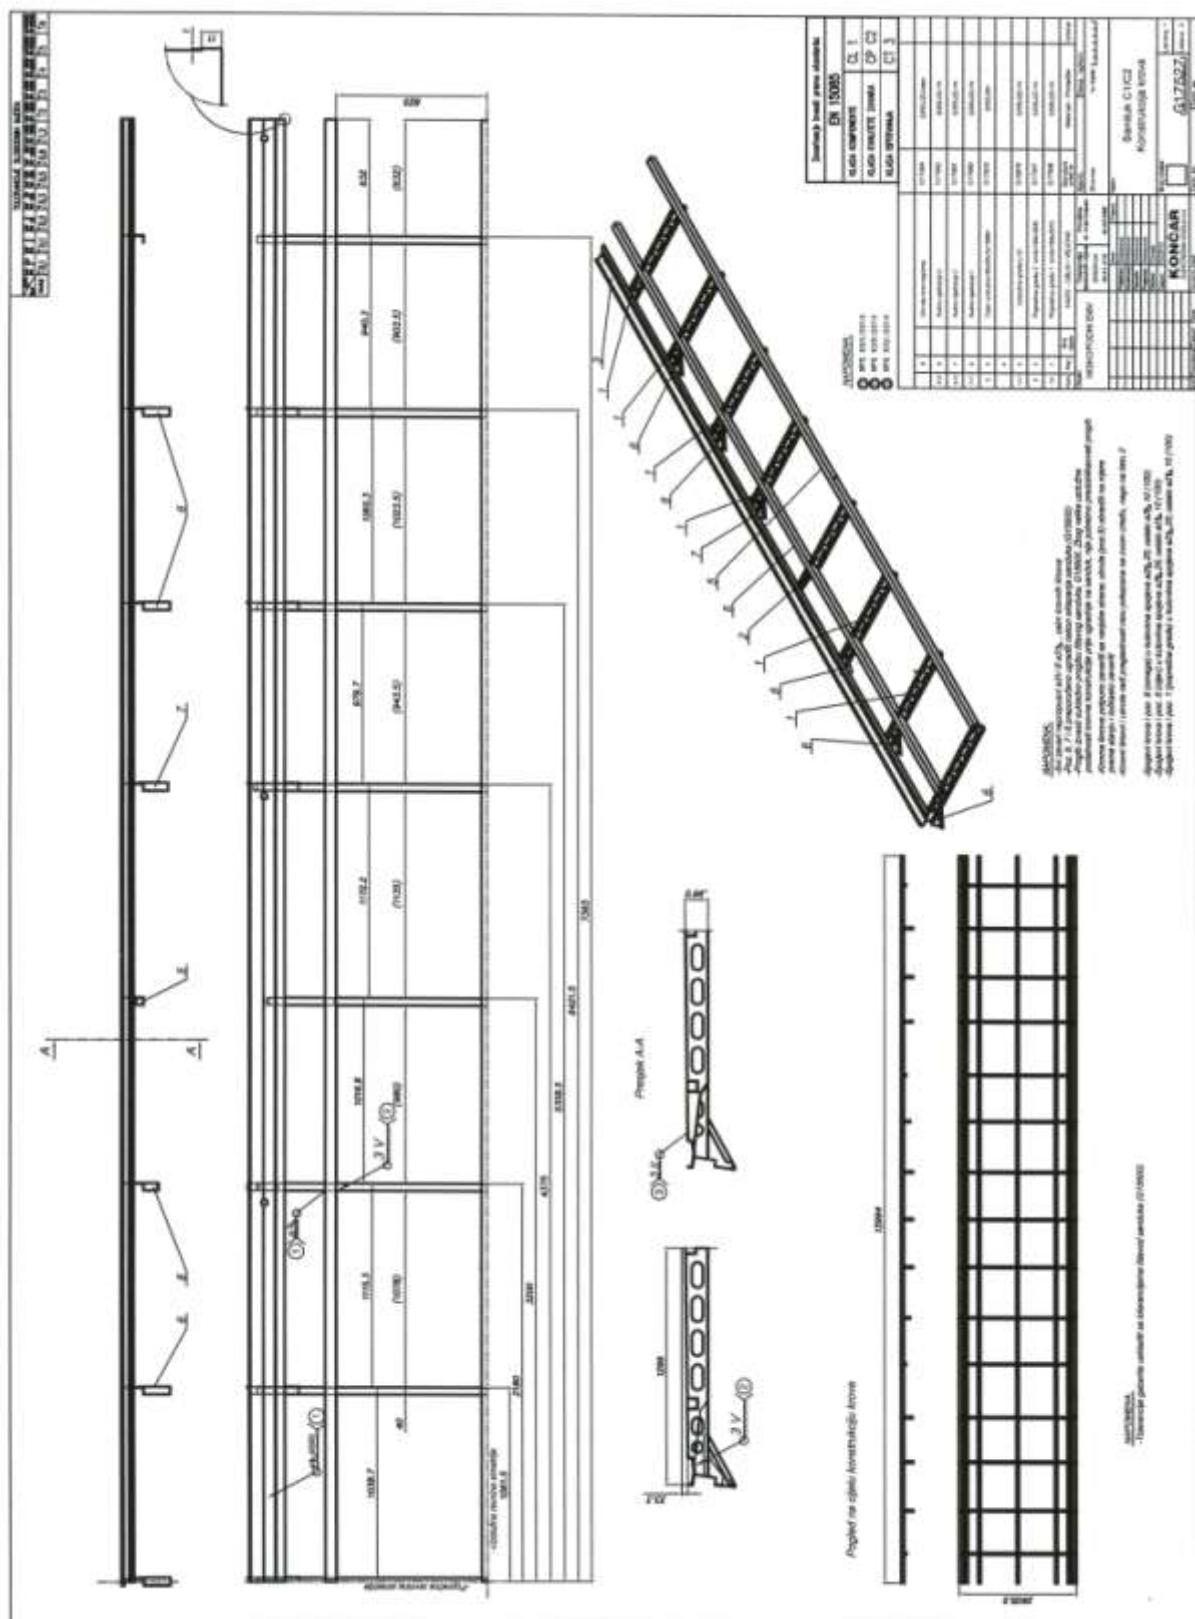


PG - Vertikalna prema gore

b) Kutni spojevi

Slika 6.1 Položaji zavarivanja [8]

6.1. Nacrt



Slika 6.2 Nacrt konstrukcije krova Sanduka C1/C2

6.2. Priprema spoja

6.2.1. Općenito

Sama priprema spoja mora biti prikladna za određeni proces zavarivanja. U specifikacijama postupaka zavarivanja (WPS listama) dane su tolerancije za pripremu i prikladnost. Kod pripreme spoja ne smiju biti vidljive pukotine.

Za razrede čelika veće od S460, područja rezova moraju se odstraniti brušenjem, te moraju biti potvrđene da su bez pukotina vizualnim pregledom, ispitivanjem magnetskim česticama ili penetracijskim ispitivanjem. U ovom slučaju to nije potrebno jer je razred čelika manji od S460, odnosno S355. [4]

Vidljive pukotine moraju se otkloniti brušenjem. Sukladno odredbama norme HRN EN 1090-2 sve površine koje se zavaruju moraju biti suhe i bez materijala koji mogu negativno utjecati na kvalitetu zavarenog spoja ili na sam proces zavarivanja (npr. hrđa).

Priprema spoja može se izvesti termičkim rezanjem i strojnom obradom. Važno je da površine žlijeba budu bez nečistoća i grešaka. Također je važno voditi računa o obliku spoja i zračnosti u korijenu zavara. Zračnost u korijenu mora biti manja od dvostrukе vrijednosti propisane zračnosti.

Kod dijelova koji se spajaju sučeljenim spojem bitno je da budu što je više moguće poravnati.

Potrebno je da privremeni držači, naprave za poravnanje budu izrađeni od istog ili sličnog materijala kao što je osnovni. Ukoliko dođe do oštećenja prilikom njihovog otklanjanja, potrebno je stručno popraviti oštećenje.

Područja koja se zavaruju moraju biti zaštićena od atmosferskih uvjeta i ukoliko je potrebno moraju se predgrijati. Nikakvi zavarivački radovi ne smiju se izvoditi ispod -10°C. [9]

Zavarivanja je potrebno izvoditi u optimalnom položaju, a redoslijed zavarivanja mora biti takav da osigura što manje zaostalih naprezanja i deformacija.

Pod pripremom spojeva podrazumijeva se i priprema žlijebova za zavarivanje. Osnovni oblici žlijebova za zavarivanje su V žlijeb, I žlijeb, X žlijeb i Y žlijeb.

Zusatzwerkstoff / Dodatni materijal:	Vorwarmtemperatur / Temp. predgrijavanja: _____
Eintelung und Merkennname / Vrsta i naziv proizvođača:	Zwischenlagentemperatur / Međuslojna temperatura: _____
HRN EN ISO 14341-A : G42 4 C/M 3Si1 : EZ - SG2	
Sondervorschriften fur Trockung / Posebne napomene za sušenje:	Zeit; Temperatur; Verfahren / Trajanje; temperatura; postupak
- Erwarmungs-und Abkuhlungsrate*/Brzina grijanja i hladjenja	
Schutzgas - Schweißpulver / Zaštitni plin - prašak:	
Schutzgas / Zaštitni plin:	HRN EN ISO 14175 : M21 – Ferroline C18 : CO2 18% Ar 82%
Wurzelschutz / Zaštita korijena:	- Weitere informationen / Dodatne informacije*:
Plasmagas / Plazma plin:	- Pendeln max Raupenbreite / Njihanje(najveća širina sloja):
Schweißpulver/Prašak:	-
Sondervorschriften fur Trockung / Posebne napomene za sušenje:	Pendeln: Amplitude, Frequenz, Verweilzeit/Njihanje: amplituda, frekvencija, vrijeme zadržavanja:
Gasdurchflußmenge / Protok plina (l/min):	
Schutzgas / Zaštitni plin:	12 – 15 Einzelheiten fur das Pulsschweißen/Pojedinosti o impulsima kod impulsnog zavarivanja;
Wurzelschutz / Zaštita korijena:	-
Plasmagas / Plazma plin:	-
Wolframelektrodenart; Durshmesser/Oznaka volframove elektrode, promjer:	Kontaktdusenabstand/Udaljenost kontaktne vodilice:
Einzelheiten über Ausfugen; Sschweißbadsicherung / Pojedinosti o žjebljenu; osiguranju taline:	
Brenneranstellwinkel / Kut postavljanja pištolja: -	
Bemerkung / Opaska:	Bemerkung / Opaska: -
Vorbereitung / Pripremio: <u>Dragan Zorković, ing.stroj. IWE</u>	
Schweißfachingenieur / Ing. Zavarivanja:	
Prüfer oder Prüfstelle/Ispitivač ili ispitna institucija:	
03.05.2014. Čakovec;	
Name, Datum und Unterschrift/Ime, datum i potpis:	Name, Datum und Unterschrift/Ime, datum i potpis:
*) Falls gofordert / ukoliko se zahtijeva	
Seite 2 von 2 / Strana 2 od 2	

Slika 6.4 WPS lista K03/2014 (Druga strana)



WPS Nr:

K28/2014

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.

Schweißanweisung des Herstellers (WPS)
Specifikacija postupka zavarivanja
EN ISO 15609-1

Hersteller / Poduzeće:

Prufer oder Prufstelle / Ispitivač ili ispitna ustanova:

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.***TÜV Croatia d.o.o.***WPAR-Nr.: 0036-SI-09-01-1220-002

Spezifikation des Grundwerkstoffes / Specifikacija osnovnog materijala:

Schweißprozeß / Postupak zavarivanja: 135 (MAGM)S355J2C+N – EN 10025-2

Name des Schweißers / Ime zavarivača:

HRN ISO 15608-2 ; 1.2Nahtart / Vrsta spoja: BW – sučeljeni spoj

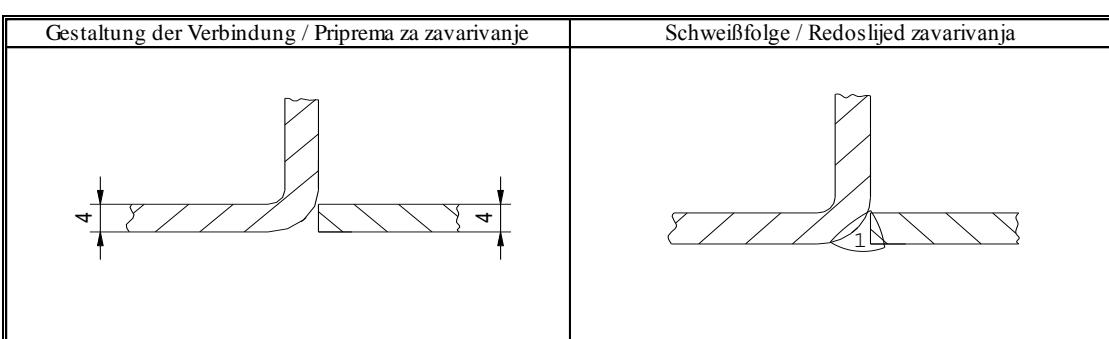
Werkstückdicke / Debljina osnovnog materijala (mm):

Art der Vorbereitung und Reinigung / Način pripreme rubova i čišćenja: brušenje4(5) ; 4(5)Außendurchmesser / Vanjski promjer (mm): –

Einzelheiten der Fugenvorbereitung (Zeichnung) /

Schweißposition / Položaj zavarivanja :

Pojedinosti pripreme rubova (Crtež):

PA – vodoravno

Einzelheiten für das Schweißen / Pojedinosti postupka zavarivanja:

Schweiß - raupe / Sloj	Prozeß / Postupak	Durchmesser des Zusatzwerkstoffes/Promjer dod.materijala (mm)	Stromstarke /Struja (A)	Spannung /Napon (V)	Stromart; Polung / Vrsta struje; Polaritet	Drahtvor-schub / Brzina žice (m/min)	Vorschubge-schwindigkeit/ Brzina zavarivanja (cm/min)	Warmeein-bringung / Unos topline (kJ/mm)
1	135	Ø0,8	85 – 115	17 – 19	+ (=)	4 – 6	20 – 25	0,6 +- 25%

RŽV-TO-

Seite 1 von 2 / Strana 1 od 2

Slika 6.5 WPS lista K28/2014 (Prva strana)

*) Falls gefordert / unklar so zaubt jijova

Seite 2 von 2 / Seite 2 od 2

Slika 6.6 WPS lista K28/2014 (Druga strana)



Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.



WPS Nr:

K02/2014

Schweißanweisung des Herstellers (WPS)
Specifikacija postupka zavarivanja
EN ISO 15609-1

Hersteller / Poduzeće:

Prufer oder Prufstelle / Ispitivač ili ispitna ustanova:

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.

TÜV Croatia d.o.o.

WPAR-Nr.: 0036-SI-09-01-1220-002

Spezifikation des Grundwerkstoffs / Specifikacija osnovnog materijala:

Schweißprozeß / Postupak zavarivanja: 135 (MAGM M)

S355J2C+N, EN 10025-2

Name des Schweißers / Ime zavarivača:

EN ISO 15608-2 ; 1.2

Nahtart / Vrsta spoja: BW – sučeljeni spoj , "I" spoj

Werkstückdicke / Debljina osnovnog materijala (mm):

Art der Vorbereitung und Reinigung / Način pripreme

4 ; 4

rubova i čišćenja: brušenje ; glodanje

Außendurchmesser / Vanjski promjer (mm):

Einzelheiten der Fugenvorbereitung (Zeichnung) /

Schweißposition / Položaj zavarivanja :

Pojedinosti pripreme rubova (Crtež):

PA – vodoravno

Gestaltung der Verbindung / Priprema za zavarivanje	Schweißfolge / Redoslijed zavarivanja

Einzelheiten für das Schweißen / Pojedinosti postupka zavarivanja:

Schweiß - raupe / Sloj	Prozeß / Postupak	Durchmesser des Zusatzwerkstoffes/Promjer dod.materijala (mm)	Stromstärke /Struja (A)	Spannung /Napon (V)	Stromart; Polung / Vrsta struje; Polaritet	Drahtvorschub / Brzina žice (m/min)	Vorschubgeschwindigkeit/ Brzina zavarivanja (cm/min)	Warme einbringung / Unos topline (kJ/mm)
1	135	Ø0,8	85 – 115	17 – 19	+ (=)	4 – 6	10 – 20	0,6 + 25%

RŽV-TO-

Seite 1 von 2 / Strana 1 od 2

Slika 6.7 WPS lista K02/2014 (Prva strana)

Zusatzwerkstoff / Dodatni materijal: Eintelung und Merkenname / Vrsta i naziv proizvođača:	Vorwarmtemperatur / Temp.predgrijavanja: - Zwischenlagentemperatur / Međuslojna temperatura: -
HRN EN ISO 14341-A : G 42 4 C/M 3Si1 : EZ - SG2 Sondervorschriften fur Trockung / Posebne napomene za sušenje: -	Zeit; Temperatur; Verfahren /Trajanje; temperarura; postupak -
	Erwärmungs-und Abkühlungsrate*/Brzina grijanja i hlad: -
Schutzgas - Schweißpulver / Zaštitni plin - prašak:	
Schutzgas / Zaštitni plin:	HRN EN ISO 14175 : M21 – Ferroline C18 : CO2 18% Ar 82%
Wurzelschutz/ Zaštita korijena:	-
Plasmagas / Plazma plin:	-
Schweißpulver/Prašak:	-
Sondervorschriften fur Trockung / Posebne napomene za sušenje:	-
Weitere informationen / Dodatne informacije*:	
Pendeln max. Raupenbreite /Njihanje(najveća širina sloja):	-
Pendeln: Amplitude, Frequenz, Verweilzeit/Njihanje: amplituda, frekvencija, vrijeme zadržavanja:	-
Gasdurchflußmenge / Protok plina (l/min):	
Schutzgas / Zaštitni plin:	12 – 15
Wurzelschutz / Zaštita korijena:	-
Plasmagas / Plazma plin:	-
Einzelheiten fur das Pulsschweißen/Pojedinosti o impulsima kod impulsnog zavarivanja;:	-
Wolframelektrodenart; Durshmesser/Oznaka volframove elektrode, promjer:	Kontaktdusenabstand/Udaljenost kontaktne vodilice: -
Einzelheiten über Ausfugen; Sschweißbadsicherung / Pojedinosti o žlebljenju; osiguranju taline:	Einzelheiten fur das Plasmaschweißen/Pojedinosti kod plazma zavarivanja: -
Bemerkung / Opaska:	Brenneranstellwinkel / Kut postavljanja pištolja: -
	Bemerkung / Opaska: -
Vorbereitung / Pripremio:	
Dragan Zorković, ing.stroj. IWE	
Schweißfachingenieur / Ing. Zavarivanja:	Prufer oder Prufstelle/Ispitivač ili ispitna institucija:
03.05.2014. Čakovec;	
Name, Datum und Unterschrift/Ime, datum i potpis:	Name, Datum und Unterschrift/Ime, datum i potpis:
*) Falls gefordert / ukoliko se zahtjeva	
Seite 2 von 2 / Strana 2 od 2	

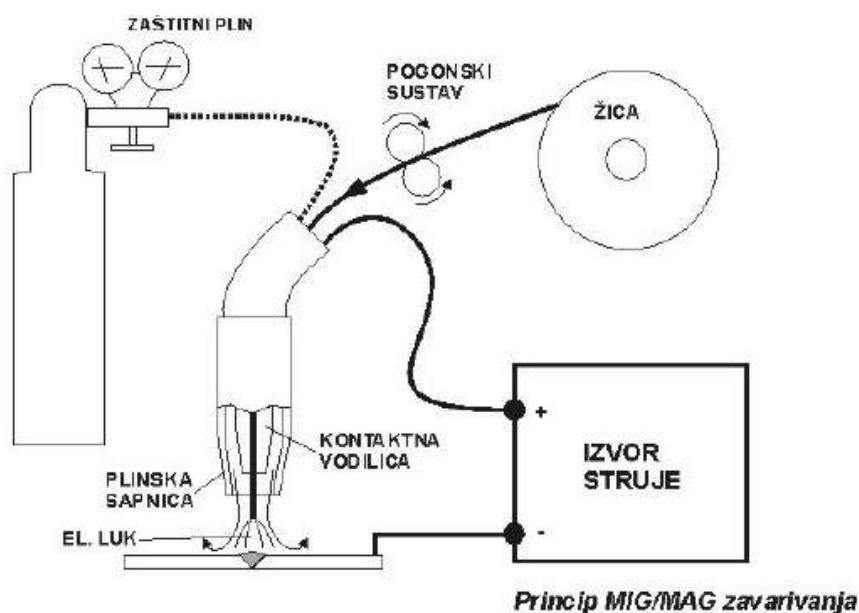
Iz prethodnih WPS lista vidljivo je da pripremu spojeva za konstrukciju krova Sanduka C1/C2, točnije pripremu rubova treba izvršiti postupcima glodanja i/ili brušenja ovisno o tipu spoja. Nije potrebno raditi žlijebove za zavarivanje jer je debljina materijala ove konstrukcije relativno mala, odnosno ne prelazi 4 mm debljine.

6.3. Izvedba zavarivanja

Kao što je vidljivo u WPS listama za ova dva tipa zavarenih spojeva, kutni i sučevi, koji se izvode na ovoj konstrukciji koristi se MAG postupak zavarivanja.

6.3.1. MAG postupak zavarivanja

MAG (Metal Active Gas) postupak zavarivanja je elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom pod zaštitom aktivnog plina. Oprema za MAG zavarivanje sastoji se od gorionika za zavarivanje, izvora struje, boce sa zaštitnim plinom, sustava za dovod zaštitnog plina te sustava za dovod žice. U opremu za ovaj postupak zavarivanja spada i upravljački sustav koji kontrolira uključivanje struje zavarivanja, dovoda plina i dovoda žice.



Slika 6.9 Princip MAG zavarivanja (Shema) [10]

Princip rada je sljedeći: električni luk se uspostavlja kratkim spojem između žice za zavarivanje i radnog komada, tj. priključaka na polove istosmjerne (Direct Current - DC) električne struje u atmosferi aktivnog plina. Nakon uspostave električnog luka potrebno je ravnomjerno dodavati

žicu za zavarivanje u električni luk, potom slijedi taljenje žice i formiranje zavarenog spoja. Princip MAG zavarivanja prikazan je na slici 6.9.

Plinovi koji se koriste kod zavarivanja MAG postupkom su Ugljikov dioksid (CO_2), Argon (Ar) i njihove mješavine.

6.3.2. Uredaji za zavarivanje u firmi RŽV Čakovec d.o.o.





Slika 6.10 Uredaji za zavarivanje u firmi RŽV Čakovec

Na slici 6.10 prikazani su neki od uređaja za zavarivanje koje posjeduje firma RŽV Čakovec d.o.o., sa drugim uređajem s lijeva, kako je i naznačeno na slici, moguće je izvoditi MAG/MIG i REL postupke zavarivanja. Dakle takvim uređajem, koji mora biti umjeren može se zavarivati konstrukcija krova koja se obrađuje u ovom završnom radu.

6.3.3. Dodatni materijal

Dodatni materijali koji se koriste za MAG zavarivanje moraju biti odobreni prema normi HRN EN 1090.

NORME					
HRN EN ISO 14341-A	AWS / ASME SFA-5.18	DIN 8559	W. Nr.		
G 42 4 C/M 3Si1	ER70S-6	SG 2	1.5125		
SVOJSTVA I PODRUČJE PRIMJENE					
Pobakrena ili pobrončana žica za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi plina CO ₂ ili mješavine plinova Ar/CO ₂ . Za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 590 N/mm ² .					
Grupa čelika	HRN (star) / DIN (star)	DIN (W. Nr.)	HRN / EN / ISO		
Konstrukcijski čelici	Č 0261 do Č 0545	St 33 (1.0035) do St 52-2N (1.0050)	S 185 do E 295 Fe 310-0 do Fe 490-2		
Kotlovske čelice	Č 1202 Č 1204 Č 3133 Č 3105	HII (1.0345) 17Mn4 (1.0481) 19Mn6 (1.0473)	P235GH P265GH P295GH P355GH		
Čelici za cjevi	Č 1212 do Č 3100	St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581) SIE 210.7 (1.0307) do SIE 360.7 (1.0582)	DX55D do P355T2 L210 do L360NB		
Brodske čelice	A, B, D, E AH 32 do EH 36	A, B, D, E AH 32 do EH 36			
Silnozrnatni čelici	ČRO 250 do ČRO 350 ČRV 250 do ČRV 350	SIE 285 (1.0486) SIE 355 (1.0562) WSIE 285 (1.0487) WSIE 355 (1.0565)	P275N P355N P275NH P355NH		
Čelični lijev	ČL 0300 do ČL 0500	GS-38 (1.0416) do GS-52 (1.0551)	C18D do S355JRC		
MEHANIČKA SVOJSTVA ČISTOG METALA ZAVARA					
R _{el} N/mm ²	R _m N/mm ²	A _s %	KV (-40°C) J		
> 430	500 - 640	> 22	≥ 47		
ORIJENTACIJSKI KEMIJSKI SASTAV ŽICE					
C %	Mn %	Si %	Cu ≤ 0,3		
0,06 - 0,13	1,4 - 1,6	0,7 - 1,0			
ZAŠTITNI PLIN					
C1 ili M21					
PAKIRANJE					
Promjer žice mm		Namotaj			
0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6		Sloboden (S-L); žica do žice (S-S)			
1 kg - plastični kolut (promjer žice 0,6 i 0,8 mm)					
5 kg - plastični kolut (promjer žice 0,6 i 0,8 mm)					
15 kg - plastični (S-L ili S-S) ili žičani kolut (S-S) (promjer žice 0,8; 1,0; 1,2 i 1,6 mm)					
250 kg - bačva (promjer žice 0,8; 1,0 i 1,2 mm)					
ODOBRENJA					
ABS (3YSA); BV (SA 3Y M); CRS (3YS); DB; DNV (IIYMS); GL (3YS); LR (3S,3YS); RINA (3YS); TÜV					
					

Slika 6.11 Specifikacija žice za zavarivanje [11]

Za zavarivanje MAG postupkom u ovom završnom radu kao dodatni materijal koristi se žica čije su specifikacije prikazane na slici 6.11. Ovaj dodatni materijal odgovara zahtjevima norme HRN EN ISO 14341-A. Žica je pobakrena ili pobrončana a koristi se u zaštitnoj atmosferi plina CO₂ ili mješavine plinova Ar/CO₂.

6.3.4. Zaštitni plin

Zaštitni plin koji se koristi za izvođenje zavarivanja MAG postupkom kao što je prethodno navedeno mora biti aktivni plin CO₂ ili mješavina plinova Ar/CO₂. Kod zavarivanja konkretno ove konstrukcije krova koristi se zaštitni plin Ferroline C18 tvrtke Messer koji je certificiran po normi HRN EN ISO 14175.



TABLICA ZAŠTITNIH PLINOVА ZA ZAVARIVANJE I REZANJE

Naziv proizvoda	Grupa po ISO 14175	Volumni sastav [%]						Postupak po HRN EN 14610	Primjena
		Ar	He	O ₂	CO ₂	H ₂	N ₂		
Argon specijal 4.8	I1	100						TIG/MIG	ΔO
Helij 4.6	I2		100					TIG/MIG	Δ
Aluline He90	I3	10	90					TIG/MIG	Δ
Aluline He70	I3	30	70					TIG/MIG	Δ
Aluline He50	I3	50	50					TIG/MIG	Δ
Aluline He30	I3	70	30					TIG/MIG	Δ
Aluline He15	I3	85	15					TIG/MIG	Δ
Aluline N	Z	Rest					0,015	TIG/MIG	Δ
Aluline He15 N	Z	Rest	15				0,015	TIG/MIG	Δ
Aluline He30 N	Z	Rest	30				0,015	TIG/MIG	Δ
Aluline He50 N	Z	Rest	50				0,015	TIG/MIG	Δ
Inoxline H2	R1	98				2		TIG	O
Inoxline H5	R1	95				5		TIG	O
Inoxline H7	R1	92,5				7,5		TIG	O
Inoxline N1	N2	98,75					1,25	TIG	O
Inoxline N2	N2	97,5					2,5	TIG	O
Inoxline He15 N1	N2	83,75					1,25	TIG	O
Inoxline He3 H1	R1	95,3	3			1,5		TIG	O
Inoxline X2	M13	98		2				MAG M	O
Inoxline C2	M12	97,5			2,5			MAG M	O
Inoxline C3 X1	M14	96		1	3			MAG M	O
Inoxline He15 C2	M12	83	15		2			MAG M	O
Inoxline He30 H2 C	Z	Rest	30		0,12	2		MAG M	O
Ferroline C8	M20	92			8			MAG M	X
Ferroline C18	M21	82			18			MAG M	X
Ferroline C25	M21	75			25			MAG	X
Ferroline X4	M22	98		4				MAG M	X
Ferroline X8	M22	92		8				MAG M	X
Ferroline C5 X5	M23	90		5	5			MAG M	X
Ferroline C6 X1	M24	93		1	6			MAG M	X
Ferroline C12 X2	M24	86		2	12			MAG M	X
Ferroline He20 C8	M20	72	20		8			MAG M	X
Tehnički ugljični dioksid	C1				100			MAG M	X
Formir plin (N ₂ -H ₂ -mješavine)	N5					5-25	95-75	zaštitna korijena	ΔOX

Δ Aluminij i neželjezni materijali O Visokolegirani čelici i čelici na bazi Ni X Nelegirani i niskolegirani čelici

Slika 6.12 Tablica zaštitnih plinova proizvođača Messer [12]

Na slici 6.12 je prikazana tablica plinova za zavarivanje i označen je zaštitni plin koji se koristi. Zaštitni plin Ferroline C18 sadrži 82 % Ar (Argona) i 18 % CO₂.



Slika 6.13 Skladištenje boca sa zaštitnim plinovima

Na slici 6.13 prikazan je konkretan primjer skladištenja boca sa zaštitnim plinom CO₂ u firmi RŽV Čakovec d.o.o. Ostali zaštitni plinovi u bocama se također kao i na primjeru moraju skladištiti u skladu sa normom.

6.3.5. Atesti zavarivača

Atest zavarivača je potvrda kojom se osigurava da je zavarivač sposoban za obavljanje zavarivanja prema određenom postupku, zadanoj debljini materijala i položaju zavarivanja.

Za izvedbu zavarivanja konstrukcije krova potrebno je imati atestirane (certificirane) zavarivače za MAG postupak zavarivanja i za sljedeće položaje zavarivanja:

- PF – vertikalno prema gore (Slika 6.14)
- PA – vodoravni (Slika 6.15)

Na slikama 6.14 i 6.15 prikazani su odgovarajući atesti zavarivača za zavarivanje krova vagona.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D 22525 Hamburg
Tel. 00420 296 587 219, Fax 00420 296 587 240

TÜV NORD

SCHWEISSEER-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG

2 Bezeichnung(en)

EN ISO 9606-1 135-D P FW FM1 S t12 PF ml

3 WPS-Bezug: A14/2014 Prüfstelle: TÜV NORD Systems GmbH
4 Beleg-Nr.: RZVC 18-11/14 Prüf-Nr.: 2547/2014

5 Name des Schweißers: **Dino Legin (13/181)**

6 Legitimation: 104472309

7 Art der Legitimation: Personalausweis

Fotografie

8 Geburtsdatum und -ort: 1989-06-23, Cakovec, Kroatien

(falls nötig)

9 Arbeitgeber: Radionica zeljezničkih vozila Cakovec d.o.o.

10 Vorschrift/Prüfnorm: EN ISO 9606-1

11 Ergänzende Kehlnahmprüfung: ----- (in Kombination mit einer Stumpfnahtprüfung)

12 Fachkunde: Nicht geprüft

13	Prüfstück	Geltungsbereich
14 Schweißprozess(e):	135 MAG-mit Massivwurf	135, 138
15 Art des Werkstoffüberganges	D Kurz/Dp	D, G, S, P (Alle)
16 Produktform (Blatt oder Rohr)	P Blatt	P, T
17 Nahtart	FW Kehlnahm	FW
18 Werkstoffgruppe(n)	1.2	-----
19 Schweißzusatzzuppe(n)	FM1	FM1, FM2
20 Schweißzusatzauftrag	S	S, M
21 Schutzgas / Pulver	EN ISO 14175-M21	-----
22 Hilfsmstoffe	-	-----
23 Stromart und Polung	DC+	-----
24 Werkstoffdicke t (mm)	12,0	>=3,0 mm
25 Schweißgutdicke s (mm)	-	-----
26 Rohraußendurchmesser (mm)	-	>=500 (fest); PA, PB >=75 (rot.)
27 Schweißposition(en)	PF	PA, PB, PF, (W, H, S)
28 Schweißnahteinzelheiten	-	-----
29 Weiterleg./erlangt	FW: ml	sl, ml

30 Zusätzliche Hinweise:

Werkstoff: S355J2+N (1.0577) Zusatz: ISO 14341-A G 42 4 C1/M21 35II (EZ-SG2)

31	Prüfungsart	Ausgeführt und bestanden	Nicht geprüft
32		X	-
33 Sichtprüfung	-	X	
34 Durchstrahlungsprüfung	X	-	
35 Bruchprüfung	-	X	
36 Biegeprüfung	-	X	
37 Kerbschlagprüfung	-	X	
38 Makroskopische Untersuchungen	-	X	
39 Zusätzliche Prüfungen	-	X	

40 Verlängerung der Qualifikation durch den Prüfer oder die Prüfstelle für die nächsten 2 Jahre (unter Bezug auf 8.3 b)

41	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
			entfällt	2015-05-11		
				2016-12-11		
				2016-06-10		
				2016-12-09		
				2017-06-09		
				2017-12-11		

Übersetzung des Formblattes auf der Rückseite = Translation of printed text on the reverse side = Traduction des rubriques imprimées au verso

Created with VersionCar 7 – 04/2010



B. Conc
Prüfungsstelle
der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Notifiziert unter 0045

Verlängerungs-
verfahren nach
9.3 a
Ort, Datum: Slav. Brod, 2014-12-12
Schwelltag: 2014-12-12
Gültig bis: 2017-12-10

Bestätigung der Gültigkeit durch die Schweißaufsichtsperson oder dem Prüfer oder der Prüfstelle für die folgenden 6 Monate (unter Bezug auf 8.2)

Obersetzung des vorgedruckten Formblatt-Titels auf der Rückseite

Translation of printed text
on the reverse side

Traduction des rubriques imprimées
au verso

Slika 6.14 Atest zavarivača za položaj PF – vertikalno prema gore

SCHWEISSEN-PRÜFUNGSBESCHEINIGUNG

1 Bezeichnung(en)

EN ISO 9606-1 135-D P BW FM1 S ss PA ss nb

3 WPS-Bezug: K16a/2014 Prüfstelle: TÜV NORD Systems GmbH
 4 Beleg-Nr.: RZVC 05-11/14 Prüf-Nr.: 2536/2014

5 Name des Schweißers: Zdravko Vrataric (2/181)

6 Legitimation: 105327660
 7 Art der Legitimation: Personalausweis
 8 Geburtsdatum und -ort: 1961-11-17, Cakovec, Kroatien
 9 Arbeitgeber: Radionica zeljeznicnih vozila Cakovec d.o.o.
 10 Vorschrift/Prüfnorm: EN ISO 9606-1

Fotografie
 (falls nötig)

11 Ergänzende Kohlhaftprüfung: Nein (in Kombination mit einer Stumpfnahtprüfung)
 12 Fachkunde: Nicht geprüft

13	Prüfstück	Geltungsbereich
14 Schweißprozess(e):	135 MAG-mit Massezusatz	135, 138
15 Art des Werkstoffüberganges:	D KurzDip	D, G, S, P (Alle)
16 Produktform (Blech oder Rohr):	P Blech	P; T
17 Nahtart:	BW Stumpfnaht	BW
18 Werkstoffgruppe(n):	1.2	-----
19 Schweißzusatzzgruppe(n):	FM1	FM1, FM2
20 Schweißzusatzzart:	S	S, M
21 Schutzgas / Pulver	EN ISO 14175-M21	-----
22 Hilfsstoffe	-	-----
23 Stromart und Polung	DC+	-----
24 Werkstoffdicke 1 (mm):	-	-----
25 Schweißdicke s (mm):	6,0	3,0 - 12,0 mm
26 Rohraußendurchmesser (mm):	-	>=75 (rot.)
27 Schweißposition(en):	PA	PA; (W)
28 Schweißneuteilheiten:	ss nb	ss (nb, mb, gb, fb), bs
29 Mehrlagig / einlagig:	-	-----

30 Zusätzliche Hinweise: Prüfung im Rahmen der Verfahrensprüfung 137A/14BB!
 Werkstoff: S355J2+N (1.0577). Zusatz: ISO 14341-A-G 42 4 C1/M21 381 (EZ-SG2).

L-1

31	Prüfungsart	Ausgeführt und bestanden	Nicht geprüft
33 Sichtprüfung	X	-	
34 Durchziehungsprüfung	X	-	
35 Bruchprüfung	-	X	
36 Biegeprüfung	X	-	
37 Kerbzugprüfung	-	X	
38 Makroskopische Untersuchungen	-	X	
39 Zusätzliche Prüfungen	-	X	

B. Conti
 Prüfungsstelle
 der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
 Notifiziert unter 0045



Verlängerungsverfahren nach
 9.3 a Ort, Datum: Slav. Brod, 2014-12-12
 Schweißtag: 2014-12-12
 Gültig bis: 2017-12-11

40 Verlängerung der Qualifikation durch den Prüfer oder die Prüfstelle für die nächsten 2 Jahre (unter Bezug auf 9.3 b)

41	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
				2016-09-11		
				2016-12-11		
				2017-09-10		
				2018-12-09		
				2017-05-09		
				2017-12-11		

Übersetzung des Formblattes auf der Rückseite = Translation of printed test on the reverse side = Traduction des rubrique imprimée au verso

Created with WebForm 7 - 40329.2005

Slika 6.15 Atest zavarivača za položaj PA - vodoravni

6.4. Kutni zavari

6.4.1. Općenito

Prema zahtjevima europske norme HRN EN 1090-2 kutni zavari koji se polažu, ne smiju biti manji od navedenih dimenzija za visinu zavara i / ili dužine stranice zavara, prema potrebi, uzimaju se u obzir sljedeće: [4]

- a) puna visina prolaza koja se pokaže kao ostvariva pomoću specifikacija postupaka zavarivanja za potpunu ili djelomičnu penetraciju procesa zavarivanja
- b) da ako procjep prelazi granicu odstupanja, može se kompenzirati povećanjem visinom zavara gdje je navedena nominalna visina zavara

6.4.2. Kutni zavari za tanke komponente

Prema normi HRN EN 1090-2 kutne zavare koji završavaju na krajevima tankih komponenti ili na stranama tankih komponenti potrebno je vratiti kontinuirano oko uglova za udaljenost ne manju od dvostrukе dužine stranice zavara. Završetke krajeva na kutnim zavarima treba dovršiti, osim ako nije drugačije navedeno.

Norma također propisuje da minimalna duljina jednog prolaza zavara mora biti četiri puta iznosa širine stranice zavara.

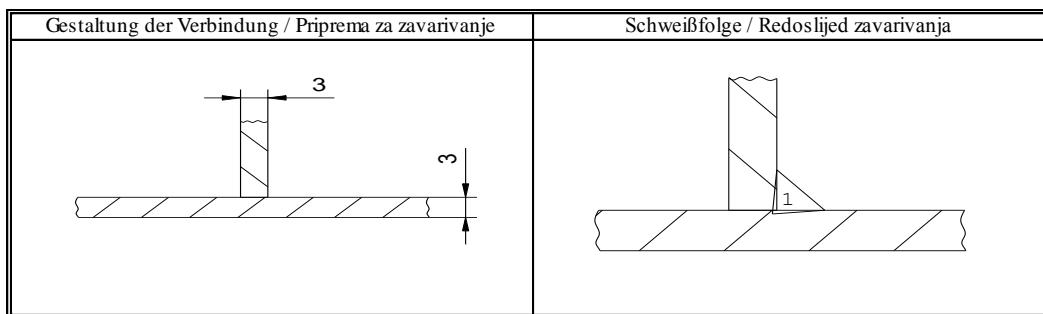
Isprekidani kutni zavari ne smiju se koristiti tamo gdje kapilarno djelovanje može dovesti do stvaranja džepova hrđe.

Kod preklopnih spojeva nije dopušteno da minimalni preklop bude manji od četiri puta debljine tanjeg spojenog dijela.

Ukoliko je kraj kutnog spoja povezan samo uzdužnim kutnim zavarima, duljina svakog zavara mora biti veća od razmaka između njih.

6.4.3. Izvođenje kutnih zavara na primjeru konstrukcije krova vagona

U WPS listi K03/2014 nalaze se podaci iz kojih je vidljivo da se kod zavarivanja konstrukcije krova Sanduka C1/C2 koriste kutni zavareni spojevi kod kojih je debljina osnovnog materijala 3 mm (Slika 6.16), također je vidljivo da se ovakvi kutni spojevi izvode u jednom prolazu. Promjer žice (dodatnog materijala) je , a izvodi se MAG postupkom zavarivanja s propisanim položajem zavarivanja PF - vertikalno prema gore.



Slika 6.16 Kutni spoj kod zavarivanja konstrukcije krova Sanduka C1/C2 (Skica)

Na nacrtu (Slika 6.2) oznaka zavara broj jedan označava mesta gdje je potrebno izvesti kutni spoj prema zadanoj WPS listi. Oznaka se nalazi samo na dva mesta na nacrtu zbog bolje preglednosti crteža, dakle potrebno je izvesti kutne zavare na cijeloj konstrukciji, a ne samo na označenim mjestima.

6.5. Sućeoni zavari

6.5.1. Općenito

Potrebno je na siguran način ukloniti krajeve sućeonih zavara kako bi se osiguralo dobro zavarivanje s punom visinom zavara.

Za klase izvedbe EXC3 i EXC4 moraju se koristiti nastavne pločice na početku i kraju zavara s ciljem osiguranja pune visine zavara na rubu, dok za klasu EXC2 se koriste ukoliko je to posebno navedeno.

Nakon zavarivanja sve nastavne pločice moraju biti uklonjene, a njihovo uklanjanje mora biti u skladu s potpoglavljem 7.5.6 iz norme HRN EN 1090-2.

Ukoliko je potrebno treba poravnati površine, zbog zadovoljavanja zahtjeva kvalitete višak zavara mora biti uklonjen.

6.5.2. Jednostrani zavari

Zavarene spojeve potpune penetracije zavarene s jedne strane moguće je izvesti sa ili bez metalnih ili nemetalnih podloga.

Ukoliko je potrebno koristiti trajni čelični potporni materijal, to se mora navesti u WPS listama.

Nužno je čvrsto postavljanje podloga na osnovni materijal. Općenito bi trebale biti neprekinute za punu dužinu spoja. Za klase izvedbe EXC3 i EXC4 potrebno je da trajne podloge budu kontinuirano zavarene sa punom penetracijom po cijeloj dužini zavara.

Prema normi HRN EN 1090-2 nije dopušteno brušenje za poravnanje jednostranih sučeonih zavara u spojevima između šupljih profila izvršenih bez potpornog dijela, dopušteno je samo ako je navedeno.

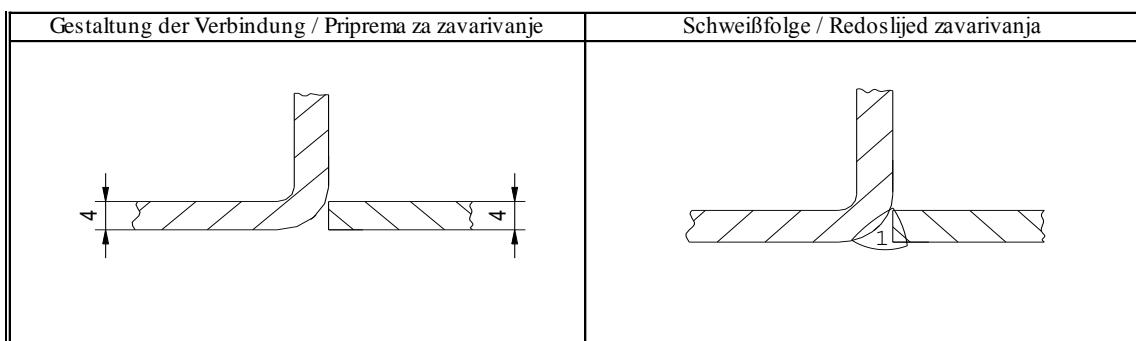
6.5.3. Žlijebljenje korijena

Žlijebljenje korijena kod sučeonih spojeva mora se provoditi do dovoljne dubine kako bi se osigurala potpuna penetracija do depozita zavara koji su prethodni nataloženi.

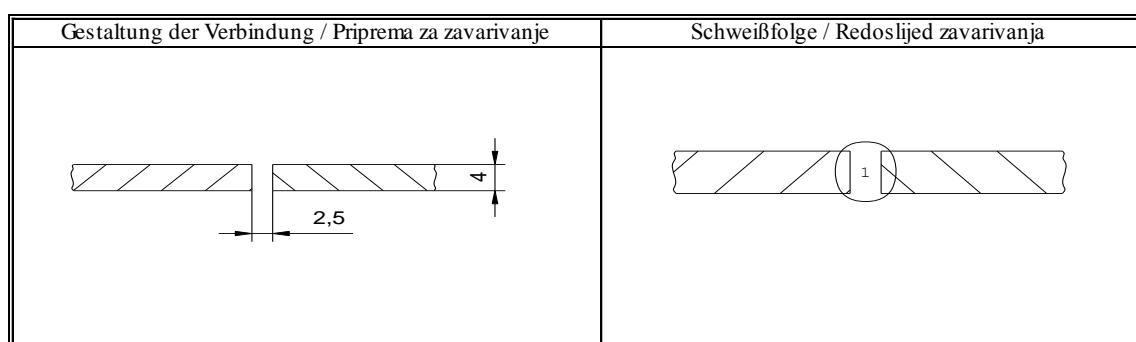
6.5.4. Izvođenje sučeonih zavara na primjeru konstrukcije krova vagona

U WPS listama K28/2014 i K02/2014 nalaze se potrebni podaci za zavarivanje konstrukcije krova Sanduka C1/C2 primjenom sučeonih zavara, točnije dva tipa zavara koji se razlikuju po geometrijskoj izvedbi pa je potrebno izraditi dvije WPS liste. Debljina osnovnog materijala kod oba je 4 mm, a zavareni spojevi se izvode u jednom prolazu. Promjer žice (dodatnog materijala) za oba je , a izvode se MAG postupkom zavarivanja s propisanim položajem zavarivanja

PA – vodoravni za oba spoja. Na slici 6.17 prikazan je prvi tip izvedbe sučeonog zavara, a na slici 6.18 prikazan je drugi tip izvedbe koji se koristi za zavarivanje konstrukcije krova Sanduka C1/C2.



Slika 6.17 Sučevni spoj prema WPS listi K28/2014 (Skica)



Slika 6.18 Sučevni spoj prema WPS listi K02/2014 (Skica)

Na nacrtu (Slika 6.2) oznaka zavara broj dva označava mesta gdje je potrebno izvesti sučevni spoj prema K28/2014, a oznaka zavara broj tri označava sučevni spoj prema K02/2014. Kao što je već navedeno na nacrtu se mesta zavara označavaju jednokratno zbog bolje preglednosti crteža, dakle potrebno je izvesti sučevne zavare na cijeloj konstrukciji, a ne samo na označenim mestima.

6.6. Kontrola izvedenih zavara

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o.			Ispitna lista nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva					Ispitna lista br.: IL 3.1.5.1 stranica 4/4			
M O D U L	C1 EMV 10 GPP	Broj nacrt i oznaka zavara	Vrsta spoja	WPS br.:	Zavarivač / Žig Potpis / Datum	Kriterij prih. EN ISO 5817 Viz/Pov/Vol	Ispitivanje	Područje ispitivanja			
		G17527/1	T	K03/2014		C	100/0/0	DA NE			
		G17527/2	rubni	K28/2014		C	100/0/0	DA NE			
		G17527/3	sučeljeni	K02/2014		C	100/0/0	DA NE			
		G17528/1	T	K03/2014		C	100/0/0	DA NE		POGON BJELOVAR	
		G17528/2	T	K04/2014		C	100/0/0	DA NE		POGON BJELOVAR	
		G17528/3	sučeljeni	K06/2014		C	100/0/0	DA NE		POGON BJELOVAR	
		G17528/4	rubni	K28/2014		C	100/0/0	DA NE		POGON BJELOVAR	
RŽV - TO - NDT2											
Datum:		Poslovođa:			Pregledao:			Kontrolirao:			

Slika 6.19 Ispitna lista nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva za konstrukciju krova Sanduka C1/C2

Na slici 6.19 prikazan je dio ispitne liste nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva za cijeli Modul C, zavari koji se izvode za primjer u ovom završnom radu nalaze se u crvenom pravokutniku (zavari na konstrukciji krova Sanduka C1/C2). Vidljivo je da se za ispitivanje ovih zavara koristi 100% vizualna metoda. Kriterij prihvaćanja na nepravilnosti za ova tri zavara je C prema normi EN ISO 5817. Kriterij prihvaćanja C označava opću razinu kvalitete.

6.7. Konstrukcija krova nakon zavarivanja



Slika 6.20 Konstrukcija krova nakon zavarivanja

Na slici 6.20 prikazana je konstrukcija krova vagona nakon zavarivanja.

6.8. Konstrukcija krova nakon primjene AKZ

Zaštita od korozije detaljnije je opisana u Aneksu F norme HRN EN 1090-2.



Slika 6.21 Konstrukcija krova nakon primjene AKZ

Na slici 6.21 prikazana je konstrukcija krova nakon nanošenja antikorozivne zaštite. Tip zaštite ovakve konstrukcije krova mora biti antikorozivan, zaštita se nanosi se u četiri sloja (premaza). Prije nanošenja slojeva zaštite potrebno je izvršiti neke postupke kao što su odmašćivanje, brušenje, kitanje itd. Ti postupci se rade u svrhu boljeg prianjanja zaštitnih slojeva i kasnije bolje zaštite u eksploataciji. Nakon nanošenja zaštite potrebno je izvršiti kontrolu premaza, u što spada npr. kontrola debljine premaza, itd.

6.9. Konačni proizvod



Slika 6.22 Konačna konstrukcija vagona (Modul C)

Na slici 6.22 prikazana je konačna konstrukcija vagona.

6.10. Primjena izrađene konstrukcije vagona

Na slici 6.23 prikazana je primjena konstrukcije vagona izrađene u firmi RŽV Čakovec d.o.o., a koristi se za sastavljanje vagona i u konačnici vlaka.



Slika 6.23 Primjena izrađene konstrukcije vagona

7. Zaključak

U ovom završnom radu prikazano je mjesto i uloga europske norme HRN EN 1090 u osiguranju kvalitete strojarskih konstrukcija. Osiguranje kvalitete strojarskih konstrukcija omogućuje se pravilnom primjenom norme HRN EN 1090. Kako bi se omogućila pravilna primjena norme HRN EN 1090 ona je opisana u radu, odnosno prvi i drugi dio norme. Također su prikazani zahtjevi koje je potrebno ispuniti za primjenu ove europske norme. Tijekom analize europske norme HRN EN 1090 uočeno je da se velik dio norme odnosi na zavarivanje, s toga je u eksperimentalnom dijelu više dan naglasak na zavarivanje i obrađen je dio poglavlja Zavarivanje u eksperimentalnom dijelu rada.

U radu je prikazano da je potrebno imati odgovorne osobe, atestirane postupke, umjerene uređaje, atestirane zavarivače itd. Dakle za kvalitetno provođenje norme iznimno je bitno pridržavati se zahtjeva koje propisuje norma, jer nema smisla ako firma posjeduje normu a ne pridržava se iste, samim time nema koristi od nje. Posljedica toga je gubitak sredstava i pozicije na tržištu.

Važno je izraditi CE oznaku za normu, pa je u ovom završnom radu prikazan postupak označavanja CE oznakom koja služi kao garancija da je konstrukcija izrađena prema određenoj normi. U području strojarstva norme ISO 9001, EN ISO 3834 i HRN EN 1090 imaju vrlo važnu ulogu ukoliko proizvođač želi kvalitetan proizvod, bolju poziciju na tržištu te organiziraniju firmu, s toga je u radu prikazana korelacija između te tri norme.

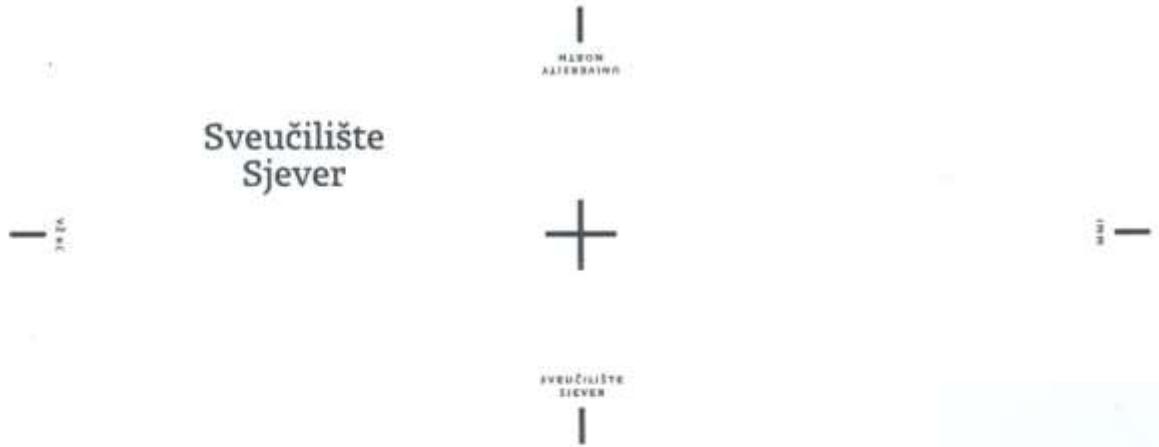
Eksperimentalnim dijelom rada detaljnije je prikazan postupak primjene poglavlja Zavarivanje, vrlo je bitno imati dobre koordinatori zavarivanja koji pripremaju WPS liste prema kojima se dalje izvode postupci zavarivanja konstrukcija.

Može se zaključiti da je pravilna primjena norme vrlo važna u osiguranju kvalitete proizvoda, jer kvalitetne proizvode u konačnici tržište lako prepozna. Uz kvalitetan proizvod na tržištu uspjeh ne bi smio izostati.

U Varaždinu, _____

Potpis

8. Suglasnost



IZJAVA O AUTORSTVU

I SUGLASNOST ZA JAVNU OBJAVU

Završni/diplomski rad isključivo je autorsko djelo studenta koji je isti izradio te student odgovara za istinitost, izvornost i ispravnost teksta rada. U radu se ne smiju koristiti dijelovi tudihih radova (knjiga, članaka, doktorskih disertacija, magisterskih radova, izvora s interneta, i drugih izvora) bez navođenja izvora i autora navedenih radova. Svi dijelovi tudihih radova moraju biti pravilno navedeni i citirani. Dijelovi tudihih radova koji nisu pravilno citirani, smatraju se plagijatom, odnosno nezakonitim prisvajanjem tuđeg znanstvenog ili stručnoga rada. Sukladno navedenom studenti su dužni potpisati izjavu o autorstvu rada.

Ja, Jurica Semenić (ime i prezime) pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da sam isključivi autor/ica završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom Nacionalne i sveučilišne knjižnice na primjer: Ime i Prezime autora (upisati naslov) te da u navedenom radu nisu na nedozvoljeni način (bez pravilnog citiranja) korišteni dijelovi tudihih radova.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Semenić
(vlastoručni potpis)

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju završne/diplomske radove sveučilišta su dužna trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih/diplomskih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Završni radovi istovrsnih umjetničkih studija koji se realiziraju kroz umjetnička ostvarenja objavljaju se na odgovarajući način.

Ja, Jurica Semenić (ime i prezime) neopozivo izjavljujem da sam suglasan/na s javnom objavom završnog/diplomskog (obrisati nepotrebno) rada pod naslovom Nacionalne i sveučilišne knjižnice na primjer: Ime i Prezime autora (upisati naslov) čiji sam autor/ica.

Student/ica:
(upisati ime i prezime)

Semenić
(vlastoručni potpis)

9. Literatura

- [1] <http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/kvaliteta>, dostupno 30.05.2016.
- [2] HZN: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija - 1.dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)
- [3] D. Markulak, I. Bajkovec: izvedba čeličnih konstrukcija prema europskim normama, Osijek, 2011.
- [4] HZN: Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija - 2.dio: Tehnički zahtjevi za čelične konstrukcije (EN 1090-2:2000/+A1:2011)
- [5] https://www.sfsb.hr/kth/zavar/tii/pod_pos.html, dostupno 25.05.2016.
- [6] <http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/izdvojeno/126-oznaka-ce>,dostupno 27.05.2016.
- [7] http://www.bureauveritas.hr/services+sheet/iso_9001, dostupno 30.05.2016.
- [8] <http://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/tii/poloz.pdf>, dostupno 07.06.2016.
- [9] <https://www.fsb.unizg.hr/kziha/shipconstruction/main/trgovbrod/8zavarivanje.pdf>,
dostupno 07.06.2016.
- [10] <http://www.dtzi.hr/upload/pdf/4.%20SEMINAR/2.%20RAD.pdf>, dostupno 12.06.2016.
- [11] <http://www.ezg.hr/proizvodi/wire/EZSG2.html>, dostupno 07.06.2016.
- [12] <http://www.messer.hr/products/castolin/tabzavrez.pdf>, dostupno 11.06.2016.

Popis slika

Slika 3.1 Primjeri izreza [4].....	28
Slika 3.2 Podjela postupaka zavarivanja [5].....	31
Slika 3.3. Razlike u debljini između sastavnih dijelova zajedničkog spoja [4].....	34
Slika 4.1 CE oznaka [6].....	42
Slika 4.2 Primjer CE označavanja informacija o svojstvima proizvoda prema svojstvima materijala i geometrijskim podacima [4].....	44
Slika 4.3 Primjer CE označavanja informacija o vrijednostima čvrstoće komponenata [4]	45
Slika 4.4 Primjer CE označavanja informacija komponenti proizvedenih prema navedenim specifikacijama komponenti [4]	46
Slika 4.5 Primjer CE označavanja informacija o vrijednostima čvrstoće komponenata iz narudžbe kupca [4]	47
Slika 5.1 Zahtjevi norme HRN EN 1090 na primjeru firme RŽV Čakovec d.o.o.	52
Slika 5.2 Radna uputa za proces nabave iz firme RŽV Čakovec d.o.o.	53
Slika 5.3 Sadržaj radne upute za Zavarivanje (RŽV Čakovec d.o.o.)	54
Slika 5.4 Sadržaj radne upute za Mehaničko spajanje (RŽV Čakovec d.o.o.)	55
Slika 6.1 Položaji zavarivanja [8].....	58
Slika 6.2 Nacrt konstrukcije krova Sanduka C1/C2	59
Slika 6.3 WPS lista K03/2014 (Prva strana).....	62
Slika 6.4 WPS lista K03/2014 (Druga strana)	63
Slika 6.5 WPS lista K28/2014 (Prva strana).....	64
Slika 6.6 WPS lista K28/2014 (Druga strana)	65
Slika 6.7 WPS lista K02/2014 (Prva strana).....	66
Slika 6.8 WPS lista K02/2014 (Druga strana)	67
Slika 6.9 Princip MAG zavarivanja (Shema) [10]	68
Slika 6.10 Uređaji za zavarivanje u firmi RŽV Čakovec	69
Slika 6.11 Specifikacija žice za zavarivanje [11]	70
Slika 6.12 Tablica zaštitnih plinova proizvođača Messer [12].....	71
Slika 6.13 Skladištenje boca sa zaštitnim plinovima.....	72
Slika 6.14 Atest zavarivača za položaj PF – vertikalno prema gore	73
Slika 6.15 Atest zavarivača za položaj PA - vodoravni.....	74
Slika 6.16 Kutni spoj kod zavarivanja konstrukcije krova Sanduka C1/C2 (Skica)	76
Slika 6.17 Sučevni spoj prema WPS listi K28/2014 (Skica).....	78
Slika 6.18 Sučevni spoj prema WPS listi K02/2014 (Skica).....	78

Slika 6.19 Ispitna lista nerazornih ispitivanja zavarenih spojeva za konstrukciju krova Sanduka C1/C2.....	79
Slika 6.20 Konstrukcija krova nakon zavarivanja	80
Slika 6.21 Konstrukcija krova nakon primjene AKZ	80
Slika 6.22 Konačna konstrukcija vagona (Modul C)	81
Slika 6.23 Primjena izrađene konstrukcije vagona.....	82

Popis tablica

Tablica 2.1. Zadaci za stalni nadzor [2].....	19
Tablica 2.2 Intervali rutinskog nadzora [2]	19
Tablica 3.1. Klase izvedbe.....	22
Tablica 3.2 Norme proizvoda za nehrđajuće čelike [4].....	25
Tablica 3.3 Norme proizvoda za dodatne materijale kod zavarivanje [4]	26
Tablica 3.4 Veza između normi HRN EN 1090 i EN ISO 3834	29
Tablica 4.1 Popis svojstava koje je potrebno navesti u izjavi o svojstvima	44
Tablica 5.1 Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001 (prvi dio tablice)	50
Tablica 5.2 Korelacija normi HRN EN 1090, EN ISO 3834 i ISO 9001 (drugi dio tablice)	51

Prilozi

Prilog ovog završnog rada su geometrijske tolerancije, sastoje se od dva dijela, prvi dio Bitne tolerancije i drugi dio Funkcionalne tolerancije. Sljedeće tablice preuzete su iz norme HRN EN 1090-2. [4]

D.1 Bitne tolerancije

Aneks D (normativni)


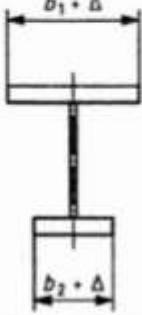



Geometrijske tolerancije

D.1 Bitne tolerancije

Dopuštena odstupanja za bitne tolerancije navedene su u tablicama:

- D.1.1: Bitne proizvodne tolerancije – Zavareni profili
- D.1.2: Bitne proizvodne tolerancije – Hladno oblikovani profili sa prešom
- D.1.3: Bitne proizvodne tolerancije – Prirubnice zavarenih profila
- D.1.4: Bitne proizvodne tolerancije – Prirubnice zavarenih kutijastih profila
- D.1.5: Bitne proizvodne tolerancije – Rebraste ukrute profila ili kutijastih profila
- D.1.6: Bitne proizvodne tolerancije – Ukraćena oplata
- D.1.7: Bitne proizvodne tolerancije – Hladno oblikovani profilirani limovi
- D.1.8: Bitne proizvodne tolerancije – Rupe za spojne elemente, utori i rezani rubovi
- D.1.9: Bitne proizvodne tolerancije – Cilindrične i konične ljske
- D.1.10: Bitne proizvodne tolerancije – Rešetkaste komponente
- D.1.11: Bitne proizvodne tolerancije – Stupovi jednokatnih zgrada
- D.1.12: Bitne proizvodne tolerancije – Višekatni stupovi
- D.1.13: Bitne proizvodne tolerancije – Krajnja uležištenja punog kontakta
- D.1.14: Bitne proizvodne tolerancije – Tornjevi i jarboli
- D.1.15: Bitne proizvodne tolerancije – Grede izložene savijanju i komponente izložene kompresiji

D.1.1 Bitna proizvodna odstupanja - Zavareni profili

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Visina: 	Ukupna visina h :	$\Delta = -h/50$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
2	Širina zona profila: 	Širina $b = b_1$ ili b_2 :	$\Delta = -b/100$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
3	Pravokutnost kod nosača: 	Okomitost rebra kod nosača, za komponente bez ležajnih ukruta:	$\Delta = \pm h/200$ ali $ \Delta \geq t_w$ (t_w = deblijina rebra)
4	Zakrivljenosti ploče: 	Odstupanje Δ po visini ploče b :	$\Delta = \pm b/200$ ako je $b/t \leq 80$ $\Delta = \pm b\sqrt{16\ 000 t}$ ako je $80 < b/t \leq 200$ $\Delta = \pm b/80$ ako je $b/t > 200$ ali $ \Delta \geq t$ (t = deblijina ploče)
5	Iskrivljenost rebra: 	Odstupanje Δ na izmjerenoj dužini L jednaka je visini ploče b (vidi (4)):	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq t$ (t = deblijina ploče)

<p>6</p> <p>Valovitost rebra:</p> <p>L</p> <p>Δ</p> <p>1</p>	<p>Odstupanje Δ na izmjerenoj dužini L jednako je visini ploče b: (vidjeti (4)):</p>	$\Delta = \pm b/100$ <p>ali $\Delta \geq t$ (t = debljina ploče)</p>
Legenda		
1 izmjerena dužina NAPOMENA Oznake kao $ \Delta = \pm d/100$, ali $ \Delta \geq t$ znači da je vrijednost $ \Delta $ veća od $d/100$ i t .		

D.1.2 Bitne proizvodne tolerancije - Hladno oblikovani profili prešanjem

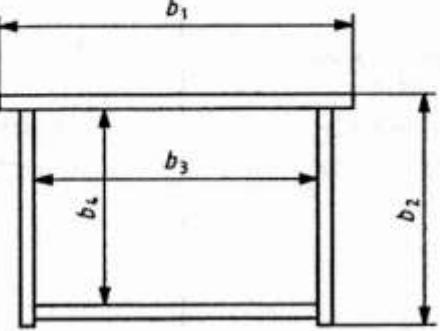
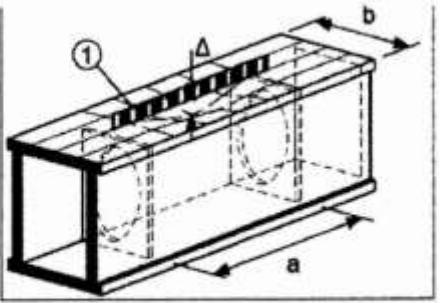
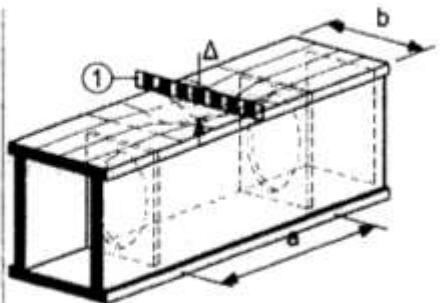
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Bazna širina elementa: 	Širina A između pregiba:	$-\Delta = A / 50$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
2	Vanjska visina stranice elementa: 	Širina B između pregiba i slobodnog ruba:	$-\Delta = B / 80$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
3	Pravocrtnosti za komponente koje se koriste nepričvršćene: 	Odstupanje Δ od pravocrtnosti	$\Delta = \pm L / 750$

D.1.3 Bitne proizvodne tolerancije - Prirubnice zavarenih profila

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Distorzija prirubnice na sekciji 1 profila:	Distorzija Δ na izmjerenoj dužini L gdje je L =širina prirubnice b	$\Delta = \pm b/150$ ako je $b/t \leq 20$ $\Delta = \pm b^2/(3000 t)$ ako je $b/t > 20$ t = debљina prirubnice
2	Valovitost (udubljenje) prirubnice na sekciji 1 profila:	Distorzija Δ na izmjerenoj dužini L gdje L =širina prirubnice b	$\Delta = \pm b/150$ ako je $b/t \leq 20$ $\Delta = \pm b^2/(3000 t)$ ako je $b/t > 20$ t = debљina prirubnice
3	Pravocrtnosti za komponente koje se koriste nepričvršćene:	Odstupanje Δ od pravocrtnosti	$\Delta = \pm L / 750$



Legenda
1 izmjerena dužina

D.1.4 Bitne proizvodne tolerancije - Stranica zavarenih kutijastih profila

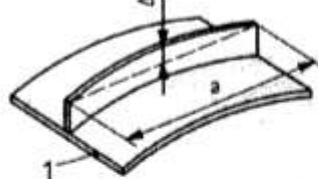
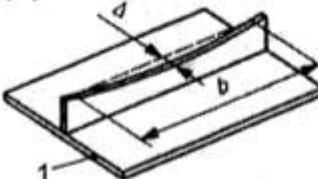
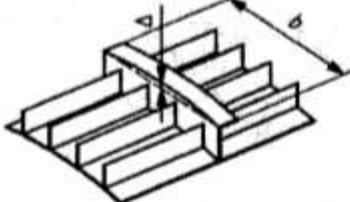
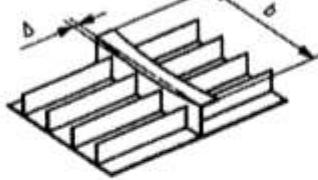
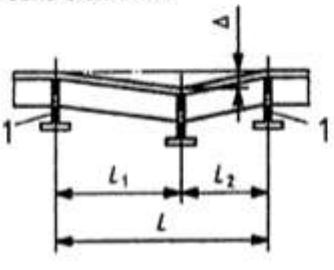
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Dimenzije sekcije: 	Unutarnje ili vanjske dimenzije: gdje je: $b = b_1, b_2, b_3 \text{ ili } b_4$	- $\Delta = b/100$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
2	Izvan ravninski nedostaci plošnih nosača između rebra i ukruta, opći slučaj: 	Distorzija Δ okomito na ravninu ploče: ako je $a \leq 2b$: ako je $a > 2b$:	$\Delta = \pm a/250$ $\Delta = \pm b/125$
3	Izvan ravninski nedostaci plošnih nosača između rebra i ukruta (posebni slučajevi s kompresijom u poprečnom smjeru – opći slučaj primjenjuje se osim ako se ovaj slučaj navodi): 	Distorzija Δ okomito na ravninu nosača: ako je $b \leq 2a$: ako je $b > 2a$:	$\Delta = \pm b/250$ $\Delta = \pm a/125$

D.1.5 Bitne proizvodne tolerancije – Rebraste ukrute profila ili kutijastih profila

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pravocrtnost u ravnini:	Odstupanje Δ od pravocrtnosti u ravnini prema rebru:	$\Delta = \pm b/250$ ali $ \Delta \geq 4 \text{ mm}$
2	Izvanravninska pravocrtnost:	Odstupanje Δ od pravocrtnosti normalno u ravnini rebra:	$\Delta = \pm b/500$ ali $ \Delta \geq 4 \text{ mm}$
3	Pozicija rebrastih ukruta:	Udaljenost od željene pozicije:	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
4	Pozicija rebrastih ukruta na osloncima:	Udaljenost od željene pozicije:	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$

5	<p>Ekcentričnost rebrastih ukruta:</p>  <p>Ekcentričnost između dvije ukrute:</p>	$\Delta = \pm t_w/2$
6	<p>Ekcentričnost rebrastih ukruta na osloncima:</p>  <p>Ekcentričnost između dvije ukrute:</p>	$\Delta = \pm t_w/3$
<p>NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm d/100$, ali $\Delta \geq 5$ mm znači da je Δ veće od $d/100$ i 5 mm.</p>		

D.1.6 Bitne proizvodne tolerancije - Ukručena oplata

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pravocrtnost ukruta: uzdužne ukrute na po dužini ukućene ploče:	Odstupanje Δ okomito na ploču: 	$\Delta = \pm a/400$
2	Legenda 1 ploča	Odstupanje Δ paralelno na ploču mjereno u odnosu na izmjerenu dužinu koja je jednaka širini ploče: 	$\Delta = \pm b/400$
3	Pravocrtnost ukruta: Poprečne ukrute u poprečnoj i uzdužnoj ukućenoj ploči:	Odstupanje Δ okomito na ploču: 	Manje od: $\Delta = \pm a/400$ ili $\Delta = \pm b/400$
4	Legenda 1	Odstupanje Δ paralelno na ploču: 	$\Delta = \pm b/400$
5	Razine poprečnih okvira u ukućenoj ploči: Legenda 1 poprečni element	Razina u odnosu na susjedne poprečne elemente: 	$\Delta = \pm L / 400$

D.1.7 Bitne proizvodne tolerancije - Hladno oblikovani profilirani limovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Plosnatost neukrućene ili ukrućene prirubnice ili rebara:	Odstupanje Δ od plosnatosti zadanog ravnog elementa	$\Delta \leq \pm b/50$
2	Zakrivljenost rebara ili prirubnice:	Odstupanje Δ od zamišljenog oblika rebara ili prirubnice od krivulje širine b (više od)	$\Delta \leq \pm b/50$

D.1.8 Bitne proizvodne tolerancije – Rupe (provrti) za spojne elemente, utori i rezani rubovi

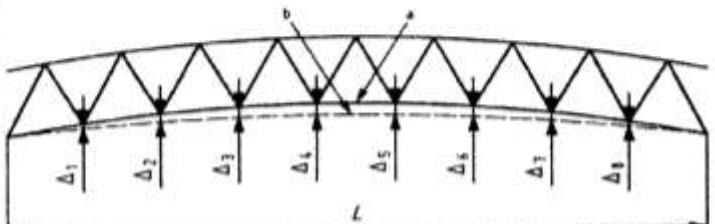

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pozicije rupa (provrta) za spojne elemente:	Odstupanje Δ od simetrale pojedinog provrta od njegove zadane pozicije unutar skupa provrta:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$
2	Pozicija provrta za spojne elemente:	Odstupanje Δ u razmaku a između pojedinačnog provrta i rezanog kraja:	$-\Delta = 0$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
3	Pozicija skupa provrta:	Odstupanje Δ skupa provrta od zadane pozicije:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$

D.1.9 Bitne proizvodne tolerancije - Cilindrične i konične ljsuske

Br.	Kriteriji i detalji																							
1	<p>Odstupanje od kružnosti</p> <p>a) izduženost</p> <p>b) nesimetričnost</p>	<p>Razlika između najveće i najmanje vrijednosti izmjerjenog unutarnjeg promjera, u odnosu na nominalni unutarnji promjer:</p> $\Delta = \frac{(d_{\max} - d_{\min})}{d_{\text{nom}}}$ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tolerancije</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Dopušteno odstupanje Δ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promjer</td><td>$d \leq 0,50 \text{ m}$</td><td>$0,50 \text{ m} < d < 1,25 \text{ m}$</td><td>$d \geq 1,25 \text{ m}$</td></tr> <tr> <td>Razred A</td><td>$\Delta = \pm 0,014$</td><td>$\Delta = \pm [0,007 + 0,0093 (1,25 - d)]$</td><td>$\Delta = \pm 0,007$</td></tr> <tr> <td>Razred B</td><td>$\Delta = \pm 0,020$</td><td>$\Delta = \pm [0,010 + 0,0133 (1,25 - d)]$</td><td>$\Delta = \pm 0,010$</td></tr> <tr> <td>Razred C</td><td>$\Delta = \pm 0,030$</td><td>$\Delta = \pm [0,015 + 0,0200 (1,25 - d)]$</td><td>$\Delta = \pm 0,015$</td></tr> </tbody> </table> <p>NAPOMENA d je nominalni unutarnji promjer d_{nom} u metrima.</p>	Tolerancije			Dopušteno odstupanje Δ			Promjer	$d \leq 0,50 \text{ m}$	$0,50 \text{ m} < d < 1,25 \text{ m}$	$d \geq 1,25 \text{ m}$	Razred A	$\Delta = \pm 0,014$	$\Delta = \pm [0,007 + 0,0093 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,007$	Razred B	$\Delta = \pm 0,020$	$\Delta = \pm [0,010 + 0,0133 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,010$	Razred C	$\Delta = \pm 0,030$	$\Delta = \pm [0,015 + 0,0200 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,015$
Tolerancije																								
Dopušteno odstupanje Δ																								
Promjer	$d \leq 0,50 \text{ m}$	$0,50 \text{ m} < d < 1,25 \text{ m}$	$d \geq 1,25 \text{ m}$																					
Razred A	$\Delta = \pm 0,014$	$\Delta = \pm [0,007 + 0,0093 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,007$																					
Razred B	$\Delta = \pm 0,020$	$\Delta = \pm [0,010 + 0,0133 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,010$																					
Razred C	$\Delta = \pm 0,030$	$\Delta = \pm [0,015 + 0,0200 (1,25 - d)]$	$\Delta = \pm 0,015$																					
2	<p>Zamaknutost:</p> <p>Neželjena ekcentričnost ploče na horizontalnom spoju.</p> <p>Na promjer debljine ploče, željeni dio ekscentričnosti nije uključen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerancije</th> </tr> <tr> <th>Razred</th><th>Dozvoljeno odstupanje Δ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Razred A</td><td>$\Delta = \pm 0,14 t$ ali $\Delta \leq 2 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>Razred B</td><td>$\Delta = \pm 0,20 t$ ali $\Delta \leq 3 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>Razred C</td><td>$\Delta = \pm 0,30 t$ ali $\Delta \leq 4 \text{ mm}$</td></tr> </tbody> </table> <p>Na promjeni debljine ploče:</p> $t = (t_1 + t_2)/2$ $\Delta = \theta_{\text{tot}} - \theta_{\text{int}}$ <p>gdje je:</p> <ul style="list-style-type: none"> t_1 veća debljina; t_2 manja debljina. 	Tolerancije		Razred	Dozvoljeno odstupanje Δ	Razred A	$\Delta = \pm 0,14 t$ ali $ \Delta \leq 2 \text{ mm}$	Razred B	$\Delta = \pm 0,20 t$ ali $ \Delta \leq 3 \text{ mm}$	Razred C	$\Delta = \pm 0,30 t$ ali $ \Delta \leq 4 \text{ mm}$												
Tolerancije																								
Razred	Dozvoljeno odstupanje Δ																							
Razred A	$\Delta = \pm 0,14 t$ ali $ \Delta \leq 2 \text{ mm}$																							
Razred B	$\Delta = \pm 0,20 t$ ali $ \Delta \leq 3 \text{ mm}$																							
Razred C	$\Delta = \pm 0,30 t$ ali $ \Delta \leq 4 \text{ mm}$																							
3	<p>Legenda</p> <p>1 željena geometrija spoja</p> <p>Udubljenja (mala ulegnuća):</p> <ol style="list-style-type: none"> Meridijalno: $L = 4 (rt)^{0,5}$ Radikalno (izmjereni polujer = r): $L = 4 (rt)^{0,5}$ $L = 2,3 (h^2 rt)^{0,25}$ ali $L \leq r$ gdje je h aksijalna duljina segmenta ljske Dodatno, kroz zavare: $L = 25 t$ ali $L \leq 500 \text{ mm}$ <p>NAPOMENA Na promjeni debljine: $t = t_2$</p> <p>Legenda</p> <p>1 prema unutra</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerancije</th> </tr> <tr> <th>Razred</th><th>Dopušteno odstupanje Δ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Razred A</td><td>$\Delta = \pm 0,006 L$</td></tr> <tr> <td>Razred B</td><td>$\Delta = \pm 0,010 L$</td></tr> <tr> <td>Razred C</td><td>$\Delta = \pm 0,016 L$</td></tr> </tbody> </table>	Tolerancije		Razred	Dopušteno odstupanje Δ	Razred A	$\Delta = \pm 0,006 L$	Razred B	$\Delta = \pm 0,010 L$	Razred C	$\Delta = \pm 0,016 L$												
Tolerancije																								
Razred	Dopušteno odstupanje Δ																							
Razred A	$\Delta = \pm 0,006 L$																							
Razred B	$\Delta = \pm 0,010 L$																							
Razred C	$\Delta = \pm 0,016 L$																							

NAPOMENA Sukladno proizvodnoj toleranciji za razred kvalitete prema EN1993-1-6, Razred A = Odličan, Razred B = Visoki i Razred C = Normalan.

D.1.10 Bitne proizvodne tolerancije - Rešetkaste komponente

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pravocrtnost i zakrivljenost:	 <p>Diagram illustrating the measurement of deflections (Δ_i) along a truss panel of length L. The panel is shown in two states: its true curved shape (stvarna zakrivljenost) and its desired straight shape (željena zakrivljenost). Deflections are measured at points a, b, c, and d.</p>	 <p>Diagram showing the permissible deviation Δ for a truss panel of length L. The deviation is defined as the difference between the true deflection and the desired deflection at any point, with three specific deviations labeled Δ_1, Δ_2, and Δ_3.</p>
	NAPOMENA Odstupanja izmjerena nakon zavarivanja, s komponentom koja leži na toj strani.		
	Legenda	Odstupanje kod svake točke panela, u odnosu na ravnu crtu – ili prema željenoj zakrivljenosti krivulje.	$\Delta = \pm L/500$ ali $ \Delta \geq 12 \text{ mm}$
2	Pravocrtnost pričvrsnih komponenata:	Odstupanje pričvrsne dužine L_1 od pravocrtnosti:	$\Delta = \pm L_1/750$ ali $ \Delta \geq 6 \text{ mm}$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm L/500$, ali $ \Delta \geq 12 \text{ mm}$ znači da je $ \Delta $ veće od $L/500$ i 6 mm .			



D.1.11 Bitne montažne tolerancije - Stupovi jednokatnih zgrada

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Nagib stupova jednokatnih zgrada:	Ukupni nagib na visini kata h :	$\Delta = \pm h/300$
2	Nagib jednokatnih stupova u portalnim (nosečim) okvirima građevina:	Prosječni nagib svih stupova u istom okviru: [Za dva stupa: $\Delta = (\Delta_1 + \Delta_2)/2$]	$\Delta = \pm h/500$
3	Nagib bilo kojeg stupa koji podupire postolje krana:	Nagib od razine poda do ležaja kranskog nosača:	$\Delta = \pm h/1000$
4	Pravocrtnost jednokatnog stupa:	Pozicija stupa u planu, u odnosu na ravnu liniju između pozicijskih točki na vrhu i dnu: - općenito - konstrukcijski šupljii profili	$\Delta = \pm h/750$ $\Delta = \pm h/750$

D.1.12 Bitne proizvodne tolerancije - Višekatni stupovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pozicija na razini svakog kata, u odnosu na baznu razinu:	Pozicija stupa u planu, na svakom katu u odnosu na okomitu liniju kroz njegovo središte na temeljnoj razini:	$\Delta = \pm \sum h / (300\sqrt{n})$
2	Nagib stupa, između susjednih katova:	Pozicija stupa u planu, u odnosu na okomitu liniju kroz njegovo središte na sljedećem nižem katu:	$\Delta = \pm h / 500$
3	Pravocrtnost kontinuiranog stupa između susjednih katova:	Pozicija stupa u planu, u odnosu na ravnu liniju između pozicijskih točki na razinama susjednih katova:	$\Delta = \pm h / 750$
4	Pravocrtnost spojenog stupa između susjednih katova:	Pozicija stupa u planu na spoju, u odnosu na ravnu liniju između pozicijskih točki kod susjednih katova:	$\Delta = \pm s / 750$ gdje je $s \leq h/2$
NAPOMENA Tablica D.1.12 višekatni stupovi primjenjuju se na stupove koji su kontinuirani preko više od jednog kata. Tablica D.1.11 odnosi se na stupove visine kata za višekatne zgrade.			

D.1.13 Bitne proizvodne tolerancije – Krajnji ležajevi punog kontakta

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	 	Lokalna kutna neporavnatost $\Delta\theta$ koja se događa istovremeno kao i razmak Δ na mjestu "X"	$\Delta\theta = \pm 1/500$ radijana gdje je: <ul style="list-style-type: none"> • $\Delta = 0,5$ mm preko barem dvije trećine površine, i • $\Delta = 1,0$ mm maksimalno lokalno

D.1.14 Bitne proizvodne tolerancije - Tornjevi i nosači

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pravocrtnost nogu i pojasnice nosača:	Pravocrtnost dijela (L) između pozicija spojeva.	$L/1000$
2	Glavne dimenzije križne sekcije nosača i oslonca:	Panel < 1000 mm: Panel ≥ 1000 mm:	$\Delta = \pm 3$ mm $\Delta = \pm 5$ mm
3	Pozicija središte komponenata oslonaca na spojevima:	Pozicija u odnosu na željenu poziciju	$\Delta = \pm 3$ mm
4	Poravnatost (položaj) središta nožnih komponenti u nožnom spajaju:	Relativna pozicija dva dijela noge	$\Delta = \pm 2$ mm
5	Okomitost nosača:	Odstupanje od okomitosti linije između bilo koje dvije točke na željenoj okomitoj osi konstrukcije, kada su izmjereni u uvjetima bez vjetra	$\Delta = \pm 0,05\%$ ali $ \Delta \geq 5$ mm
6	Okomitost tornja:		$\Delta = \pm 0,10\%$ ali $ \Delta \geq 5$ mm
7	Uvijanje Δ preko cijekupne visine konstrukcije [vidi NAPOMENU 1]:	Konstrukcija < 150 m: Konstrukcija ≥ 150 m:	$\Delta = \pm 2,0^\circ$ $\Delta = \pm 1,5^\circ$
8	Uvijanje Δ između susjednih razina konstrukcije [vidi NAPOMENU 1]:	Konstrukcija < 150 m: Konstrukcija ≥ 150 m:	$\Delta = \pm 0,10^\circ$ za svaku 3 metra $\Delta = \pm 0,05^\circ$ za svaku 3 metra

NAPOMENA 1 Ovaj kriterij uvijanja ne primjenjuju se na tornjeve s trajnim lateralnim (bočnim) opterećenjem.

NAPOMENA 2 Oznake kao $|\Delta| = 0,10\%$, ali $|\Delta| \geq 5$ mm znači da je $|\Delta|$ veće od $0,10\%$ i 5 mm.

D.1.15 Bitne proizvodne tolerancije - Grede podložne savijanju i dijelovi podložni kompresiji

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Pravokutnost greda izloženih savijanju i komponenata izloženih kompresiji ako su nepričvršćene	Odstupanje Δ od pravocrtnosti	$\Delta = L/750$



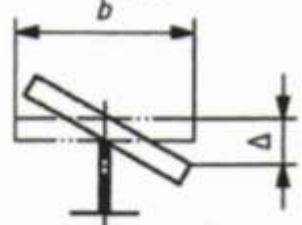

D.2 Funkcionalne tolerancije

D.2 Funkcionalne tolerancije

Dopuštena odstupanja za funkcionalne tolerancije su u tablicama:

- D.2.1: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Zavareni profili
- D.2.2: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Prešanjem hladno oblikovani profili
- D.2.3: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Prirubnice (pojasnica) zavarenih profila
- D.2.4: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Zavarene kutijaste sekcije (profili)
- D.2.5: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Rebra zavarenih profila ili kutijastih sekcija
- D.2.6: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Rebraste ukrute zavarenih profila ili kutijastih sekcija
- D.2.7: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Komponente
- D.2.8: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Provrti za spojne elemente, utori i rezani rubovi
- D.2.9: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Spojevi stupova i temeljne ploče
- D.2.10: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Rešetkaste komponente
- D.2.11: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Ukrucene ploče
- D.2.12: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Tornjevi i nosači
- D.2.13: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Hladno oblikovani profilirani limovi
- D.2.14: Funkcionalne proizvodne tolerancije — Mosne konstrukcije
- D.2.15: Funkcionalne montažne tolerancije — Mostovi
- D.2.16: Funkcionalne montažne tolerancije — Kolne mosne ploče (list 1/3)
- D.2.17: Funkcionalne montažne tolerancije — Kolne mosne ploče (list 2/3)
- D.2.18: Funkcionalne montažne tolerancije — Kolne mosne ploče (list 3/3)
- D.2.19: Funkcionalne proizvodne i montažne tolerancije — Kranske grede i tračnice
- D.2.20: Funkcionalna tolerancije — Betonski temelji i oslonci
- D.2.21: Funkcionalne montažne tolerancije — Kranske staze
- D.2.22: Funkcionalne montažne tolerancije — Pozicije stupova
- D.2.23: Funkcionalne montažne tolerancije — Stupovi jednokatnih zgrada
- D.2.24: Funkcionalne montažne tolerancije — Višekatni stupovi
- D.2.25: Funkcionalne montažne tolerancije — Zgrade
- D.2.26: Funkcionalne montažne tolerancije — Grede u zgradama
- D.2.27: Funkcionalne montažne tolerancije — Krovni lim projektiran kao napregnuta površina
- D.2.28: Funkcionalne montažne tolerancije — Profilirani čelični limovi


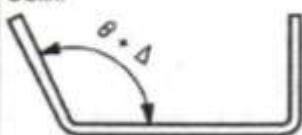
D.2.1 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Zavareni profili

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Visina:	 <p>Ukupna visina h: $h \leq 900\text{mm}$ $900 < h \leq 1800\text{ mm}$ $h > 1800\text{mm}$</p>	$\Delta = \pm 3\text{ mm}$ $\Delta = \pm h/300$ $\Delta = \pm 6\text{ mm}$	$\Delta = \pm 2\text{ mm}$ $\Delta = \pm h/450$ $\Delta = \pm 4\text{ mm}$
2	Sirina pojasnice:	 <p>Širina b_1 ili b_2</p>	$+ \Delta = b/100$ ali $ \Delta \geq 3\text{ mm}$	$+ \Delta = b/100$ ali $ \Delta \geq 2\text{ mm}$
3	Ekcentričnost položaja rebara:	 <p>Pozicija rebra: - Opći slučaj - Prirubnički dijelovi u dodiru s konstrukcijskim uležištenjima</p>	$\Delta = \pm 5\text{ mm}$ $\Delta = \pm 3\text{ mm}$	$\Delta = \pm 4\text{ mm}$ $\Delta = \pm 2\text{ mm}$
4	Pravokutnost pojasnica:	 <p>Odstupanje od pravokutnosti: - Opći slučaj - Dijelovi pojasnice u dodiru s konstrukcijskim uležištenjima</p>	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq 5\text{ mm}$ $\Delta = \pm b/400$	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq 3\text{ mm}$ $\Delta = \pm b/400$
5	Ravnost pojasnica:	 <p>Odstupanje od ravnosti: - Opći slučaj - Dijelovi pojasnice u dodiru s konstrukcijskim uležištenjima</p>	$\Delta = \pm b/150$ ali $ \Delta \geq 3\text{ mm}$ $\Delta = \pm b/400$	$\Delta = \pm b/150$ ali $ \Delta \geq 2\text{ mm}$ $\Delta = \pm b/400$

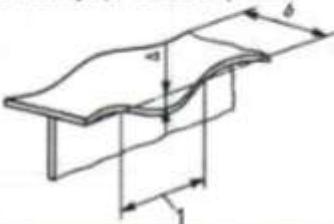
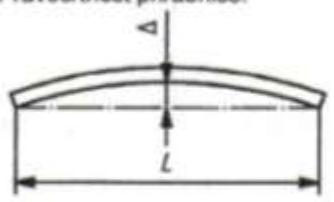
6	<p>Pravokutnost nosača:</p> <p>Okomitost rebra kod oslonca za komponente bez nosivih ukruta</p>	$\Delta = \pm h/300$ ali $ \Delta \geq 3 \text{ mm}$	$\Delta = \pm h/500$ ali $ \Delta \geq 2 \text{ mm}$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm d/100$, ali $ \Delta \geq 5 \text{ mm}$ znači da je $ \Delta $ veće od $d/100$ i 5 mm.			

D.2.2 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Prešom hladno oblikovani profili

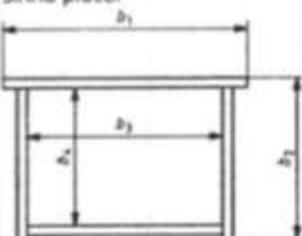


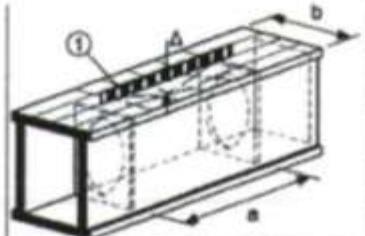
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Unutarnja širina elementa:	<p>Širina A između savijenih rubova: $t < 3 \text{ mm}$: Širina $< 7 \text{ m}$ $t \geq 3 \text{ mm}$: Širina $\geq 7 \text{ m}$</p>	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$ $\Delta = -3 \text{ mm} / +5 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 5 \text{ mm}$ $\Delta = -5 \text{ mm} / +9 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta = -2 \text{ mm} / +4 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 3 \text{ mm}$ $\Delta = -3 \text{ mm} / +6 \text{ mm}$
2	Širina stranice elementa:	<p>Širina B između mesta savijanja i slobodnog ruba: - savinuti rub: $t < 3 \text{ mm}$ $t \geq 3 \text{ mm}$ - Odsjećeni rub: $t < 3 \text{ mm}$ $t \geq 3 \text{ mm}$</p>	$\Delta = -3 \text{ mm} / +6 \text{ mm}$ $\Delta = -5 \text{ mm} / +7 \text{ mm}$ $\Delta = -2 \text{ mm} / +5 \text{ mm}$ $\Delta = -3 \text{ mm} / +6 \text{ mm}$	$\Delta = -2 \text{ mm} / +4 \text{ mm}$ $\Delta = -3 \text{ mm} / +5 \text{ mm}$ $\Delta = -1 \text{ mm} / +3 \text{ mm}$ $\Delta = -2 \text{ mm} / +4 \text{ mm}$
3	Ravnost:	<p>Konveksnost ili konkavnost</p>	$\Delta = \pm D/50$	$\Delta = \pm D/100$

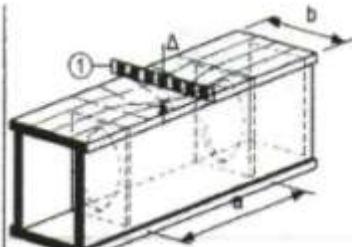
4	Polumjer savijanja: 	Unutarnji polumjer savijanja R	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
5	Oblik: 	Kut θ između susjednih stranica	$\Delta = \pm 3^\circ$	$\Delta = \pm 2^\circ$

D.2.3 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Prirubnice (pojasnice) zavarenih profila


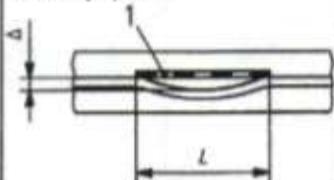

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Distorzija prirubnice i profila: 	Distorzija Δ na izmjerenoj dužini = širina prirubnice b	$\Delta = \pm b / 100$	$\Delta = \pm b / 150$
2	Udubljenost prirubnice i profila 	Distorzija Δ na izmjerenoj dužini = širina prirubnice b	$\Delta = \pm b / 100$	$\Delta = \pm b / 150$
3	Pravocrtnost prirubnice: 	Odstupanje Δ od pravocrtnosti	$\Delta = \pm L / 750$	$\Delta = \pm L / 1000$
Legenda				
1 izmjerena duljina				




D.2.4 Funkcionalne proizvodne tolerancije – Zavarene kutijaste sekcije

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ		
			Razred 1	Razred 2	
1	Širine ploče:	 <p>Odstupanje u unutarnjim ili vanjskim dimenzijama: $b \leq 900 \text{ mm}$ $900 \text{ mm} < b \leq 1800 \text{ mm}$ $b > 1800 \text{ mm}$ gdje je $b = b_1, b_2, b_3 \text{ ili } b_4$</p>	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$ $\Delta = \pm b/300$ $\Delta = \pm 6 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta = \pm b/450$ $\Delta = \pm 4 \text{ mm}$	
2	Uvijanje:	 <p>Ukupno odstupanje Δ na komadu duljine L</p>	$\Delta = \pm L/700$ ali $4 \text{ mm} \leq \Delta \leq 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L/1000$ ali $3 \text{ mm} \leq \Delta \leq 8 \text{ mm}$	
3	Pravokutnost:	 <p>Razlika Δ između dimenzija dijagonala kod pregradnih pozicija: $\Delta = d_1 - d_2$</p>	$\Delta = (d_1 + d_2)/400$ ali $\Delta \geq 6 \text{ mm}$	$\Delta = (d_1 + d_2)/600$ ali $\Delta \geq 4 \text{ mm}$	
		<p>Gdje se d_1 i d_2 znatno razlikuju: $\Delta = (d_1 - d_2)_{\text{stvarno}} - (d_1 - d_2)_{\text{zeljeno}}$</p>			
4	Izvanravninski nedostaci plošnih nosača između rebra i ukruta, opći slučaj:	 <p>Legenda: 1 duljina do ravnog dijela a</p>	Distorzija Δ okomita na ravninu ploče: ako je $a \leq 2b$ ako je $a > 2b$	$\Delta = \pm a/250$ $\Delta = \pm b/125$	$\Delta = \pm a/250$ $\Delta = \pm b/125$



	Izvanravninski nedostaci pločastih nosača između rebra i ukruta (posebni slučaj s kompresijom u poprečnom smjeru - opći slučaj se primjenjuje osim ako se ovaj slučaj navodi):			
5	 <p>Legenda 1 Duljina do ravnog dijela b</p>	Distorzija Δ okomito na ravninu nosača: ako je $b \leq 2a$ ako je $b > 2a$	$\Delta = \pm b/250$ $\Delta = \pm a/125$	$\Delta = \pm b/250$ $\Delta = \pm a/125$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm d/100$ ali $ \Delta \geq 5$ mm znači da je $ \Delta $ veće od $d/100$ i 5 mm.				







D.2.5 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Rebra zavarenih profila ili kutijastih sekcija

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Zakrivljenost rebra: 	Odstupanje Δ po visini rebra b	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq 5$ mm	$\Delta = \pm b/150$ ali $ \Delta \geq 3$ mm
2	Distorzija ploče: 	Odstupanje Δ na izmjerenoj duljini L = visina rebra b	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq 5$ mm	$\Delta = \pm b/150$ ali $ \Delta \geq 3$ mm
3	Udubljenje ploče: 	Odstupanje Δ na izmjerenoj duljini L = visina rebra b	$\Delta = \pm b/100$ ali $ \Delta \geq 5$ mm	$\Delta = \pm b/150$ ali $ \Delta \geq 3$ mm
4	Nosači u obliku sača i čelijske grede (proizvedene od ploče ili toplo valjanih profila) s otvorima navedenih nominalnih promjera D	Neporavnatost položaja rebra: <ul style="list-style-type: none"> - preko debeline - preklop za otvor s nominalnim polujmerom r: $r = D/2 < 200$ mm $r = D/2 \geq 200$ mm 	$\Delta = \pm 2$ mm $\Delta = \pm r/100 \leq 5$ mm	$\Delta = \pm 2$ mm $\Delta = \pm r/100 \leq 5$ mm
Legenda 1 izmjerena duljina NAPOMENA: Oznake kao $\Delta = \pm d/100$, ali $ \Delta \geq 5$ mm znači da je $ \Delta $ veće od $d/100$ i 5 mm.				

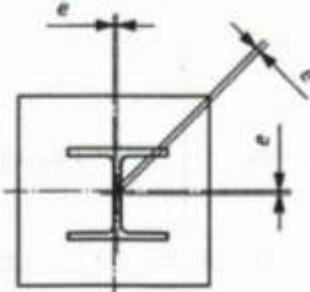
	Površine finiširane za punu nosivost: 	Razmak Δ između ruba i površine: NAPOMENA hrapavost površine naveden. Kriterij za neravnine ne smiju imati nadvišenje više od 0,5 mm.	$\Delta = 0,5 \text{ mm}$	$\Delta = 0,25 \text{ mm}$ neravnine ne smiju imati nadvišenje više od 0,25 mm.
5	Pravokutnost krajeva: 	Pravokutnost prema uzdužnoj osi: - krajevi za punu nosivost: - krajevi nisu za punu nosivost:	$\Delta = \pm D/1000$ $\Delta = \pm D/100$	$\Delta = \pm D/1000$ $\Delta = \pm D/300$ ali $ \Delta \leq 10 \text{ mm}$
6	Uvijanje: 	Ukupno odstupanje Δ na komadu duljine L : NAPOMENA 1 Za kutijaste sekcije vidi Tablicu D.2.4. NAPOMENA 2 Za konstrukcijske šupljje sekcije vidi odgovarajuću normu za proizvod.	$\Delta = \pm L/700$ ali $4 \text{ mm} \leq \Delta \leq 20 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L/1000$ ali $3 \text{ mm} \leq \Delta \leq 15 \text{ mm}$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm d/100$ ali $ \Delta \geq 5 \text{ mm}$ znači da je $ \Delta $ veće od $d/100$ i 5 mm.				

D.2.8 Funkcionalne proizvodne tolerancije -Provrti za spojne elemente, utori i rezani rubovi

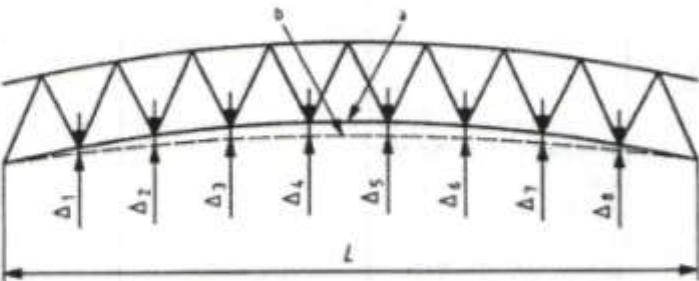
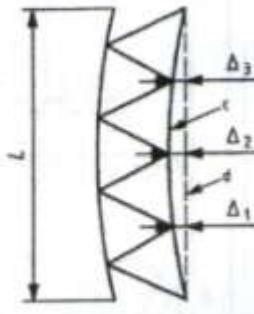
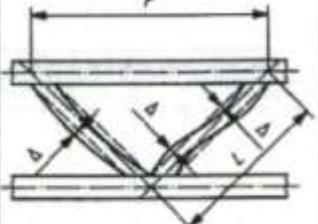
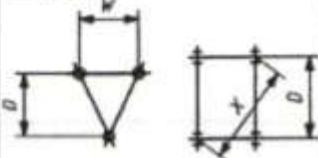
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pozicije provrta za spojne elemente: 	Odstupanje Δ od simetrale pojedinog provrta od njegove željene pozicije unutar skupa provrta:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
2	Pozicije provrta za spojne elemente: 	Odstupanje Δ na udaljenosti a između pojedine rupe i rezanog kraja:	$-\Delta = 0$ $+\Delta \leq 3 \text{ mm}$	$-\Delta = 0$ $+\Delta \leq 2 \text{ mm}$

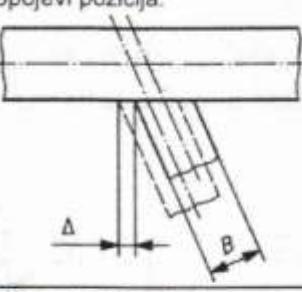
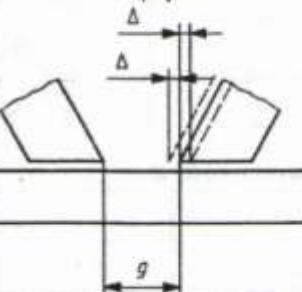
3	Pozicija skupa provrta: 	Odstupanje Δ skupa provrta od njegove željene pozicije:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
4	Razmaci između skupina provrta: 	Odstupanje Δ u razmaku c između središta skupa provrta: - opći slučaj - gdje je pojedini komad spojen s dva spojna elementa:	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
5	Zakretanje skupa provrta: 	Zakretanje Δ : - ako je $h \leq 1000 \text{ mm}$ - ako je $h > 1000 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 4 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 2 \text{ mm}$
6	Eliptičnost provrta: 	$\Delta = L_1 - L_2$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$
7	Izezi: 	Odstupanje Δ izreza i duljina: - dubina d - dubina L	$-\Delta = 0 \text{ mm}$ $+\Delta \leq 3 \text{ mm}$ $-\Delta = 0 \text{ mm}$ $+\Delta \leq 3 \text{ mm}$	$-\Delta = 0 \text{ mm}$ $+\Delta \leq 2 \text{ mm}$ $-\Delta = 0 \text{ mm}$ $+\Delta \leq 2 \text{ mm}$
8	Pravokutnost rezanih krajeva: 	Odstupanje Δ izrezanog kraja od 90°	$\Delta = \pm 0,1 t$	$\Delta = \pm 0,05 t$

D.2.9 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Spojevi stupova i temeljnih ploča

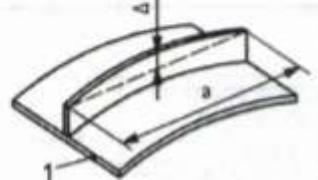
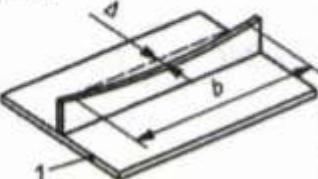
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Spoj stupa:	 Neželjena ekscentričnost e (oko bilo koje osi):	5 mm	3 mm
2	Temeljna ploča:	 Neželjena ekscentričnost e (u bilo kojem smjeru):	5 mm	3 mm

D.2.10 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Rešetkaste komponente

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pravocrtnost i zakrivljenost:	 		
	NAPOMENA	Odstupanja izmjerena nakon zavarivanja, s komponentom ravnom na toj strani.		
	Legenda			
	a stvarna zakrivljenost b željena zakrivljenost c stvarna linija d željena linija	Odstupanje kod svake točke panela, u odnosu na ravnu crtu – ili prema željenom zakrivljenju ili krivulji.	$\Delta = \pm L/500$ ali $ \Delta \geq 12 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L/500$ ali $ \Delta \geq 6 \text{ mm}$
2	Dimenzijske panela:		Odstupanje pojedinih udaljenosti p između sjecišta simetrala na točkama panela:	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
			Ukupno odstupanje Σp od pozicije točke panela:	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$
				$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$
				$\Delta = \pm 6 \text{ mm}$
3	Pravocrtnost pričvrsnih komponenata na duljini L_1 :	Odstupanje pričvrsnih komponenata od pravocrtnosti:	$\Delta = \pm L_1/500$ ali $ \Delta \geq 6 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L_1/1000$ ali $ \Delta \geq 3 \text{ mm}$
4	Dimenzijske poprečnog presjeka:		Odstupanja udaljenosti D , W i X ako je: $s \leq 300 \text{ mm}$: $300 < s < 1000 \text{ mm}$: $s \geq 1000 \text{ mm}$ NAPOMENA $s = D, W$ ili X prema potrebi.	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 5 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 10 \text{ mm}$
				$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 4 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 6 \text{ mm}$

5  <p>Spojevi pozicija:</p>	<p>Ekscentričnost (u odnosu na specificiranu ekscentričnost):</p> $\Delta = \pm (B/20 + 5) \text{ mm}$	$\Delta = \pm (B/40 + 3) \text{ mm}$
6  <p>Razmaknuti spojevi:</p>	<p>Razmak g između pričvrsnih komponenata:</p> $g \geq (t_1 + t_2) \text{ gdje su } t_1 \text{ i } t_2 \text{ debljine stjenka pričvrsnih komponenata}$	$ \Delta \leq 5 \text{ mm}$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm L/500$, ali $ \Delta \geq 6 \text{ mm}$ znači da je $ \Delta $ veće od $L/500$ i 6 mm.		


D.2.11 Funkcionalne proizvodne tolerancije -Ukrucene ploče

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pravocrtnost ukruta: Uzdužne ukrute u uzdužnim ukrucenim pločama	Odstupanje Δ okomito na ploču: 	$\Delta = \pm a/400$	$\Delta = \pm a/750$ ali $ \Delta \geq 2 \text{ mm}$
	Legenda 1 ploča	Odstupanje Δ paralelno na ploču mjereno u odnosu na izmjerenu dužinu koja je jednaka širini ploče: 	$\Delta = \pm b/400$	$\Delta = \pm b/500$

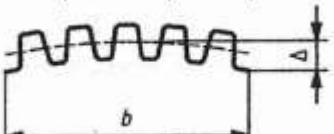
3	<p>Pravocrtnost ukruta: Poprečne ukrute u poprečno i uzdužno ukrućenim pločama</p>	<p>Odstupanje Δ okomito na ploču:</p>	<p>Manja vrijednost od:</p> $\Delta = \pm a / 400$ <p>ili</p> $\Delta = \pm b / 400$	<p>Manja vrijednost od:</p> $\Delta = \pm a / 500$ <p>ili</p> $\Delta = \pm b / 750$ <p>ali</p> $ \Delta \geq 2 \text{ mm}$
4		<p>Odstupanje Δ paralelno na ploču:</p>	$\Delta = \pm b / 400$	$\Delta = \pm b / 500$
5	<p>Razine poprečnih okvira u ukrućenoj ploči:</p> <p>Legenda 1 poprečni element</p>	<p>Razina u odnosu na susjedne poprečne elemente:</p>	$\Delta = \pm L / 400$	$\Delta = \pm L / 500$ <p>ali</p> $ \Delta \geq 2 \text{ mm}$

D.2.12 Funkcionalne proizvodne tolerancije -Tornjevi i nosači



Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Duljina komponenata:	Rezana duljina izmjerena na simetrali (ili na ugлу za kut):	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
2	Duljina ili razmak:	Ako su specificirane minimalne dimenzije:	- $\Delta = 0 \text{ mm}$ + $\Delta \leq 1 \text{ mm}$	- $\Delta = 0 \text{ mm}$ + $\Delta \leq 1 \text{ mm}$
3	Oznake za kute:	Udaljenost od kuta pete (ruba) do središte provrta:	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$
4	Pravokutnost rezanih krajeva:	Odstupanje Δ od 90° za rezani kraj:	$\Delta = \pm 0,05 t$	$\Delta = \pm 0,05 t$
5	Pravokutnost krajeva:	Pravokutnost u odnosu na uzdužnu os: <ul style="list-style-type: none"> - krajevi namijenjeni za punu nosivost: - krajevi koji nisu namijenjeni za punu nosivost: 	$\Delta = \pm D/1000$ $\Delta = \pm D/300$	$\Delta = \pm D/1000$ $\Delta = \pm D/300$
6	Površine namijenjene za punu nosivost:	Ravnost:	1 na 1500	1 na 1500
7	Pozicije provrta za spojne elemente:	Odstupanje Δ simetrale pojedinog provrta od željene pozicije unutar skupa provrta:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
8	Pozicije skupa provrta:	Odstupanje Δ skupa provrta od njegove željene pozicije:	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$

9	Razmaci između skupa provrta: 	Odstupanje Δ u razmaku c između središta skupa provrta:	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$
NAPOMENA Oznake kao $\Delta = \pm 0,10\%$, ali $ \Delta \geq 5 \text{ mm}$ znači da je $ \Delta $ veće od 10% i 5 mm .				

D.2.13 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Hladno oblikovani profilirani limovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Okomita (vertikalna) zakrivljenost lima: 	Odstupanje Δ od željenog oblika preko širine lima b	$\Delta \leq \pm b/100$
2	Oblik:	Odstupanje Δ od željenog kuta između susjednih elemenata određenog poprečnog presjeka	$\Delta \leq \pm 3^\circ$

D.2.14 Funkcionalne proizvodne tolerancije - Mosne konstrukcije

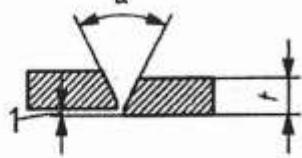
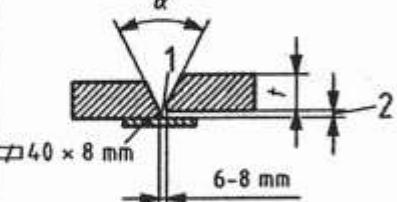

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Duljina/dubina/širina mosne ploče: 	Ukupne dimenzije l, b nakon rezanja i ravnjanja valjanjem što uključuje i zahtjeve stezanja i nakon pripreme za konačni zavar	Nema zahtijeva	$0 \geq \Delta \geq -2 \text{ mm}$ (pozitivna vrijednost nije zadana)
2	Ravnost mosne ploče: 	Nakon pripreme za konačni zavar Legenda 1 izmjerena duljina 2000 mm 2 ploča 3 montažni razmak Δ	Razred S sukladno sa EN10029	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$

	Oblikovani profil za prolaz kroz poprečne gredе:	Visina h , širina a i b		
3	s rupama u limu	Napomena za a ili b : Ako su odstupanja prekoračena, rez u poprečnim gredama treba prilagoditi za ispunjavanje maksimalne širine razmaka izmjerene na udaljenost najmanje 500 mm od kraja.	$\Delta h = \pm 3 \text{ mm}$ $\Delta a = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta b = \pm 3 \text{ mm}$	$+2\text{mm} \geq \Delta(h \text{ ili } a \text{ ili } b) \geq -1 \text{ mm}$
	bez rupa u limu	Napomena za b : Ako se prekorače odstupanja, rez u poprečnim gredama treba prilagoditi za ispunjavanje maksimalne širine razmaka izmjerene na udaljenost najmanje 500 mm od kraja.	$\Delta h = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta a = \pm 1 \text{ mm}$ $\Delta b = \pm 2,5 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$
4	Pravocrtnost oblikovanog profila:	<p>Legenda</p> <p>1 maks. razmak Δ_1 2 maks. širenje Δ_2 3 za ukrućenje spojeve sa spojnim pločama Δ_3 Polumjer $r = r \pm \Delta_r$ Rotacija Δ_φ izmjerena na ravnoj plohi preko 4 m paralelne duljine Δ_p</p>	$\Delta_1 = \pm L/500$ $\Delta_2 = 5 \text{ mm}$ $5 \text{ mm} \geq \Delta_3 \geq 0$ $\Delta_r = \pm 0,20 \text{ r}$ $\Delta_\varphi = \pm 1^\circ$ $\Delta_p = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta_1 = \pm L/1000$ $\Delta_2 = 1 \text{ mm}$ $5 \text{ mm} \geq \Delta_3 \geq 0$ $\Delta_r = \pm 2 \text{ mm}$ $\Delta_\varphi = \pm 1^\circ$ $\Delta_p = \pm 2 \text{ mm}$
5	Duljina / visina plosnatog profila za zavarivanje s obje strane:	Ukupne dimenzije l, h	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$
6	Pravocrtnost plosnatog profila za zavarivanje s obje strane:	<p>Legenda</p> <p>1 maks. razmak Δ_1 Duljina Δ_l</p>	$\Delta_1 = \pm L/1000$ $5 \text{ mm} \geq \Delta_l \geq 0$	$\Delta_1 = \pm L/1000$ $5 \text{ mm} \geq \Delta_l \geq 0$

D.2.15 Funkcionalne montažne tolerancije- Mostovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Duljina raspona:	Odstupanje Δ od udaljenosti L između dva susjedna oslonca izmjerena na vrhu gornjeg pruba:	$\Delta = \pm(30 + L/10000)$
2	Nagib mosta ili plan profila:	Odstupanje Δ od zadanoг profila uzimajući u obzir izgrađene razine oslonaca: $L \leq 20 \text{ m}:$ $L > 20 \text{ m}:$	$\Delta = \pm(L/1000)$ $ \Delta = \pm(L/2000 + 10 \text{ mm}) \leq 35 \text{ mm}$





D.2.16 Funkcionalne montažne tolerancije- Kolne mosne ploče (list 1/3)

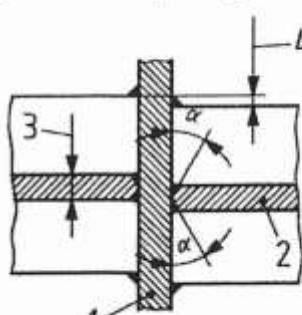
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Spoj mosne ploče bez podložne trake nižeg priruba ili rebara poprečne grede:	 Legenda 1 Smaknuće Δ prije zavarivanja	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$
2	Spoj mosne ploče s podložnom trakom:	 Legenda 1 Prvi prolaz zavara 2 Smaknuće Δ prije zavarivanja Montažni razmaci Δ_g između ploče i podložne trake nakon zavarivanja	$\Delta = 2 \text{ mm}$ $ \Delta_g = 1 \text{ mm}$
3	Priključak ukrute - mosne ploče:	 Korijenska penetracija Montažni razmak	$\Delta = 2 \text{ mm}$

	Priklučak ukrute-ukrute sa spojnim pločama:		
4	<p>Neporavnost Δ između ukruta i spojne ploče prije zavarivanja</p> <p>$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$</p>		
5	<p>Priklučak ukrute na ukrutne spojne ploče:</p> <p>Legenda 1 Kontinuirani prvi prolaz 2 Smaknuće Δ prije zavarivanja</p> <p>$\Delta = 2 \text{ mm}$</p>		
6	<p>Priklučak ukrute-poprečne grede sa ukrutama koje prolaze kroz poprečne gredе sa ili bez rupe u limovima</p> <p>Legenda 1 maksimalni razmak Δ_1 Minimalna visina zavara a: za širinu razmaka $s \leq 2 \text{ mm}$: $a = a_{\text{nom}} \text{ sukladno analizi}$ za širine razmaka $s > 2 \text{ mm}$: $a = a_{\text{nom}} + (s - 2)$ ali $a \geq 4 \text{ mm}$</p> <p>$\Delta_1 = 3 \text{ mm}$</p>		

D.2.17 Funkcionalne montažne tolerancije – Kolne mosne ploče (list 2/3)

	Priklučak ukrute-poprečne grede sa ukrutama smještenim između poprečnih greda (a da ne prolaze kroz)		
1	<p>Legenda 1 maks. razmak Δ_1 2 neporavnost Δ_2 prije zavarivanja</p> <p>$\Delta_1 = 2 \text{ mm}$ $\Delta_2 = \pm 2 \text{ mm}$</p>		





<p>Priklučak ukrute-poprečne grede sa širokim trakama koje prolaze kroz</p>  <p>2</p>	<p>Legenda 1 maks. razmak Δ</p>	<p>$\Delta = 1 \text{ mm}$</p>
<p>Priklučak rebara poprečne grede na baznu ploču (sa ili bez rupa)</p>  <p>3</p>	<p>Legenda 1 maks. razmak Δ</p>	<p>$\Delta = 1 \text{ mm}$</p>
<p>Priklučak rebara poprečne grede na rebra glavnog nosača</p> <p>a) za kontinuirane poprečne grede</p>  <p>4</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>b) za nekontinuirane poprečne grede</p>  <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Legenda 1 rebro glavnog nosača 2 rebro poprečne grede 3 na slici a) $t_{w,crossb}$ 3 na slici b) razmak Δ_b 4 neporavnatost Δ_a prije zavarivanja</p>	<p>a) $\Delta_a = \pm 0,5 t_{w,crossb}$</p> <p>b) $\Delta_b = 2 \text{ mm}$</p>

Priklučak priruba poprečne grede na rebro glavnog nosača 	Legenda 1 Rebra glavnog nosača 2 Rebra poprečne grede 3 $t_{w,crossb}$ 4 neporavnatost Δ prije zavarivanja	$\Delta = \pm 0,5 t_{w,crossb}$
--	--	---------------------------------

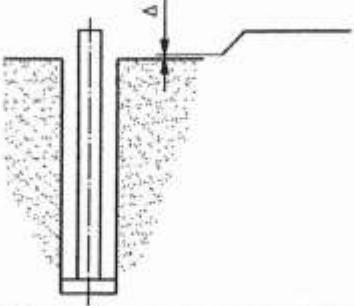
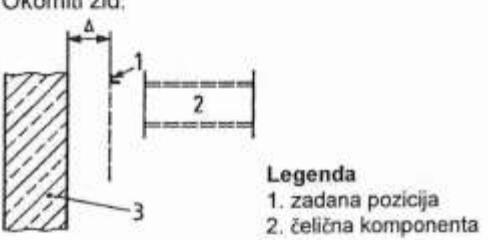
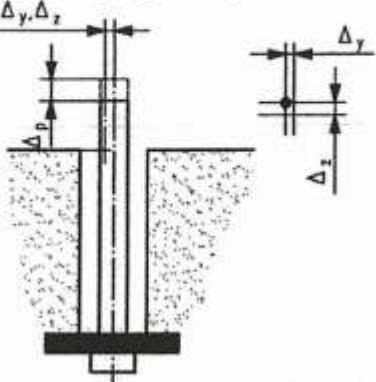
D.2.18 Funkcionalne montažne tolerancije - Kolne mosne ploče (list 3/3)

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Montaža ortotropnih ploča debeline ploče t nakon montaže:	Razlika u razini na spojevima: $T \leq 10 \text{ mm}:$ $10 \text{ mm} < t \leq 70 \text{ mm}$ $t > 70 \text{ mm}:$ Nagib na spoju: $t \leq 10 \text{ mm}:$ $10 \text{ mm} < t \leq 70 \text{ mm}:$ $t > 70 \text{ mm}:$ Ravnost u svim smjerovima: $t \leq 10 \text{ mm}:$ $t > 70 \text{ mm}:$ Opći slučaj: Uzdužno: NAPOMENA Vrijednosti za P_r mogu se interpolirati za $10 \text{ mm} < t \leq 70 \text{ mm}.$	$V_e = 2 \text{ mm}$ $V_e = 5 \text{ mm}$ $V_e = 8 \text{ mm}$ $D_r = 8\%$ $D_r = 9\%$ $D_r = 10\%$ $P_r = 3 \text{ mm preko izmjerene duljine } 1\text{m}$ $P_r = 4 \text{ mm preko izmjerene duljine } 3\text{m}$ $P_r = 5 \text{ mm preko izmjerene duljine } 5\text{m}$ $P_r = 5 \text{ mm preko izmjerene duljine } 3\text{m}$ $P_r = 18 \text{ mm preko izmjerene duljine } 3\text{m}$
2	Zavarivanje ortotropnih ploča:	Nadvišenje A_r zavara iznad okolne površine:	$A_r = -0\text{mm}/+1\text{mm}$

D.2.19 Funkcionalne proizvodne i montažne tolerancije – Kranske grede i tračnice

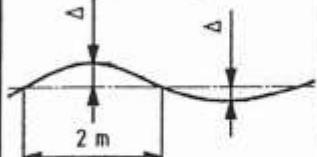
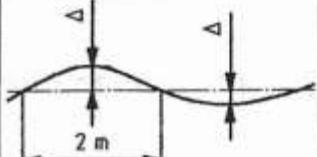
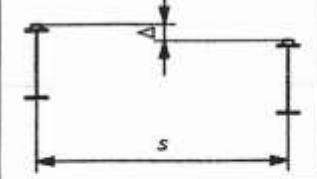
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Ravnost gornje pojasnice kraka krama:	 Nepravilna ravnost preko središnje širine w jednaka je širini tračnice plus 10mm sa svake strane tračnice u nominalnoj poziciji:	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
2	Ekscentričnost tračnice u odnosu na rebro:	 Za $t_w \leq 10 \text{ mm}$ Za $t_w > 10 \text{ mm}$	$\pm 5 \text{ mm}$ $\pm 0,5 t_w$	$\pm 5 \text{ mm}$ $\pm 0,5 t_w$
3	Nagib tračnice:	 Nagib gornje površine presjeka:	$\Delta = \pm b/100$	$\Delta = \pm b / 100$
4	Razina tračnice:	 Razlika na vrhu tračnice kod spoja:	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$
5	Rub tračnice:	 Razlika na rubu tračnice kod spoja:	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 0,5 \text{ mm}$

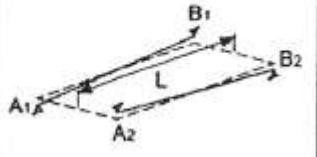
D.2.20 Funkcionalne tolerancije -Betonski temelji i oslonci

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Razina temelja: 	Odstupanje Δ od zadane razine:	$-15 \text{ mm} \leq \Delta \leq +5 \text{ mm}$
2	Okomiti zid:  Legenda 1. zadana pozicija 2. čelična komponenta 3. potporni zid	Odstupanje Δ od zadane pozicije kod potporne točke za čeličnu komponentu:	$\Delta = \pm 25 \text{ mm}$
3	Gdje je unaprijed postavljen temeljni vijak pripremljen za prilagođavanje: 	Odstupanje Δ od zadane pozicije i nadvišenje: - pozicija na kraju: - vertikalno nadvišenje Δ_p : NAPOMENA Dopušteno odstupanje za poziciju središta skupa vijaka je 6 mm.	$\Delta_y, \Delta_z = \pm 10 \text{ mm}$ $-5 \text{ mm} \leq \Delta_p \leq +25 \text{ mm}$

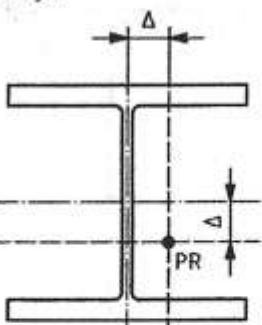
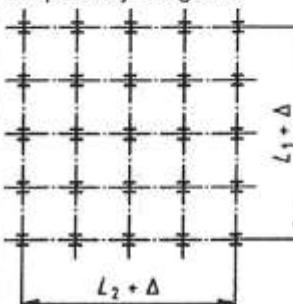
4	<p>Gdje je unaprijed postavljen temeljni vijak pripremljen za prilagođavanje:</p>	<p>Odstupanje Δ od zadane pozicije, razine i nadvišenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozicija ili razina kod kraja: - vertikalno nadvišenje Δ_p: - horizontalno nadvišenje Δ_x <p>NAPOMENA Dopušteno odstupanje za poziciju primjenjuje se također i za središte vijčanog sklopa.</p>	$\Delta_y, \Delta_z = \pm 3 \text{ mm}$ $-5 \text{ mm} \leq \Delta_p \leq 45 \text{ mm}$ $-5 \text{ mm} \leq \Delta_x \leq 45 \text{ mm}$
5	<p>Čelična sidrena ploča ugrađena u beton:</p>	<p>Odstupanje $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ od zadane pozicije i razine:</p>	$\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z = \pm 10 \text{ mm}$

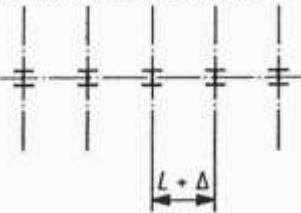


D.2.2.1 Funkcionalne montažne tolerancije - Kranske staze

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pozicija tračnice u planu:	U odnosu na željenu poziciju:	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
2	Lokalno poravnanje tračnice:	 Poravnanje po visini na izmjerenoj duljini 2 m:	$\Delta = \pm 1,5 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 1 \text{ mm}$
3	Razina tračnice	U odnosu na željenu razinu:	$\Delta = \pm 15 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$
4	Razina tračnice	Razina na rasponu L kranskog kraka:	$\Delta = \pm L / 500$ ali $ \Delta \geq 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L / 1000$ ali $ \Delta \geq 10 \text{ mm}$
5	Razina tračnice:	 Variacija na izmjerenoj duljini 2 m:	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 2 \text{ mm}$
6	Relativne razine tračnica na dvije strane staze:	 Odstupanje od razine: za $s \leq 10 \text{ m}$ za $s > 10 \text{ m}$	$\Delta = \pm 20 \text{ mm}$ $\Delta = \pm s / 500$	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$ $\Delta = \pm s / 1000$
7	Razmak između središta kranskih tračnica:	 Odstupanje od razmaka: za $s \leq 16 \text{ m}$ za $s > 16 \text{ m}$	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$ $\Delta = \pm (10 + [s-16]/3) \text{ mm}$, gdje je $s \text{ u m}$, a rezultat u mm	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$ $\Delta = \pm (5 + [s-16]/4) \text{ mm}$, gdje je $s \text{ u m}$, a rezultat u mm
8	Konstrukcijski graničnik na kraju:	Relativna pozicija graničnika na istom kraju, izmjereno u smjeru kretanja na stazi:	$\Delta = \pm s / 1000$ ali $ \Delta \leq 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm s / 1000$ ali $ \Delta \leq 10 \text{ mm}$

9	Nagib suprotnih tračnica  $ \Delta = N_1 - N_2 $ Legenda N_1 nagib $A_1 B_1$ N_2 nagib $A_2 B_2$ L udaljenost susjednih oslonaca	Odstupanje $\Delta = L / 500$	$\Delta = L / 1000$
---	---	--------------------------------------	---------------------

D.2.22 Funkcionalne montažne tolerancije - Pozicije stupova

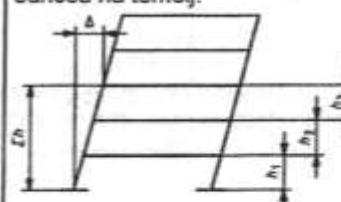
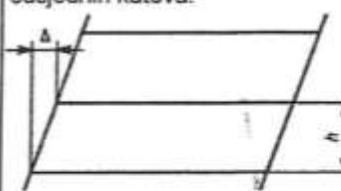
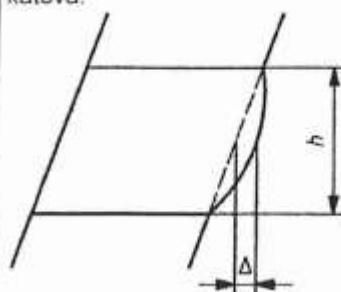
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pozicija:	 <p>Pozicija u planu središta stupa na razini njegovog temelja, u odnosu na poziciju referentne točke.</p>	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
2	Ukupna duljina zgrade:	 <p>Udaljenost između krajnjih stupova u svakoj liniji, na razini baze stupa:</p> <p>$L \leq 30 \text{ m}$ $30 \text{ m} < L < 250 \text{ m}$ $L \geq 250 \text{ m}$</p>	$\Delta = \pm 20 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,2 (L+50) \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,1 (L+500) \text{ mm}$ [L u metrima]	$\Delta = \pm 16 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,2 (L+50) \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,1 (L+350) \text{ mm}$ [L u metrima]

3	Razmak između stupova: 	Udaljenost između središta susjednih stupova na razini baze stupa: $L \leq 5 \text{ m}$ $L > 5 \text{ m}$	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,2 (L + 45) \text{ mm}$ [L u metrima]	$\Delta = \pm 7 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,2 (L + 30) \text{ mm}$ [L u metrima]
4	Poravnanje stupova općenito: 	Pozicija središta stupa na razini baze stupa, u odnosu na zadatu liniju stupova (ECL)	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 7 \text{ mm}$
5	Poravnanje oboda stupa: 	Pozicija vanjskog lica oboda stupa na razini baze stupa, u odnosu na liniju koja spaja lice susjednih stupova	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 7 \text{ mm}$

D.2.23 Funkcionalne montažne tolerancije- Jednokatni stupovi

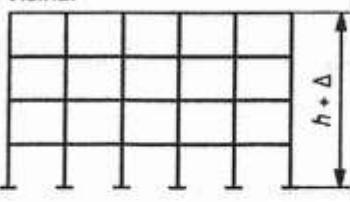
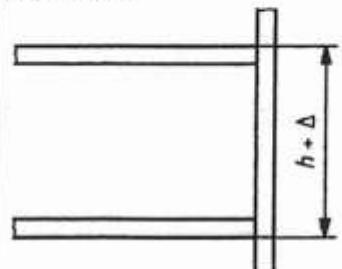
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Nagib stupova na jednokatnim zgradama, općenito:	Ukupni nagib	$\Delta = \pm h/300$	$\Delta = \pm h/500$
2	Nagib pojedinih stupova u jednokatnim zgradama izrađenim od portalnih okvira:	Nagib Δ svakog stupa: $\Delta = \Delta_1$ ili Δ_2	$\Delta = \pm h/150$	$\Delta = \pm h/300$
3	Nagib jednokatnih zgrada od portalnih okvira:	Prosječni nagib Δ svih stupova u istom okviru: [Za dva stupa: $\Delta = (\Delta_1 + \Delta_2)/2$]	$\Delta = \pm h/500$	$\Delta = \pm h/500$
4	Nagib bilo kojeg stupa koji nosi postolje dizalice:	Nagib od razine dna do nosača kraka dizalice:	$\Delta = \pm 25 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 15 \text{ mm}$

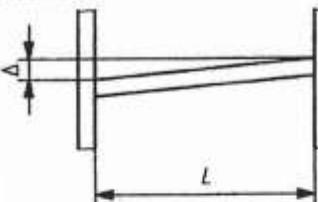
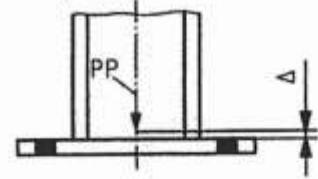

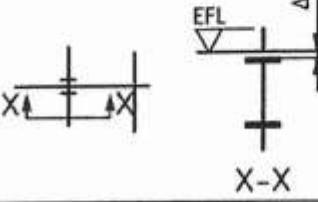
D.2.24 Funkcionalne montažne tolerancije – Višekatni stupovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Pozicija na razini svakog kata, u odnosu na temelj:	 Pozicija stupa u planu, u odnosu na okomitu liniju kroz njegovo središte na razini temelja	$ \Delta = \sum h / (300\sqrt{n})$	$ \Delta = \sum h / (500\sqrt{n})$
2	Nagib stupa, između razina susjednih katova:	 Pozicija stupa u planu, u odnosu na okomitu liniju kroz njegovo središte na slijedeću nižu razinu	$\Delta = \pm h / 500$	$\Delta = \pm h / 1000$
3	Pravocrtnost kontinuiranog stupa između razina susjednih katova:	 Pozicija stupa u planu, u odnosu na ravnu liniju između pozicijskih točki na razinama susjednih katova	$\Delta = \pm h / 750$	$\Delta = \pm h / 1000$
4	Pravocrtnost spojenog stupa, između razina susjednih katova:	 Pozicija stupa u planu kod spoja, u odnosu na ravnu liniju između pozicijskih točki na razinama susjednih katova	$\Delta = \pm s / 750$ gdje je $s \leq h / 2$	$\Delta = \pm s / 1000$ gdje je $s \leq h / 2$

NAPOMENA Tablica D.2.24 višekatni stupovi odnose se na one koji su kontinuirani više od jednog kata.
 Tablica D.2.23 jednokatni stupovi primjenjuju se na stupove visine kata u višekatnim zgradama

D.2.25 Funkcionalne montažne tolerancije- Zgrade

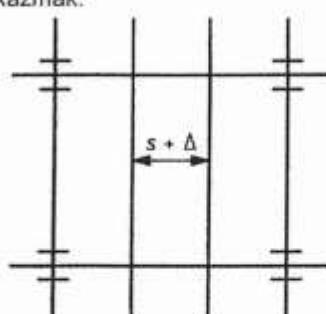
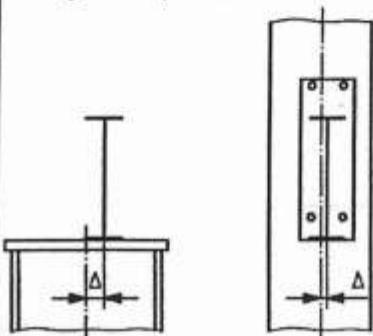
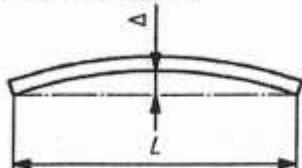
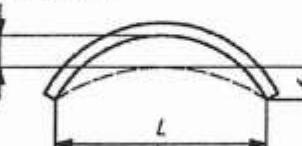
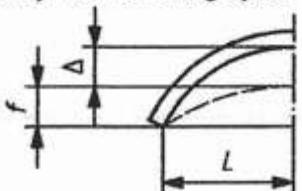
Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Visina: 	Ukupna visina, u odnosu na razinu baze (temelja): $h \leq 20m$ $20 m < h < 100 m$ $h \geq 100 m$	$\Delta = \pm 20 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,5 (h + 20) \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,2 (h + 200) \text{ mm}$ [h u metrima]	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,25 (h + 20) \text{ mm}$ $\Delta = \pm 0,1 (h + 200) \text{ mm}$ [h u metrima]
2	Visina kata: 	Visina u odnosu na susjedne razine	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$

3	Kosina: 	Razlika visina u odnosu na suprotni kraj grede	$\Delta = \pm L/500$ ali $ \Delta \leq 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm L/1000$ ali $ \Delta \leq 5 \text{ mm}$
4	Spoj stupa 	Neželjena ekscentričnost e (oko bilo koje osi):	5 mm	3 mm
5	Temelj stupa: 	Razina dna tijela stupa, u odnosu na zadalu razinu njegove pozicijske točke (PP)	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
6	Relativne razine: 	Razine susjednih greda, izmjereni kod odgovarajućih krajeva	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
7	Razine spajanja: 	Razina grede na spoju greda - stup, izmjerena u odnosu na uspostavljenu razinu kata (EFL)	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$

NAPOMENA 1 Razine greda trebaju se izmjeriti u odnosu na uspostavljenu razinu kata [najbolja montaža za zadane razine katova, prilagodene za tolerancije u duljinama stupova].

NAPOMENA 2 Oznake kao $\Delta = \pm L/500$, ali $|\Delta| \leq 5 \text{ mm}$ znači da je $|\Delta|$ manja od $L/500$ i 5 mm.

D.2.26 Funkcionalne montažne tolerancije - Grede u zgradama

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ	
			Razred 1	Razred 2
1	Razmak:	 <p>Odstupanje Δ od željene udaljenosti između susjedne montirane grede, izmjerene na svakom kraju</p>	$\Delta = \pm 10 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$
2	Pozicije na stupovima:	 <p>Odstupanje Δ od željene pozicije spoja greda - stup, izmjereno u odnosu na stup</p>	$\Delta = \pm 5 \text{ mm}$	$\Delta = \pm 3 \text{ mm}$
3	Pravocrtnost u planu:	 <p>Odstupanje Δ od pravocrtnosti postavljene greda ili konzolne greda duljine L</p>	$\Delta = \pm L / 500$	$\Delta = \pm L / 1\,000$
4	Zakrivljenost:	 <p>Odstupanje Δ na sredini raspona od željenog zakrivljenja f postavljene greda ili rešetkaste komponente duljine L:</p>	$\Delta = \pm L / 300$	$\Delta = \pm L / 500$
5	Zakrivljenost konzolnog dijela:	 <p>Odstupanje Δ od željene zakrivljenosti na kraju postavljene konzole duljine L:</p>	$\Delta = \pm L / 200$	$\Delta = \pm L / 300$

D.2.27 Funkcionalne montažne tolerancije - Krovni lim projektiran kao napregnuta površina

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Odstupanje montiranja (od željene linije montiranja: 1)	Širina priruba podrožnice: b	$\Delta = \pm b / 10$ $ \Delta \geq 5 \text{ mm}$
2	Pravocrtnost potpore podrožnice (u ravnni krovnog lima):	Raspon podrožnice: L	$\Delta = \pm L / 300$

D.2.28 Funkcionalne montažne tolerancije – Profilirani čelični limovi

Br.	Kriterij	Parametar	Dopušteno odstupanje Δ
1	Ukupna širina profilnog lima :	Ukupna širina b profiliranog čeličnog lima izmjerena preko udaljenosti 10 m	$ \Delta \leq 200 \text{ mm}$